



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦ.ΑΣΤΥΝ. Δ/ΝΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΡΤΑΣ
ΜΕΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΛΙΚΟΥ-ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ
Αγ. Ειρήνης & Αγ.Αρτεμίου,471 00 - ΑΡΤΑ
☎:2681080131,POL:69110131,6910133,☎:2681078074
Αριθμ. Πρωτ: 8039/6704/17/1-δ

Αρτα, 13 Μαρτίου 2017

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ	Διεύθυνση Αστυνομίας Άρτας
ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	Σύναψη Σύμβασης κατόπιν κατεπείγουσας και ανελαστικής ανάγκης για πραγματοποίηση δαπάνης επισκευής - συντήρησης και αναβάθμισης σε δωρεάν παραχωρηθέν ισόγειο, τμήματος δημοτικού καταστήματος, ιδιοκτησίας του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη, που βρίσκεται στην Ανω Καλεντίνη με σκοπό την κάλυψη στεγαστικών αναγκών του νεοϊδρυθέντος Αστυνομικού Τμήματος Γεωργίου Καραϊσκάκη, σύμφωνα με το ΠΔ 72014ΦΕΚ Α- 14 από 09-02-2017 Αναδιάταξη - Αναδιοργάνωση, σύσταση και λειτουργία περιφερειακών υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας Οι προκείμενες εργασίες επισκευής -συντήρησης και αναβάθμισης αναφέρονται αναλυτικά στο υπ'αριθ. 1774/17/349491 από 18/02/2017 έγγραφο της Δ.Τ.Υ. / ΑΕ.Α. και αφορούν τη διαμόρφωση κεντρικής εισόδου με διάδρομο κυκλοφορίας, γραφείο Αξιωματικού Υπηρεσίας, κοιτώνα προσωπικού, γραφείο Γραμματείας-Αρχείο-Όπλα-Ταυτότητες, χώρους υγιεινής προσωπικού, γραφείο Διοικητή, αποθήκη υλικού, χώρο κράτησης με διάδρομο επιτήρησης και χώρο υγιεινής, λεβητοστάσιο για τη θέρμανση του κτιρίου καθώς και λοιπές εργασίες.
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ	ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	Σαράντα δύο χιλιάδες οχτακόσια εξήντα τρία Ευρώ και δέκα τρία Λεπτά (42.863,13) συνολικά, συμπεριλαμβανομένων Φ.Π.Α. και νόμιμων κρατήσεων.
ΚΩΔΙΚΟΣ CPV	45300000 0
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ	Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, η οποία προσδιορίζεται μόνο βάση της χαμηλότερης τιμής. ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ.
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ	Π/Υ ΕΛ.ΑΣ. 2017 Ε.Φ. 07-410 ΚΑΕ 0851
ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΚΕΛΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	Διεύθυνση Αστυνομίας Άρτας / Γραφείο Διαχείρισης Υλικού – Χρηματικού (Αγ. Ειρήνης & Αγ. Αρτεμίου – 47132 – Άρτα
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	Ως Αναλυτικά Αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄ .
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	Στο δωρεάν παραχωρηθέντος οικήματος του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη, στην Ανω Καλεντίνη Άρτας, για τη στέγαση του Αστυνομικού Τμήματος Γεωργίου Καραϊσκάκη Άρτας.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	Εξήντα (60) ημέρες, από την επόμενη της υπογραφής της σύμβασης
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	29 Μαρτίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:30΄.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	29 Μαρτίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00΄.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΔΟΧΩΝ	Ένας (1) οικονομικός φορέας.
ΣΥΜΒΑΣΗ	Σχέδιο (υπόδειγμα) Σύμβασης ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄ της παρούσας.
ΕΠΙΣΗΜΗ ΓΛΩΣΣΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	Ελληνική
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	Θα συγκροτηθεί με μέριμνα της Διεύθυνσης Αστυνομίας Άρτας
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	Ως ο παραπάνω τίτλος.
ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΤΕΥΧΗ	Σύμφωνα με τα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Α΄ έως Η΄
Ημερομηνία ανάρτησης ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ στο Διαύγεια	13 Μαρτίου 2017
Ημερομηνία ανάρτησης ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ στο ΚΗΜΔΗΣ	13 Μαρτίου 2017

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΆΡΤΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
 - α. Των άρθρων 24, 66 και 68 του Ν.4270/2014 “Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης κ.λπ.” (Α.143), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με το Ν.4337/15 (Α.129).
 - β. Του Ν.2800/2000, του Π.Δ.178/2014, του Ν.1481/1984 άρθρο 20, τα άρθρα 65, 66, 77, 100 και 131 του Ν.4270/2014, Ν.3886/2010, Ν.4412/2016, Π.Δ.394/1996 και Ν.2685/1999, όπως τροποποιήθηκαν – συμπληρώθηκαν και ισχύουν σήμερα, σε συντρέχουσα περίπτωση.
 - γ. Του Π.Δ.80/2016 “περί αναλήψεως υποχρεώσεων από τους Διατάκτες” (Α.145).
 - δ. Του Π.Δ.131/2016 “Σύσταση Δ.Ε.Ε.Π.Δ.” (Α.235).
 - ε. Του Ν.4444/2016 “Κύρωση κρατικού προϋπολογισμού έτους 2017” (Α.234).
2. Την υπ’ αριθ. ΓΔΟΕΣ/1/2/225 από 24-12-2015 Απόφαση κ. Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης επί θεμάτων δημοσιολογιστικού χαρακτήρα σε υφιστάμενα υπηρεσιακά όργανα».
3. Την υπ’ αριθ. ΓΔΟΕΣ/4/28-θ’ από 19-12-2016 Απόφαση Γ.Δ.Ο.Ε.Σ. (Β.4130).
4. Την ανάγκη με αιτιολογία: Αίτημα κατεπείγουσας και ανελαστικής ανάγκης για πραγματοποίηση δαπάνης επισκευής -συντήρησης και αναβάθμισης σε δωρεάν παραχωρηθέν ισόγειο, τμήματος δημοτικού καταστήματος, ιδιοκτησίας του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη, που βρίσκεται στην Άνω Καλεντίνη με σκοπό την κάλυψη στεγαστικών αναγκών του νεοϊδρυθέντος Αστυνομικού Τμήματος Γεωργίου Καραϊσκάκη, σύμφωνα με το ΠΔ 72014ΦΕΚ Α- 14 από 09-02-2017 Αναδιάταξη - Αναδιοργάνωση, σύσταση και λειτουργία περιφερειακών υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας. Οι προκείμενες εργασίες επισκευής -συντήρησης και αναβάθμισης αναφέρονται αναλυτικά στο υπ’αριθ. 1774/17/349491 από 18/02/2017 έγγραφο της Δ.Τ.Υ. / ΑΕ.Α. και αφορούν τη διαμόρφωση κεντρικής εισόδου με διάδρομο κυκλοφορίας, γραφείο Αξιωματικού Υπηρεσίας, κοιτώνα προσωπικού, γραφείο Γραμματείας-Αρχείο-Όπλα-Ταυτότητες, χώρους υγιεινής προσωπικού, γραφείο Διοικητή, αποθήκη υλικού, χώρο κράτησης με διάδρομο επιτήρησης και χώρο υγιεινής, λεβητοστάσιο για τη θέρμανση του κτηρίου καθώς και λοιπές εργασίες.
5. Την υπ’ αριθ. **8039/6704/17/14522 από 23.02.2017** Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α.Ε.Α./Κ.Ο.Υ.Π./Δ.Ο./ Τμήμα Προϋπολογισμού και Δαπανών, με **ΑΔΑ: 6Φ83465ΧΘ7-ΨΞΑ** και **ΑΔΑΜ: 17REQ005844775** με αριθμό καταχώρησης λογιστικού βιβλίου **-1363-** και καταχώρηση με α/α Γ.Δ.Ο.Ε.Σ.: -16349.
6. Την υπ’ αριθ. **8039/6704/17/1-γ από 11.03.2017** Απόφαση του Διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομίας Άρτας που αφορά στη συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

1. **Προκηρύσσουμε πρόχειρο διαγωνισμό**, με κριτήριο κατακύρωσης τη **χαμηλότερη τιμή** σε ευρώ, για την για πραγματοποίηση δαπάνης επισκευής -συντήρησης και αναβάθμισης σε δωρεάν παραχωρηθέν ισόγειο, τμήματος δημοτικού καταστήματος, ιδιοκτησίας του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη, που βρίσκεται στην Άνω Καλεντίνη με σκοπό την κάλυψη στεγαστικών αναγκών του νεοϊδρυθέντος Αστυνομικού Τμήματος Γεωργίου Καραϊσκάκη, σύμφωνα με το ΠΔ 72014ΦΕΚ Α- 14 από 09-02-2017 Αναδιάταξη - Αναδιοργάνωση, σύσταση και λειτουργία περιφερειακών υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας, όπως αναλυτικά αναφέρεται στο **ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄** της παρούσας, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.

2. α. ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:

ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	ΗΜΕΡΑ	ΩΡΑ
Διεύθυνση Αστυνομίας Άρτας / Γραφείο Διαχείρισης Υλικού Χρηματικού Αγ. Ειρήνης & Αγ. Αρτεμίου - 471 32 - Άρτα	29.03.2017	Τετάρτη	10:00' π.μ.

β. Προσφορές που κατατίθενται μετά την 09:30' ώρα της 29.03.2017, ημέρα Τετάρτη, είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται από την Υπηρεσία μας.

γ. Η αποσφράγιση των εμπροθέσμως κατατεθεισόμενων προσφορών γίνεται δημόσια, όπως περιγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β', από την Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού.

δ. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών να είναι τουλάχιστον εκατόν είκοσι (120) ημέρες (ημερολογιακές), προσμετρούμενες από την επομένη ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού.

ε. Προσφορά, που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω απορρίπτεται, ως απαράδεκτη.

3. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν οι αναφερόμενοι στο άρθρο 25 του Ν.4412/16.

3.1. Στη συνέχεια της παρούσας διακήρυξης, ο όρος «Πάροχος Υπηρεσιών» αφορά όλες τις κατηγορίες του άρθρου 25 του Ν.4412/16. Οι ενώσεις υποψηφίων παρόχων υπηρεσιών και οι κοινοπραξίες υποψηφίων παρόχων υπηρεσιών δεν υποχρεώνονται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλλουν την προσφορά τους.

3.2. Οι κοινοπραξίες οικονομικών φορέων μπορούν να υποβάλουν προσφορά ή να εμφανίζονται ως υποψήφιοι. Για την υποβολή μιας προσφοράς ή μιας αίτησης συμμετοχής, οι αναθέτουσες αρχές δεν μπορούν να απαιτούν να έχουν οι κοινοπραξίες οικονομικών φορέων συγκεκριμένη νομική μορφή. Η επιλεγείσα κοινοπραξία είναι δυνατόν να υποχρεωθεί να περιβληθεί συγκεκριμένη νομική μορφή, εάν της ανατεθεί η σύμβαση, στο μέτρο που η περιβολή αυτής της νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της σύμβασης.

4. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας διακήρυξης και τα επισυναπτόμενα σ' αυτή παρακάτω Παραρτήματα τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής:

α.	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α'
β.	ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β'
γ.	ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ'
δ.	ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ'
ε.	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε'
στ.	ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ'
ζ.	ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ'
ζ.	ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥΔ)	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η'

5. Η παρούσα διακήρυξη θα αναρτηθεί στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» (www.diavgeia.gov.gr) και στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (www.eprocurement.gov.gr). Επίσης, θα αποσταλεί στο Επιμελητήριο Άρτας.

6. Τυχόν διευκρινήσεις και πληροφορίες σχετικά με τους όρους της Προκήρυξης, παρέχονται από την Υπηρεσία μας (αρμόδιος Ανθυπαστυνόμος ΤΣΑΡΗ Κωνσταντίνος, τηλ.: 2681080131-80133, fax: 2681078074) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο
Διευθυντής
Πάρις ΝΙΚΟΥ
Αστυνομικός Διευθυντής

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ**

ΕΡΓΟ	Επισκευής - συντήρησης και αναβάθμισης σε δωρεάν παραχωρηθέν ισόγειο, τμήματος δημοτικού καταστήματος, ιδιοκτησίας του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη, που βρίσκεται στην Άνω Καλεντίνη με σκοπό την κάλυψη στεγαστικών αναγκών του νεοϊδρυθέντος Αστυνομικού Τμήματος Γεωργίου Καραϊσκάκη, σύμφωνα με το ΠΔ 72014ΦΕΚ Α- 14 από 09-02-2017 Αναδιάταξη - Αναδιοργάνωση, σύσταση και λειτουργία περιφερειακών υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας.
ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ	Εξήντα (60) ημέρες, από την επόμενη της υπογραφής της σύμβασης
ΠΡΟΫΠ/ΣΑ ΔΑΠΑΝΗ	#42.863,13€# (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%)
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΕΙ	Τακτικός Προϋπολογισμός, ΕΦ 07-410 “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ”
Κ.Α.Ε.	0851
ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΕΠΙ %	5,5% (υπέρ Μ.Τ.Σ. 2,72%, Τ.Π.Α.Σ. 2,72%), 2% επί των κρατήσεων για τέλη χαρτοσήμου, 20% επί του χαρτοσήμου υπέρ Ο.Γ.Α., 0,06% Ε.Α.Α.Δ.Σ. (ν. 4013 / 2011), 3% επί των κρατήσεων για τέλη χαρτοσήμου, 20% επί του χαρτοσήμου υπέρ Ο.Γ.Α
ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	Κατά την πληρωμή των παρεχομένων υπηρεσιών θα παρακρατείται ο προβλεπόμενος από το άρθρο 64 του Ν.4172/2013, όπως ισχύει, φόρος εισοδήματος 8%.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β'**ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ****1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ**

1.1. Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους ενδιαφερόμενους σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον Ν.4412/2016 στην Ελληνική γλώσσα, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, σε δύο αντίτυπα (πρωτότυπο και αντίγραφο).

1.2 Ο χρόνος ισχύος των προσφορών να είναι τουλάχιστον εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενες από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερομένου, απορρίπτεται, ως **απαράδεκτη**.

1.3 Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:

1.3.1. Η λέξη **ΠΡΟΣΦΟΡΑ**.

1.3.2. Η επωνυμία της Αναθέτουσας Αρχής.

1.3.3. Ο τίτλος της σύμβασης.

1.3.4. Η καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών).

1.3.5. Τα στοιχεία του Οικονομικού Φορέα.

Ονοματεπώνυμο.....

Είδος επιχείρησης.....

Οδός.....Αριθμ.....Πόλη.....

Τηλ.....ΑΦΜ.....

ΤΚ.....ΔΟΥ.....

1.4. Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα τα εξής:

1.4.1 Στον κυρίως φάκελο τοποθετούνται όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς **δικαιολογητικά αριθ. 92 του Ν.4412/2016 και στοιχεία**.

1.4.2. **ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ** της προσφοράς που αναφέρονται στο **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'** του **ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Δ'** παρούσης Διακήρυξης τοποθετούνται σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη **"ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ"**.

1.4.3. **ΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ** της προσφοράς τοποθετούνται σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, μέσα στον κυρίως φάκελο (συμπεριλαμβανομένων και των στοιχείων που αναφέρονται στην **§5 του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Β'** του **ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Δ'** παρούσης Διακήρυξης, με την ένδειξη **"ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ"**.

- Επισημαίνεται ότι όλα τα φύλλα των παραπάνω εγγράφων στοιχείων της προσφοράς, πλην της οικονομικής, συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών φυλλαδίων (PROSPECTUS, φωτογραφιών, τεχνικών φυλλαδίων κ.λπ.), θα φέρουν συνεχή αρίθμηση από το πρώτο μέχρι το τελευταίο. Για ευχερέστερη αναζήτηση των στοιχείων αυτών, η προσφορά θα συνοδεύεται από ευρετήριο, στο οποίο θα αναγράφεται το περιεχόμενο του κάθε εγγράφου, με την αντίστοιχη αρίθμηση που φέρει κατά τα ανωτέρω (π.χ. φύλλα συμμόρφωσης: φύλλα 16-19, τεχνικές προδιαγραφές: φύλλα 33-55, κ.ο.κ.).

1.4.4. **ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ** επί ποινής **απορρίψεως**, τοποθετούνται σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη **"ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ"**.

1.4.5. Οι επιμέρους φάκελοι των **ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, ΤΕΧΝΙΚΗΣ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ** προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.

1.4.6. Σε περίπτωση που **ΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ** στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται χωριστά και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη **"ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ"** και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου.

1.5. Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντά τους, τότε ο προσφέρων οφείλει να σημειώνει επ' αυτών την ένδειξη **"πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα"** αναφέροντας ρητά σε σχετική δήλωσή του όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας (σχετ.: αρθ. 21 του Ν.4412/2016). Σε αντίθετη περίπτωση θα δύναται να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόμενοι. Η έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνο την προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του ενδιαφερομένου.

1.6. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, το δε αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά τον έλεγχο, μονογράφει και

σφραγίζει τη τυχόν διόρθωση ή προσθήκη. Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σ' αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών.

1.7. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια από την αρμόδια Επιτροπή της Υπηρεσίας διενέργειας του διαγωνισμού. (σχετ.: αρθ. 100 του Ν4412/2016) .

- Η Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τη Διακήρυξη.
- Προσφορές που υποβάλλονται στην Επιτροπή μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για επιστροφή, ως εκπρόθεσμες.

1.7.1. Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία:

- Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος της προσφοράς, καθώς και οι φάκελοι των δικαιολογητικών συμμετοχής και της τεχνικής προσφοράς, μονογράφονται δε και σφραγίζονται από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται και η τεχνική προσφορά ανά φύλλο.

- Για τις προσφορές εκείνες που κρίθηκαν αποδεκτές κατά την αξιολόγηση των τεχνικών στοιχείων και των λοιπών δικαιολογητικών και μόνο γι' αυτές αποσφραγίζονται στη συνέχεια οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών.

1.7.2. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κριθούν κατά την αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων, αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται.

1.7.3. Όσοι δικαιούνται, να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών, λαμβάνουν γνώση των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό, καθώς επίσης και των τιμών που προσφέρθηκαν.

- **Ο χρόνος πρόσβασης των συμμετεχόντων στις προσφορές που θα υποβληθούν, ορίζεται σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την επομένη της ημερομηνίας αποσφράγισής τους.**

- Ο συμμετέχων που λαμβάνει γνώση του σχετικού φακέλου, κατά τον ως άνω χρόνο πρόσβασης, θα υπογράφει, σε σχετική κατάσταση που θα τηρεί για το σκοπό αυτό η Υπηρεσία διενέργειας του διαγωνισμού και θα αποτελεί το μοναδικό αποδεικτικό στοιχείο για το χρόνο γνώσης αυτού.

1.8. **Ο προσφέρων επί ποινή αποκλεισμού θα δηλώνει αναλυτικά (είτε μέσα στην τεχνική προσφορά είτε στην υπεύθυνη δήλωση) τη συμμόρφωση ή απόκλιση της παρεχόμενης υπηρεσίας σε σχέση με τις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές της προκήρυξης.**

1.8.1. Προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της Διακήρυξης, **απορρίπτονται ως απαράδεκτες.**

1.8.2. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται, **ως απαράδεκτη.**

1.9. Επισημαίνεται ότι:

Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών, οι διαγωνιζόμενοι παρέχουν διευκρινήσεις μόνο όταν αυτές ζητούνται από αρμόδιο όργανο είτε κατά την ενώπιον του διαδικασίας, είτε κατόπιν εγγράφου της Υπηρεσίας, μετά τη σχετική γνωμοδότηση του συλλογικού οργάνου.

Από τις διευκρινήσεις, οι οποίες παρέχονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία, για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτημα από το αρμόδιο όργανο.

1.9.1. **Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται, ως απαράδεκτες.**

1.9.2. **Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται.**

Μετά την παραλαβή των τεχνικο-οικονομικών προσφορών από την Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού, έπονται τα παρακάτω στάδια:

I. Αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών: Αρχικώς η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού αξιολογεί τα υποβληθέντα από τους συμμετέχοντες δικαιολογητικά του Ν.4412/2016 που αναφέρονται αναλυτικά στη παρούσα Διακήρυξη, προκειμένου να καταλήξει στις κατ' αρχήν αποδεκτές υποβληθείσες προσφορές και εν συνεχεία γνωμοδοτεί ποιες από αυτές (κατ' αρχήν αποδεκτές προσφορές) είναι και τεχνικά αποδεκτές.

II. Αποσφράγιση οικονομικών προσφορών: Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης του παραπάνω σταδίου, η Επιτροπή διενέργειας του Διαγωνισμού προβαίνει στην αποσφράγιση του οικονομικού μέρους των αποδεκτών (κατ' αρχήν και τεχνικά) προσφορών.

III. Αξιολόγηση προσφορών και ανάδειξη μειοδότη: Μετά την αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών η Επιτροπή διενέργειας του Διαγωνισμού αξιολογεί τις προσφορές με βάση το άρθρο 100 του Ν.4412/2016, προκειμένου να αναδείξει αυτόν, στον οποίον πρόκειται να γίνει η κατακύρωση.

Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με Απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες – συμμετέχοντες. Κατά της ανωτέρω Απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν.4412/16.

1.10. **Γίνονται δεκτές προσφορές μόνο για την επισκευή - συντήρηση και αναβάθμισης σε δωρεάν παραχωρηθέν ισόγειο, τμήματος δημοτικού καταστήματος, ιδιοκτησίας του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη, που βρίσκεται στην Άνω Καλεντίνη με σκοπό την κάλυψη στεγαστικών αναγκών του νεοϊδρυθέντος Αστυνομικού**

Τμήματος Γεωργίου Καραϊσκάκη, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ παρούσας Διακήρυξης, άλλως οι προσφορές θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

2. ΤΙΜΕΣ

2.1. Οι τιμές θα πρέπει να δίδονται μόνο σε ΕΥΡΩ, και θα αναγράφονται δε ολογράφως και αριθμητικώς ως εξής:

I. Τιμή με κρατήσεις χωρίς Φ.Π.Α.

II. Ποσοστό Φ.Π.Α επί τοις % στο οποίο υπάγονται οι προς παροχή υπηρεσίες.

Στην προσφερόμενη τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες του παρέχοντος υπηρεσιών επισκευής - συντήρησης (μισθοί και επιδόματα προσωπικού, χρηματοοικονομικά έξοδα, προβλεπόμενοι φόροι, ασφάλιστρα, πάγια έξοδα, αξία ειδών και υλικών, εισφορές, νόμιμες κρατήσεις και άλλες σχετικές δαπάνες), ως και κάθε άλλη επιβάρυνση με την κείμενη νομοθεσία για παράδοση της παρεχόμενης υπηρεσίας στους τόπους και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της παρούσης και πέραν αυτής ουδεμία άλλη οικονομική ή άλλου είδους απαίτηση μπορεί να εγερθεί.

2.2. **Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που θα καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα θα απορρίπτονται, ως απαράδεκτες.**

2.3. **Η σύγκριση των προσφορών θα γίνεται στη συνολική τιμή χωρίς Φ.Π.Α. του συνόλου των επισκευών – συντηρήσεων του δωρεάν παραχωρηθέν ισόγειο, τμήματος δημοτικού καταστήματος, ιδιοκτησίας του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη, που βρίσκεται στην Άνω Καλεντίνη με σκοπό την κάλυψη στεγαστικών αναγκών του νεοϊδρυθέντος Αστυνομικού Τμήματος Γεωργίου Καραϊσκάκη.**

2.4. Οι τιμές νοούνται ΧΩΡΙΣ ΟΡΟ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ, ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ, ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΗΣ, και παραμένουν σταθερές σε όλη τη διάρκεια της σύμβασης. **Σε αντίθετη περίπτωση η προσφορά θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.**

2.5. **Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.**

2.6. Η προσφερόμενη τιμή της εν λόγω παροχής υπηρεσίας υπόκειται στις κρατήσεις όπως αυτές αναλυτικά αναγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ της παρούσας, καθώς και σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος, όπως αναλυτικά αναγράφεται σ' αυτό.

2.7. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους προσφέροντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερόμενων τιμών, αυτοί υποχρεούνται να παρέχουν αυτά.

3. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ – ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ

3.1. Ο πάροχος υπηρεσιών υποχρεούται να παραδίδει – προσφέρει τις υπηρεσίες μέσα στα χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίζει η σύμβαση.

3.2. Ο ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκομίσει στην Αναθέτουσα Αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.

4. ΠΛΗΡΩΜΗ

4.1. Η πληρωμή του αναδόχου, θα γίνει με ένταλμα πληρωμής, για την έκδοση του οποίου απαιτούνται:

- Τιμολόγιο.

- Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου καταθέσεων του αναδόχου, όπου θα αναγράφεται ο αριθμός IBAN και το ονοματεπώνυμό του (σε περίπτωση που είναι συνδικαιούχος να είναι πρώτος στη σειρά) ή πρωτότυπη βεβαίωση της τράπεζας, όπου θα αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του αναδόχου και ο αριθμός IBAN συνοδευόμενα σε κάθε περίπτωση από υπεύθυνη δήλωση του αναδόχου που να βεβαιώνει την τράπεζα και τον αριθμό IBAN του λογαριασμού του, καθώς και το email επικοινωνίας.

- Πρακτικό οριστική, ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των εργασιών από την ειδικά για το σκοπό αυτό συγκροτηθείσα Επιτροπή.

4.2. Τον ανάδοχο βαρύνουν οι κρατήσεις και ο φόρος εισοδήματος που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ της παρούσας Διακήρυξης.

4.3. Η υποβολή του τιμολογίου δεν μπορεί να γίνει προ της ημερομηνίας εκδόσεως του Πρακτικού οριστική, ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των παρεχόμενων εργασιών.

5. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ – ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

Ενστάσεις – προσφυγές υποβάλλονται για τους λόγους και με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 127 του Ν.4412/2016.

6. ΠΑΡΑΛΑΒΗ – ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η παρακολούθηση των εργασιών, καθώς επίσης και η οριστική, ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των παρεχόμενων εργασιών, θα γίνεται από την Τριμελή επιτροπή που θα ορισθεί με Διαταγή του Διευθυντή της

Υπηρεσίας. Η Επιτροπή θα υποβάλλει το σχετικό Πρακτικό οριστική, ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των παρεχόμενων εργασιών, για τη διαδικασία πληρωμής του αναδόχου.

7. ΡΗΤΡΑ ΗΘΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

Απορρίπτονται προσφορές επιχειρήσεων που κατά παράβαση των άρθρων 138 και 182 της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας **απασχολούν ή εκμεταλλεύονται ανηλίκους κάτω των 15 ετών.**

8. ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΗ

8.1. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («**προσωρινό πάροχο υπηρεσιών**»), να υποβάλει **εντός είκοσι (20) ημερών** από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014 (Α' 74) όλων των δικαιολογητικών κατακύρωσης του **ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Γ΄** του **ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Δ΄** παρούσης Διακήρυξης, όπως καθορίζονται ειδικότερα στα έγγραφα της σύμβασης (παρούσα Διακήρυξη). Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται εμπρόθεσμα στο αρμόδιο όργανο αξιολόγησης.

8.2. Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό πάροχο υπηρεσιών να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την ως άνω προθεσμία, εφόσον αιτιολογείται αυτό επαρκώς και κατ' ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες.

8.3. Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν είναι ψευδή ή ανακριβή, ο προσωρινός πάροχος υπηρεσιών κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν οριστεί στα έγγραφα της σύμβασης, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση **η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται.**

8.4. Αν ο προσωρινός πάροχος υπηρεσιών δεν υποβάλει στο προ καθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν οριστεί στα έγγραφα της σύμβασης, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά, **η διαδικασία ματαιώνεται.**

8.5. Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κήρυξη του προσωρινού παρόχου υπηρεσιών ως εκπτώτου είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας κατά τις παραγράφους 3 ή 4 είτε για την κατακύρωση της σύμβασης. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών, επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης της επόμενης **ΕΝΟΤΗΤΑΣ 9.**

8.6. Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που κατατέθηκαν, κατά τα οριζόμενα στα έγγραφα της σύμβασης και στις διατάξεις του παρόντος.

9. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

9.1. Στην απόφαση κατακύρωσης αναφέρονται υποχρεωτικά οι προθεσμίες για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης, σύμφωνα με τα άρθρα 360 επόμενα του Ν.4412/16.

9.2. Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί αμέσως την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό πάροχο υπηρεσιών με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ., επί αποδείξει.

9.3. Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες.

9.4. Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται εφόσον και όταν συντρέξουν σωρευτικά τα εξής:

α. Άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στις κείμενες διατάξεις βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από τις αποφάσεις αναστολών επί αυτών.

β. Κοινοποίησή της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό πάροχο υπηρεσιών, εφόσον ο τελευταίος υποβάλει επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά κατακύρωσης του **ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Γ΄** του **ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Δ΄** παρούσης Διακήρυξης, έπειτα από σχετική πρόσκληση.

9.5. Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον πάροχο υπηρεσιών να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, **εντός είκοσι (20) ημερών** από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης.

9.6. Η υπογραφή της σύμβασης έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο πάροχος υπηρεσιών δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύμβαση, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση, κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται.

9.7. Στον πάροχο υπηρεσιών στον οποίο έγινε κατακύρωση - ανάθεση παροχής υπηρεσιών, αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση που περιλαμβάνει κατ' ελάχιστο τα παρακάτω στοιχεία:

- α. Τις προς προμήθεια υπηρεσίες και τις τιμές.
- β. Τον φορέα για τον οποίο προορίζονται οι υπηρεσίες.
- γ. Τη συμφωνία της κατακύρωσης - ανάθεσης με τους όρους της πρόσκλησης, καθώς και με το σχέδιο σύμβασης που έχει επισυναφθεί στη πρόσκληση.
- δ. Την προθεσμία υπογραφής της σύμβασης.

10. ΣΥΜΒΑΣΗ

10.1. Μετά την έκδοση κατακυρωτικής απόφασης καταρτίζεται από την Αναθέτουσα Αρχή η σχετική σύμβαση που υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη (**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ'**).

10.2. Ειδικά για την σύναψη της σύμβασης απαιτείται εγγύηση καλής εκτέλεσής της που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης εκτός Φ.Π.Α. και κατατίθεται υποχρεωτικά σε πρωτότυπη μορφή, πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης (**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ'**)..

10.2.1 «**Εγγύηση καλής εκτέλεσης**», όπως αυτή ορίζεται στο **άρθρο 72 του Ν.4412/2016** και η οποία θα περιλαμβάνει κατ' ελάχιστο τα ακόλουθα στοιχεία:

- (1) την ημερομηνία έκδοσης,
- (2) τον εκδότη,
- (3) την αναθέτουσα αρχή στην οποία απευθύνεται,
- (4) τον αριθμό της εγγύησης,
- (5) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση,
- (6) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και την διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση,
- (7) τους όρους ότι: α) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως και β) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου,
- (8) τα στοιχεία της σχετικής Διακήρυξης και την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού,
- (9) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης,
- (10) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη να καταβάλει το ποσό της εγγύησης εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται.

10.3. Το κείμενο της σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο τούτο στηρίζεται όπως Προσφορά, Διακήρυξη και Απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός καταδήλων σφαλμάτων ή παραδρομών.

10.4. Η σύμβαση τροποποιείται όταν τούτο προβλέπεται από συμβατικό όρο ή όταν συμφωνήσουν προς τούτο και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου της αναθέτουσας αρχής.

10.5. Η σύμβαση θεωρείται ότι τελέστηκε όταν:

- α. ολοκληρώθηκε η παροχή της υπηρεσίας και στην ποιότητα που περιγράφεται στην σύμβαση.
- β. παραλήφθηκε οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά οι υπηρεσίες που παραδόθηκαν.
- γ. έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις.

δ. εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύτηκαν οι τυχόν υπάρχουσες σχετικές εγγυήσεις και τα προβλεπόμενα από την σύμβαση.

11. ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ – ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΩΡΩΝ

11.1. Η παρούσα Διακήρυξη και η Σύμβαση που θα καταρτισθεί με βάση αυτή θα διέπονται αποκλειστικά από το Ελληνικό Δίκαιο.

11.2 Για κάθε διαφορά – διένεξη πάνω στους όρους της παρούσας προκήρυξης και στην εκτέλεση της Σύμβασης, καθώς και για τις περιπτώσεις ανωτέρας βίας ο πάροχος υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Ελληνικών Δικαστηρίων της έδρας της Υπηρεσίας διενέργειας του διαγωνισμού.

11.3. Σε τυχόν τροποποιήσεις σε Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα και άλλες διατάξεις της κείμενης Νομοθεσίας, λαμβάνεται υπόψη η Νομοθεσία που ισχύει την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού.

12. ΚΥΡΩΣΕΙΣ – ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ

12.1. Ο πάροχος υπηρεσιών που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του ορίστηκε να υπογράψει την σχετική σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο όνομά του και

από κάθε δικαίωμα που απορρέει απ' αυτήν, με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από την κλήση του για την παροχή εξηγήσεων και μετά από την γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου.

12.2. Στον ανάδοχο επιβάλλονται οι ποινικές ρήτρες του άρθρου 218 του Ν.4412/16, εφόσον οι υπηρεσίες αυτού πραγματοποιούνται καθυστερημένα σε σχέση με τα συμφωνηθέντα.

12.3. Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του παρόχου υπηρεσιών.

12.4. Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον πάροχο υπηρεσιών έκπτωτο.

12.5. Οι καταστάσεις (μη εξαιρουμένων λοιπών σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία) και τα γεγονότα που συνιστούν παράβαση των όρων της σύμβασης αποτελούν ενδεικτικά οι κατωτέρω περιπτώσεις:

α. Μη ύπαρξης συνθηκών προβλεπόμενης καθαριότητας – υγιεινής.

β. Μη συμμόρφωσης του πάροχου υπηρεσιών στην έγγραφη υπόδειξη, η οποία καταδεικνύει μη τήρηση των υποχρεώσεων του κατά την υλοποίηση της παροχής υπηρεσιών.

12.6. Ο πάροχος υπηρεσιών δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή την ανάθεση ή από την σύμβαση, εφόσον:

α. Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή οι υπηρεσίες δεν παραδόθηκαν με ευθύνη της Αναθέτουσας Αρχής.

β. Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.

12.7. Για την επιβολή των ανωτέρω ποινικών ρητρών λαμβάνεται υπόψη το πρωτόκολλο της αρμόδιας επιτροπής παραλαβής.

12.8. Σε περίπτωση ένωσης / κοινοπραξίας, το πρόστιμο επιβάλλεται αναλογικά σε όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας.

12.9. Σε περίπτωση διαφωνίας του παρόχου υπηρεσιών με τις επιβληθείσες κυρώσεις, αυτός μπορεί να ασκήσει προσφυγή κατά τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις της κείμενης νομοθεσίας. Επί της προσφυγής, αποφασίζει η Αναθέτουσα Αρχή, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου. Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται σύμφωνα με τη διάταξη αυτή προσβολή με άλλη, οποιασδήποτε φύσεως, διοικητική προσφυγή.

12.10. Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία, ο πάροχος υπηρεσιών ευθύνεται και για κάθε ζημία που τυχόν θα προκύψει εις βάρος της Αναθέτουσας Αρχής από την μη ή την πλημμελή ή την κακή εκτέλεση της σύμβασης και η Αναθέτουσα Αρχή επιφυλάσσεται των νόμιμων δικαιωμάτων της για μελλοντικές ενέργειες.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ'
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο Πάροχος Υπηρεσιών υποχρεούται να τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016, της νομοθεσίας περί υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου. Η αθέτηση της υποχρέωσης αυτής, συνιστά σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα του παρόχου υπηρεσιών, κατά την έννοια της παρ. 6 του άρθρου 73 του ν.4412/2016, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις.

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.

2. Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό δεν δικαιούνται αποζημίωσης για δαπάνες σχετικές με τη σύνταξη και υποβολή των στοιχείων που αναφέρονται στην παρούσα.

3. Όσα από τα δικαιολογητικά και λοιπά έγγραφα της προσφοράς, είναι ξενόγλωσσα θα πρέπει απαραίτητως να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα.

4. Σε κάθε περίπτωση το ελληνικό κείμενο θεωρείται κύριο και υπερισχύει κάθε αντίστοιχου ξενόγλωσσου κειμένου.

5. Η Υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση για τυχόν μέτρα που θα ληφθούν από οποιαδήποτε αρχή και αυξήσεις των κάθε φύσεως δαπανών, φόρων, τελών κ.λ.π.

6. Οι παραλήπτες της Διακήρυξης υποχρεούνται εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της, να την ελέγξουν από άποψη πληρότητας και εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράλειψη να το γνωρίσουν εγγράφως στην Υπηρεσία διενέργειας του διαγωνισμού. Ενστάσεις κατά της νομιμότητας του διαγωνισμού με το αιτιολογικό της μη πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου της διακήρυξης, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

7. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό γίνεται με ευθύνη του ενδιαφερομένου, ο οποίος εξ αυτού και μόνο του λόγου δεν αντλεί δικαίωμα αποζημίωσης.

8. Κανένας από τους συμμετέχοντες στον διαγωνισμό δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις – πληροφορίες εκ μέρους της Υπηρεσίας διενέργειας του διαγωνισμού ή άλλης Υπηρεσίας του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ'**Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ:**

Οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό, υποχρεούνται να υποβάλλουν, μαζί με την προσφορά τους, **επί ποινή αποκλεισμού:**

1. **Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)** συμπληρωμένο, σύμφωνα με το άρθρο 79 παρ.4 του Ν. 4250/2014 όπως εμφανίζεται στο **ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η'** της παρούσας, προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, και αποτελεί προκαταρκτική απόδειξη ότι ο ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας πληροί τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του ανωτέρου άρθρου.

Το **ΤΕΥΔ** περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενότητες:

Μέρος Ι. Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή και τη διαδικασία ανάθεσης.

Μέρος ΙΙ. Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα.

α. Πληροφορίες σχετικά με τον Οικονομικό Φορέα

β. Πληροφορίες σχετικά με τους νομίμους εκπροσώπους του Οικονομικού Φορέα

γ. Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη σε ικανότητες άλλων φορέων

δ. Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο οικονομικός φορέας

Μέρος ΙΙΙ. Κριτήρια αποκλεισμού:

α. Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες

β. Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης

γ. Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα και άλλοι λόγοι αποκλεισμού.

δ. Άλλοι λόγοι αποκλεισμού που προβλέπονται από την εθνική νομοθεσία.

Μέρος ΙV. Κριτήρια ποιοτικής επιλογής:

α. Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής. (Γίνεται μνεία ότι ο εκάστοτε οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την σχετική ενότητα, χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει τις κάτωθι).

Α: Καταλληλότητα.

Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια.

Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα.

Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης.

Μέρος V. Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων.

Μέρος VI. Τελικές δηλώσεις.

2. **Παραστατικό εκπροσώπησης**, κατά το άρθρο 93 περ. β εδ. δδ του Ν. 4412/16, εφόσον οι οικονομικοί φορείς συμμετέχουν στο διαγωνισμό με αντιπρόσωπο/εκπρόσωπό τους.

3. Τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος, όπως το **Φ.Ε.Κ. ίδρυσης και οι τροποποιήσεις του (για Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού του διαγωνιζόμενου και των εγγράφων τροποποιήσεών του (για Ο.Ε. και Ε.Ε.),** Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 για το είδος της επιχείρησης που διατηρεί ο διαγωνιζόμενος (αφορά ατομικές επιχειρήσεις). Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Α.Ε., τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους το νομικό πρόσωπο και τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου.

4. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, μαζί με την προσφορά υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία.

5. **Υπεύθυνη Δήλωση**, στην οποία:

Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού, στον οποίο συμμετέχουν, και να δηλώνουν:.

(1) Η προσφορά συντάχθηκε, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης, της οποίας έλαβε γνώση.

(2) Αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας Διακήρυξης.

(3) Δεν έχει αποκλειστεί η συμμετοχή του από διαγωνισμούς με αμετάκλητη απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.

(4) Μέχρι το χρόνο υποβολής της προσφοράς, η επιχείρησή του υπήρξε συνεπής ως προς την εκπλήρωση των συμβατικών ή άλλων νόμιμων υποχρεώσεών της έναντι φορέων του δημόσιου τομέα.

(5) Οι πληροφορίες και τα στοιχεία που περιέχονται στην προσφορά του είναι αληθή και ακριβή ως προς το περιεχόμενό τους.

(6) Παρατείνεται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του, για την οποιαδήποτε απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Άρτας, ιδίως της αναβολής ή της ακύρωσης του διαγωνισμού ή της υπαναχώρησής της.

Β. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

1. Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των δικαιολογητικών σύμφωνα με του άρθρου 3 του Ν.4250/2014 **συνιστά λόγο αποκλεισμού του υποψηφίου αναδόχου από το διαγωνισμό.**

2. Το **Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)** διατίθεται προς τους οικονομικούς φορείς σε επεξεργάσιμη μορφή (.doc) καθώς και οδηγίες συμπλήρωσης αυτού, οι οποίοι το συμπληρώνουν και το **υποβάλουν σε έντυπη μορφή.**

3. Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, **κάθε άτομο υπογράφει το ίδιο ΤΕΥΔ.**

4. Τα λοιπά δικαιολογητικά υποβάλλονται σε πρωτότυπα ή ευκρινή φωτοαντίγραφο εκ του πρωτοτύπου σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν. 4250/2014 εκτός των περιπτώσεων που προβλέπεται ρητά από διάταξη νόμου ή υποβολή τους σε πρωτότυπη μορφή.

Γ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του Ν.4412/2016, **ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ' αυτόν, με βεβαίωση παραλαβής ή σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Ν.2672/1998 (Α-290), οφείλει να υποβάλει, σε σφραγισμένο φάκελο, τα κατωτέρω δικαιολογητικά:**

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της Χώρας εγκατάστασής του, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν υπάρχει εις βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα που αναφέρονται στο άρθρο 73 Ν.4412/2016).

Ειδικότερα, απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της Χώρας εγκατάστασής τους, **προσκομίζουν τα μεν νομικά πρόσωπα** ημεδαπά ή αλλοδαπά **για τους διαχειριστές τους, στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και για τον Πρόεδρο, τον διευθύνοντα σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, για τις ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.), οι δε Συνεταιρισμοί για τον πρόεδρο του Διοικητικού τους Συμβουλίου, από το οποίο να προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα ως άνω αδικήματα.**

β. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι **δεν τελεί σε πτώχευση και σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία (περί αλλοδαπών).**

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα και Φορολογική ενημερότητα (με αιτιολογία: “Για συμμετοχή σε διαγωνισμούς”). Πιστοποιητικό αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του.

δ. Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, **οικείου Επιμελητηρίου ή ισοδύναμης επαγγελματικής οργάνωσης,** με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή του σ' αυτό και το ειδικό επάγγελμα του.

Δ. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

1. Σύμφωνα με το Ν.4250/2014, δεν υφίσταται πλέον η υποχρέωση υποβολής πρωτότυπων εγγράφων, με την επιφύλαξη της περίπτωσης δ' της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του Ν.4250/2014 και των εγγράφων που προσκομίζονται για δικαστική χρήση, που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες της περίπτωσης α' της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του Ν.4250/2014 ή επικυρωμένων αντιγράφων των εγγράφων αυτών από τους ενδιαφερόμενους για το σύνολο των συναλλαγών τους με τις υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α' της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του Ν.4250/2014.

2. Αντί πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων, υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α' της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του Ν.4250/2014, ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων που εκδόθηκαν από τις Υπηρεσίες και τους Φορείς αυτούς ή των ακριβών αντιγράφων τους. Ομοίως υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων έχουν θεώρηση από Υπηρεσίες και Φορείς της περίπτωσης α' του της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του Ν.4250/2014.

3. Ομοίως υποβάλλονται και γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο.

4. Οι Υπηρεσίες και οι Φορείς, στους οποίους κατατίθενται φωτοαντίγραφα, κατά τα ανωτέρω, υποχρεούνται να διενεργούν δειγματοληπτικό έλεγχο, προκειμένου να εξακριβώσουν την ακρίβεια των στοιχείων που αναγράφονται σε αυτά, σε τουλάχιστον πέντε τοις εκατό (5%) των φωτοαντιγράφων που υποβλήθηκαν κατά το αμέσως προηγούμενο τρίμηνο, ιδίως ζητώντας τη συνδρομή των Υπηρεσιών ή των Φορέων που εξέδωσαν τα πρωτότυπα. Τα αποτελέσματα αυτού του ελέγχου εν συνεχεία κοινοποιούνται στην καθ' ύλην αρμόδια οργανική μονάδα του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Εάν διαπιστωθεί κατά τον υποχρεωτικό ή άλλο έλεγχο ότι υποβλήθηκαν αλλοιωμένα φωτοαντίγραφα, εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στην παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν.1599/1986 και που επιβάλλονται στον ενδιαφερόμενο, εφόσον η πράξη αυτή δεν τιμωρείται αυστηρότερα από άλλη ποινική διάταξη, η διοικητική ή άλλη πράξη, για την έκδοση της οποίας υποβλήθηκαν τα φωτοαντίγραφα αυτά, ανακαλείται αμέσως.

5. Το πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας, θα πρέπει υποχρεωτικά να είναι το πρωτότυπο ή φωτοαντίγραφο εκ του πρωτοτύπου, υπογεγραμμένο ταυτόχρονα με το πρωτότυπο από τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. ή εκδιδόμενο ηλεκτρονικά σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν. 4250/2014.

6. Τα λοιπά δικαιολογητικά υποβάλλονται σε πρωτότυπα ή αντίγραφα, εκτός των περιπτώσεων που προβλέπεται ρητά διάταξη νόμου η υποβολή τους σε πρωτότυπη μορφή.

7. Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης του **ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Γ΄** του **ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Δ΄** παρούσης Διακήρυξης **συνιστά λόγο αποκλεισμού του παρόχου από το διαγωνισμό.**


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ
Π. Κανελλοπούλου 4, 101 77, ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο: 2107481585,
Fax: 2131520597

Αθήνα, 17 Φεβρουαρίου 2017

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Αφορά υλικά και εργασίες για τη διαμόρφωση του δωρεάν παραχωρηθέντος οικήματος του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη, στην Άνω Καλλεντίνη Άρτας, για τη στέγαση του Αστυνομικού Τμήματος Γεωργίου Καραϊσκάκη Άρτας, όπως απεικονίζονται στο ακόλουθο σκαρίφημα:

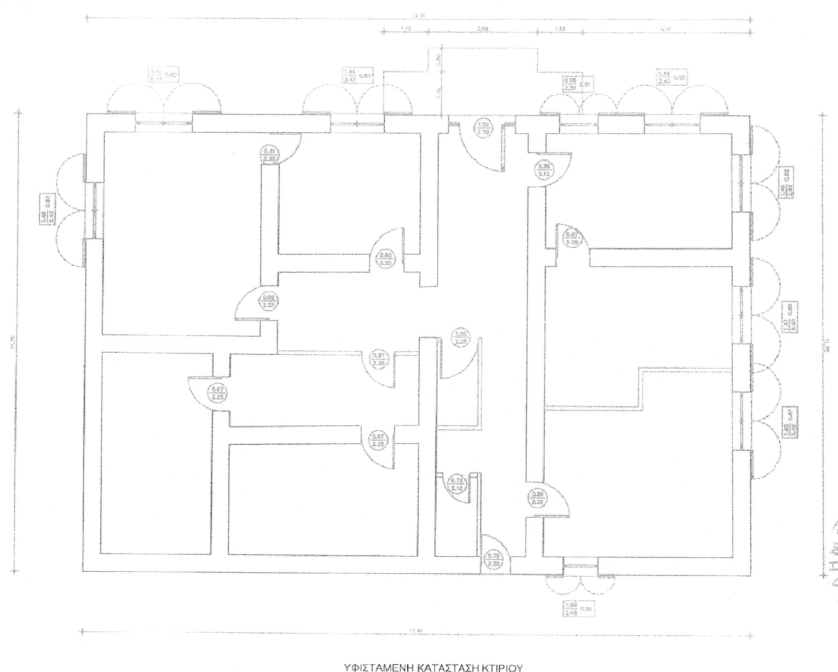**ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΗΡΙΟΥ**

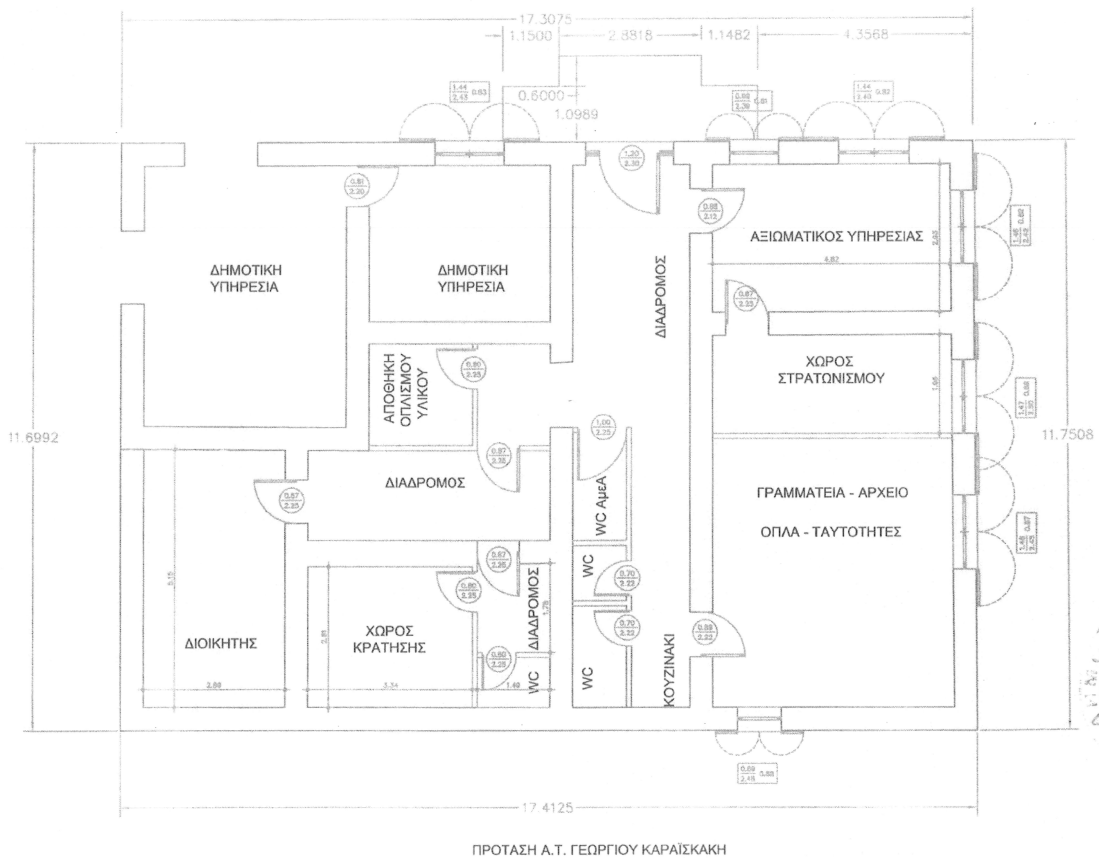

ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ

Ειδικότερα, οι εργασίες που απαιτείται να πραγματοποιηθούν είναι οι κατωτέρω :

α. Κεντρική είσοδος – Διαδρόμος κυκλοφορίας

- Συντήρηση υφισταμένης κεντρικής θύρας εισόδου, ήτοι απόξεση, βερνικοχρωματισμός, επισκευή – αντικατάσταση κεντρικής κλειδαριάς κλπ.
- Προμήθεια και τοποθέτηση σε ύψος κάτω από την οροφή, ενός rack 19U, με δύο (2) patch panel, στα οποία θα τερματίζουν όλες οι καλωδιώσεις της δομημένης καλωδίωσης του κτιρίου, σε σημείο που θα υποδειχθεί από την επίβλεψη.
- Προμήθεια και τοποθέτηση νεροχύτη, αναμεικτικής μπαταρίας (ζεστό – κρύο) και σύνδεση με δίκτυα ύδρευσης – αποχέτευσης, η οποία τοποθετείται στην άκρη του διαδρόμου κυκλοφορίας, απέναντι από την κεντρική είσοδο του κτιρίου, μεταξύ γραφείου αρχείου – γραμματείας και χώρων υγιεινής προσωπικού.
- Αποξήλωση υφισταμένης θύρας προς χώρο Δημοτικής Υπηρεσίας (δίπλα από την είσοδο της νέας αποθήκης υλικού) και χτίσιμο του εναπομείνοντος κενού με μπατικό τοίχο ο οποίος σοβατίζεται και χρωματίζεται, προκειμένου να αποκλειστούν για λόγους ασφαλείας λοιπές εισοδοί στο νέο Αστυνομικό Τμήμα, πέραν της κεντρικής εισόδου.
- Ελαιοχρωματισμός διαδρόμου κυκλοφορίας.

β. Γραφείο Αξιωματικού Υπηρεσίας

- Αντικατάσταση υφισταμένης θύρας εισόδου γραφείου Αξιωματικού Υπηρεσίας, με νέα θύρα ξύλινη σε χρώμα επιλογής της Υπηρεσίας, με το μισό άνω μέρος της να είναι υαλοπίνακας triplex (τζάμι), προκειμένου να υπάρχει οπτική επαφή του Αξιωματικού Υπηρεσίας με το διάδρομο κυκλοφορίας, ελαιοχρωματισμός αυτής κλπ.
- Συντήρηση 3 x υφισταμένων παραθύρων - εξωφύλλων, ήτοι απόξεση, βερνικοχρωματισμός, επισκευή – αντικατάσταση μεντεσέδων, πόμολων, κλειδαριών κλπ.
- Τοποθέτηση 3 x περσιδωτών πετασμάτων (στοριών) και 3 x κινητών σιτών στα παράθυρα. Για το λόγο αυτό θα πραγματοποιηθεί μεταφορά των υφισταμένων εξωφύλλων περίπου 5 – 10 cm, προς τα έξω, προκειμένου να δημιουργηθεί το κατάλληλο κενό που θα επιτρέψει την τοποθέτηση κινητών σιτών.
- Ελαιοχρωματισμός του χώρου.
- Τοποθέτηση τριών (3) διπλών θέσεων data – voice, με ανάλογες αυτόνομες καλωδιώσεις (έξι (6) καλωδιώσεις) από καλώδιο UTP cat 6a, εντός πλαστικών καναλιών επίτοιχων, οι οποίες θα τερματίζουν σε νέο rack της υπηρεσίας.

γ. Στρατωνισμός - Κοιτώνας Προσωπικού

- Αντικατάσταση υφισταμένης θύρας εισόδου στον κοιτώνα, με νέα θύρα ξύλινη σε χρώμα επιλογής της Υπηρεσίας, ελαιοχρωματισμός αυτής κλπ
- Συντήρηση 1 x υφισταμένου παραθύρου - εξωφύλλου, ήτοι απόξεση, βερνικοχρωματισμός, επισκευή – αντικατάσταση μεντεσέδων, πόμολων, κλειδαριών κλπ.

Παράλληλα θα τοποθετηθεί κιγκλίδωμα στο παράθυρο για την αποτροπή έκνομων ενεργειών και περσιδωτό πέτασμα (στόρι) με κινητή σίτα. Για το λόγο αυτό, το υφιστάμενο εξώφυλλο θα μεταφερθεί περίπου 10 – 15 cm, προς τα έξω, προκειμένου να δημιουργηθεί το κατάλληλο κενό που θα επιτρέψει την τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων και κινητής σίτας μεταξύ εξωφύλλου και παραθύρου. Το είδος των προς τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων περιγράφεται στην «Τεχνική Περιγραφή Χώρων Κράτησης Ελληνικής Αστυνομίας».

- Μεταφορά τμήματος της υφιστάμενης γυψοσανίδας που χωρίζει τον κοιτώνα με το γραφείο Γραμματείας – Αρχείου – Όπλων - Ταυτοτήτων, προκειμένου ο χώρος στρατωνισμού να είναι ορθογωνικής επιφάνειας.
- Ελαιοχρωματισμός του χώρου (τοιχοποιίες και γυψοσανίδες).

- Τοποθέτηση δύο (2) διπλών θέσεων data – voice, με ανάλογες αυτόνομες καλωδιώσεις (τέσσερις (4) καλωδιώσεις) από καλώδιο UTP cat 6a, εντός πλαστικών καναλιών επίτοιχων, οι οποίες θα τερματίζουν σε νέο rack της υπηρεσίας.

δ. Γραφείο Γραμματεία – Αρχείο - Όπλα – Ταυτότητες

- Αντικατάσταση υφισταμένης θύρας εισόδου στο Γραφείο Γραμματεία – Αρχείο - Όπλων – Ταυτοτήτων, με νέα θύρα ξύλινη σε χρώμα επιλογής της Υπηρεσίας, ελαιοχρωματισμός αυτής κλπ
- Συντήρηση 2 x υφισταμένων παραθύρων - εξωφύλλων, ήτοι απόξεση, βερνικοχρωματισμός, επισκευή – αντικατάσταση μεντεσέδων, πόμολων, κλειδαριών κλπ.

Παράλληλα θα τοποθετηθούν κιγκλιδώματα στα παράθυρα για την αποτροπή έκνομων ενεργειών και περσιδωτά πετάσματα (στόρια) με κινητές σίτες. Για το λόγο αυτό, τα υφιστάμενα εξώφυλλα θα μεταφερθούν περίπου 10 – 15 cm, προς τα έξω, προκειμένου να δημιουργηθούν τα κατάλληλα κενά που θα επιτρέψουν την τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων και κινητών σιτών μεταξύ εξωφύλλων και παραθύρων. Το είδος των προς τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων περιγράφεται στην «Τεχνική Περιγραφή Χώρων Κράτησης Ελληνικής Αστυνομίας».

- Ελαιοχρωματισμός του χώρου (τοιχοποιίες και γυψοσανίδες).
- Τοποθέτηση έξι (6) διπλών θέσεων data – voice, με ανάλογες αυτόνομες καλωδιώσεις (δώδεκα (12) καλωδιώσεις) από καλώδιο UTP cat 6a, εντός πλαστικών καναλιών επίτοιχων, οι οποίες θα τερματίζουν σε νέο rack της υπηρεσίας.

ε. Χώροι υγιεινής προσωπικού

- Το υφιστάμενο WC AMEA συντηρείται, επισκευάζονται τυχόν βλάβες, χρωματίζεται και παραδίδεται για χρήση.
- Στο υφιστάμενο WC προσωπικού καθαιρείται η υφιστάμενη θύρα, όλα τα είδη υγιεινής πλακάκια κλπ, προκειμένου να επανακατασκευαστεί με θύρα εισόδου από αλουμίνιο, η οποία θα είναι στο διάδρομο, αντικριστά από τη θύρα εισόδου του Γραφείου όπλων – Ταυτοτήτων. Το σημείο που βρίσκεται η υφιστάμενη θύρα και καθαιρείται, χτίζεται με δομική τοιχοποιία, σοβατίζεται κλπ. Στο WC τοποθετούνται πλακίδια δαπέδου και τοίχου μέχρι ύψος 1,80 m.

Το εν λόγω WC περιλαμβάνει νέα είδη υγιεινής, ήτοι :

- ✓ λεκάνη ευρωπαϊκού τύπου καθήμενη με ενσωματωμένο δοχείο πλύσης
 - ✓ νιπτήρα (ζεστό – κρύο) με αναμεικτική μπαταρία επί του νιπτήρα
 - ✓ ντουζ (ζεστό – κρύο) με αναμεικτική μπαταρία επίτοιχη και σπирάλ, η οποία θα αποχετεύει σε πατοσίφωνο (όχι ντουζιέρα)
 - ✓ χαρτοθήκη
 - ✓ σαπωνιοθήκη
 - ✓ ποτηριοθήκη
 - ✓ άγκιστρα
 - ✓ καθρέπτη
 - ✓ εταζέρα
- Κατασκευή νέου WC προσωπικού – πολιτών, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο σχέδιο – πρόταση διαμόρφωσης που περιλαμβάνει λεκάνη ευρωπαϊκού καθήμενη με ενσωματωμένο δοχείο πλύσης και νιπτήρας μικρός (ζεστό – κρύο). Στο WC τοποθετούνται πλακίδια δαπέδου και τοίχου μέχρι ύψος 1,60 m και θύρα εισόδου από αλουμίνιο.
 - Προμήθεια και τοποθέτηση θερμοσίφωνα χωρητικότητας τουλάχιστον 60 lt για την εξυπηρέτηση όλων των χώρων υγιεινής προσωπικού, του χώρου υγιεινής χώρων κράτησης και του νεροχύτη του τμήματος.

στ. Γραφείο Διοικητή

- Αντικατάσταση υφισταμένης θύρας εισόδου στο Γραφείο Διοικητή, με νέα θύρα ξύλινη σε χρώμα επιλογής της Υπηρεσίας, ελαιοχρωματισμός αυτής κλπ
- Συντήρηση 2 x υφισταμένων παραθύρων - εξωφύλλων, ήτοι απόξεση, βερνικοχρωματισμός, επισκευή – αντικατάσταση μεντεσέδων, πόμολων, κλειδαριών κλπ.

Παράλληλα θα τοποθετηθούν κιγκλιδώματα στα παράθυρα για την αποτροπή έκνομων ενεργειών και περσιδωτά πετάσματα (στόρια) με κινητές σίτες. Για το λόγο αυτό, τα υφιστάμενα εξώφυλλα θα μεταφερθούν περίπου 10 – 15 cm, προς τα έξω, προκειμένου να δημιουργηθούν τα κατάλληλα κενά που θα επιτρέψουν την τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων και κινητών σιτών μεταξύ εξωφύλλων και παραθύρων. Το είδος των προς τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων περιγράφεται στην «Τεχνική Περιγραφή Χώρων Κράτησης Ελληνικής Αστυνομίας».

- Τοποθέτηση δύο (2) διπλών θέσεων data – voice, με ανάλογες αυτόνομες καλωδιώσεις (τέσσερις (4) καλωδιώσεις) από καλώδιο UTP cat 6a, εντός πλαστικών καναλιών επίτοιχων, οι οποίες θα τερματίζουν σε νέο rack της υπηρεσίας.
- Ελαιοχρωματισμός του χώρου.

ζ. Αποθήκη υλικού

- Δημιουργία αποθήκης υλικού στο διάδρομο κυκλοφορίας, μεταξύ του γραφείου διοικητή και του διαδρόμου προς τα γραφεία όπλων – ταυτοτήτων.
- Καθαίρεση υφισταμένης θύρας προς Κέντρο Εξυπηρέτηση Πολιτών (Κ.Ε.Π.), χτίσιμο του ανοίγματος με μπατικό τοίχο, σοβάτισμα κλπ.
- Για την ασφάλιση του χώρου όλοι οι περιμετρικοί τοίχοι επενδύονται με οικοδομικό πλέγμα, το οποίο σοβατίζεται.
- Ελαιοχρωματισμός του χώρου.
- Προμήθεια και τοποθέτηση ενός (1) φωτιστικού οροφής φθορίου έξω από αυτή 4x58 Watt και ενός φωτιστικού 2x58Watt εντός αυτής με επίτοιχο διακόπτη..
- Προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικής θύρας εισόδου νέας αποθήκης υλικού, με κλειδαριά τύπου τρίαυνας, ελαιοχρωματισμός αυτής κλπ.

η. Χώρος κράτησης – Διάδρομος επιτήρησης χώρων κράτησης

- Αντικατάσταση ξύλινης θύρας εισόδου χώρων κράτησης, με νέα μεταλλική θύρα, όπως προβλέπεται από την επισυναπτόμενη «Τεχνική Περιγραφή Χώρων Κράτησης Ελληνικής Αστυνομίας».
- Διαμόρφωση – διαχωρισμός χώρου κράτησης και διαδρόμου επιτήρησης χώρου κράτησης με μπατικό τοίχο και κιγκλιδώματα – διάτρητη λαμαρίνα κλπ.
- Για την ασφάλιση του χώρου όλοι οι περιμετρικοί τοίχοι επενδύονται με οικοδομικό πλέγμα, το οποίο σοβατίζεται.
- Κατασκευή καγκελόπορτας για την είσοδο από το διάδρομο επιτήρησης στον κυρίως χώρο κράτησης σύμφωνα με την «Τεχνική Περιγραφή Χώρων Κράτησης Ελληνικής Αστυνομίας» (κλειδαριά τύπου τρίαυνας, διάτρητη λαμαρίνα κλπ).
- Κάλυψη θερμαντικού σώματος εντός των χώρων κράτησης με διάτρητη λαμαρίνα πάχους 3 mm.
- Αντικατάσταση υφισταμένου παραθύρου χώρου κράτησης, με κούφωμα αλουμινίου επάλληλο και υαλοπίνακα από plexiglass τουλάχιστον 8 mm.
- Τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων εσωτερικά και εξωτερικά του παραθύρου του κυρίως χώρου κράτησης, με τρόπο που θα επιτρέπει το άνοιγμα του νέου παραθύρου.

- Κατόπιν επιλογής της Υπηρεσίας, δύναται για μεγαλύτερη ασφάλεια να τοποθετηθεί και διάτρητη λαμαρίνα, εξωτερικά του κουφώματος που θα επιτρέπει παράλληλα την είσοδο φυσικού φωτισμού στο χώρο κράτησης.
- Αποξήλωση τυχόν σοβατεπί εσωτερικά του χώρου κράτησης και του διαδρόμου επιτήρησης.
- Προμήθεια και τοποθέτηση ενός διπλού μεταλλικού κρεβατιού, σύμφωνα με την επισυναπτόμενη «Τεχνική Περιγραφή Μεταλλικών Κρεβατιών».
- Ελαιοχρωματισμός του χώρου, των μεταλλικών κιγκλιδωμάτων και των μεταλλικών κρεβατιών, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.
- Απομόνωση όλων των ηλεκτρικών γραμμών (φωτισμού και ισχυρών ρευμάτων) εντός του κυρίως χώρου κράτησης και του διαδρόμου επιτήρησης χώρων κράτησης.
- Κατασκευή νέας ηλεκτρολογικής εγκατάστασης για το σύνολο της επιφάνειας που καταλαμβάνουν οι χώροι κράτησης (κυρίως χώρος κράτησης, διάδρομος επιτήρησης, νέος χώρος υγιεινής χώρων κράτησης), ως ακολούθως :
 - ο Προμήθεια και τοποθέτηση ενός νέου υποπίνακα κρατητηρίων με μετασχηματιστή 220 Volt / 42 Volt ή 220 Volt / 12 Volt, που θα ηλεκτροδοτήσει τα φωτιστικά των χώρων κράτησης και θα τοποθετηθεί πλησίον του υφιστάμενου ηλεκτρικού πίνακα, με ρελέ ασφαλείας.
 - ο Προμήθεια και τοποθέτηση δύο (2) φωτιστικών τύπου χελώνας με πλαστικό κάλυμμα εντός των χώρων κράτησης, χαμηλής τάσης 42 Volt ή 12 Volt, με λάμπες φθορίου ή led, σύμφωνα με τις υποδείξεις της επίβλεψης. Τα φωτιστικά αυτά θα τοποθετηθούν με τέτοιο τρόπο ώστε να ηλεκτροδοτούνται με μία γραμμή χαμηλής τάσης 3 x 2,5 mm², μέσα από την αποθήκη υλικού, προκειμένου οι καλωδιώσεις τους να μην είναι προσβάσιμες από τους κρατούμενους. Η γραμμή αυτή ασφαλίζεται στον πίνακα με ανεξάρτητο μικροαυτόματο και ανάβουν με διακόπτη επίτοιχο πλησίον του υποπίνακα χώρων κράτησης.
 - ο Προμήθεια και τοποθέτηση δύο (2) φωτιστικών τύπου χελώνας με πλαστικό κάλυμμα εντός του διαδρόμου επιτήρησης των χώρων κράτησης, χαμηλής τάσης 42 Volt ή 12 Volt, με λάμπες φθορίου ή led, σύμφωνα με τις υποδείξεις της επίβλεψης. Τα φωτιστικά αυτά θα τοποθετηθούν με τέτοιο τρόπο ώστε να ηλεκτροδοτούνται με μία γραμμή χαμηλής τάσης 3 x 2,5 mm² και οι καλωδιώσεις τους να μην είναι προσβάσιμες από τους κρατούμενους. Η γραμμή αυτή ασφαλίζεται στον πίνακα με ανεξάρτητο μικροαυτόματο και ανάβουν με διακόπτη επίτοιχο πλησίον του υποπίνακα χώρων κράτησης.
 - ο Προμήθεια και τοποθέτηση ενός (1) φωτιστικού τύπου χελώνας με πλαστικό κάλυμμα εντός του νέου χώρου υγιεινής των χώρων κράτησης, χαμηλής τάσης 42 Volt ή 12 Volt, με λάμπες φθορίου ή led, σύμφωνα με τις υποδείξεις της επίβλεψης. Το φωτιστικό αυτό θα τοποθετηθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να ηλεκτροδοτείται με μία γραμμή χαμηλής τάσης 3 x 2,5 mm² και η καλωδίωσή του να μην είναι προσβάσιμη από τους κρατούμενους. Η γραμμή αυτή ασφαλίζεται στον πίνακα με ανεξάρτητο μικροαυτόματο και ανάβει με διακόπτη επίτοιχο αλλά ρετούρ με τον ένα διακόπτη να είναι πλησίον του υποπίνακα χώρων κράτησης και τον άλλο διακόπτη να βρίσκεται εντός του διαδρόμου επιτήρησης χώρων κράτησης. Με τον ίδιο διακόπτη φωτισμού (και την ίδια γραμμή ρεύματος), ηλεκτροδοτείται και ένας (1) εξαεριστήρας για τις οσμές του χώρου υγιεινής (χαμηλής τάσης).

θ. Νέος χώρος υγιεινής χώρων κράτησης

- Διαμόρφωση νέου χώρου υγιεινής κρατουμένων και τοποθέτηση νέας μεταλλικής θύρας χώρων υγιεινής, σύμφωνα με την επισυναπτόμενη «Τεχνική Περιγραφή Χώρων Κράτησης Ελληνικής Αστυνομίας».

- Για την ασφάλιση του χώρου όλοι οι περιμετρικοί τοίχοι επενδύονται με οικοδομικό πλέγμα, το οποίο σοβατίζεται.
- Πλακάκια δαπέδου, τοίχου και ελαιοχρωματισμός του χώρου.
- Προμήθεια και τοποθέτηση μίας λεκάνης τούρκικου τύπου, ελαφρά υπερυψωμένης, με δοχείο πλύσης (καζανάκι) τύπου dall, νιπτήρα (ζεστό – κρύο) και ντούζ (ζεστό – κρύο) με σταθερό καταιονιστήρα (χωρίς σπирάλ), πατοσίφωνο για την απορροή των υδάτων ντουζ κλπ (χωρίς ντουζιέρα) και σύνδεση όλων των παραπάνω ειδών υγιεινής με τα δίκτυα ύδρευσης – αποχέτευσης. Πλησίον της λεκάνης τούρκικου τύπου θα υπάρχει και τάπα καθαρισμού για τυχόν έκτακτη ανάγκη καθαρισμού. Τα είδη υγιεινής, ο τρόπος τοποθέτησής τους κλπ θα είναι σύμφωνα με την επισυναπτόμενη «Τεχνική Περιγραφή Χώρων Κράτησης Ελληνικής Αστυνομίας»
- Προμήθεια και τοποθέτηση ενός (1) φωτιστικού οροφής χαμηλής τάσης όπως περιγράφηκε στην προηγούμενη ενότητα.
- Προμήθεια και τοποθέτηση ενός (1) εξαεριστικού για τις οσμές του εν λόγω χώρου υγιεινής, χαμηλής τάσης, ίδιας με του προαναφερόμενου φωτιστικού, το οποίο απάγει τις οσμές από το χώρο υγιεινής και τις εξάγει στην οπίσθια πλευρά του οικήματος. Ο εξαεριστήρας θα είναι καλυμμένος με διάτρητη λαμαρίνα, η οποία ασφαρίζεται με βίδες τύπου ura και κεφαλή άλλεν ή αστέρι για την αποτροπή βανδαλισμού.

ι. Λεβητοστάσιο – Θέρμανση κτιρίου

- Προμήθεια και τοποθέτηση ενός (1) φωτιστικού οροφής φθορίου αντiekρηκτικού τύπου 2x58 Watt.
- Συντήρηση λέβητα – καυστήρα, δοκιμές και παράδοση του δικτύου σε πλήρη, ασφαλή και κανονική λειτουργία.
- Τοποθέτηση κατάλληλου ηλεκτρονικού συστήματος μέτρησης κατανάλωσης καυσίμου, μεταξύ του ισογείου του οικήματος (όπου δημιουργούνται οι χώροι του νέου Αστυνομικού Τμήματος) και του Δημαρχείου στον Α' όροφο, προκειμένου να υπάρχει κατάλληλος διαχωρισμός – μέτρηση της κατανάλωσης καυσίμου από τον κοινό λέβητα του κτιρίου.
- Συντήρηση δικτύου θέρμανσης.

ια. Λοιπές εργασίες

- Προμήθεια και τοποθέτηση μίας (1) φωτεινής επιγραφής με τα στοιχεία του Αστυνομικού Τμήματος, σύμφωνα με τις επισυναπτόμενες προδιαγραφές.
- Προμήθεια και τοποθέτηση έξι (6) προβολέων εξωτερικού χώρου, για τον περιμετρικό φωτισμό του οικήματος, σε κατάλληλες θέσεις σύμφωνα με τις οδηγίες της προς στέγαση Υπηρεσίας, με καλωδίωση 3 x 2,5 mm², οι οποίοι ασφαρίζονται στον κεντρικό πίνακα ισογείου με μικροαυτόματο – ραγοδιακόπτη – χρονοδιακόπτη και ανάβουν αυτόματα με κατάλληλη ρύθμιση του τελευταίου.
- Διαχωρισμός των ηλεκτρικών πινάκων του κτιρίου, ώστε ο πίνακας του ισογείου να τροφοδοτεί αποκλειστικά τις καταναλώσεις του υπό ίδρυση νέου Αστυνομικού Τμήματος και παράδοση των απαραίτητων ηλεκτρολογικών σχεδίων, πιστοποιητικών κλπ, προκειμένου η υπό ίδρυση Υπηρεσία να αιτηθεί νέα σύνδεση με το δίκτυο της ΔΕΗ.
- Διαχωρισμός των παροχών ύδρευσης του κτιρίου, ώστε η υπό ίδρυση Υπηρεσία να έχει ανεξάρτητο μετρητή ύδρευσης.

Αναλυτικότερα :

A.T.: 001 - NET ΟΙΚ 054.46.ΣΧ Γενικές εργασίες Α.Τ. Γεωργίου Καραϊσκάκη

α. Μεταφορά του θερμαντικού σώματος στον υπό δημιουργία χώρου κράτησης, προκειμένου τα σώματα να βρίσκεται στο διάδρομο επιτήρησης και να μην είναι άμεσα προσβάσιμα από τους κρατούμενους. Συμπεριλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες εργασίες και υλικά για τη μεταφορά τους (σκάψιμο δαπέδου, επέκταση σωληνώσεων, κάλυψη δαπέδου κλπ).

β. Επισκευή όλων των κουφωμάτων του κτιρίου, ήτοι επισκευή ή / και αντικατάσταση μεντεσέδων, πόμολων, κλειδαριών κλπ. Στην παρούσα επίσης συμπεριλαμβάνεται η μεταφορά των εξωφύλλων κατά 5 - 10 cm, προκειμένου να δημιουργηθεί το κατάλληλο κενό για την τοποθέτηση των κινητών σιτών.

(1 Τεμ.)

A.T.: 002 - NET ΟΙΚ-Α 22.4 Καθαιρέσεις. Καθαιρέσεις πλινθοδομών.

Καθαίρεση πλινθοδομών κάθε είδους. Συμπεριλαμβάνονται τα πάσης φύσεως απαιτούμενα ικριώματα, οι προσωρινές αντιστηρίξεις και η συσσώρευση των προϊόντων στις θέσεις φόρτωσης, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 14-02-02-01 "Τοπική αφαίρεση τοιχοποιίας με εργαλεία χειρός".

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m^3) πραγματικού όγκου προ της καθαιρέσεως.

(1 m^3)

- Καθαίρεση τμήματος υφιστάμενης τοιχοποιίας στο χώρο υγιεινής για τη δημιουργία νέου ανοίγματος θύρας = 0,22 m^3

- Καθαίρεση τμήματος της υφιστάμενης τοιχοποιίας για την δημιουργία χώρου στρατωνισμού = 0,6 m^3

- Σύνολο = 0,82 m^3

A.T.: 003 - NET ΟΙΚ-Α 22.20.1 Καθαιρέσεις. Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οποιουδήποτε πάχους. Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών.

Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οποιουδήποτε πάχους (τσιμέντου, μαρμάρου, τύπου Μάλτας, πορσελάνης, μωσαϊκού, κεραμικών, σχιστολίθου, κλπ), με το κονίαμα στρώσεως αυτών, σε οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφος, με την συσσώρευση των προϊόντων καθαιρέσεως προς φόρτωση.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m^2)

(1 m^2) Τετραγωνικό μέτρο.

- Καθαίρεση υφιστάμενων πλακιδίων δαπέδου WC = 2,3 m^2

- Σύνολο = 2,3 m^2

A.T.: 004 - NET ΟΙΚ-Α 22.21.1 Καθαιρέσεις. Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου. Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών

Καθαίρεση πλακιδίων τοίχων παντός τύπου (πορσελάνης, κεραμικών κλπ), καθώς και πλακών μαρμάρου οποιουδήποτε πάχους, με το κονίαμα στρώσεως αυτών, σε οποιοδήποτε ύψος. Συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη των απαιτούμενων ικριωμάτων και η συσσώρευση των προϊόντων καθαιρέσεως προς φόρτωση.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m^2)

(1 m^2) Τετραγωνικό μέτρο.

- Καθαίρεση υφιστάμενων πλακιδίων τοίχου WC = 10,80 m^2

- Σύνολο = 10,80 m^2

A.T.: 005 - NET ΟΙΚ-Α 22.45 Καθαιρέσεις. Αποξήλωση ξύλινων ή σιδηρών κουφωμάτων.

Αποξήλωση ξύλινων ή σιδηρών θυρών και παραθύρων. Περιλαμβάνεται η αφαίρεση των φύλλων και πρεβαζιών, η απελευθέρωση του τετραξύλου ή του πλαισίου από τα σιδηρά στηρίγματα (τζινέτια) με προσοχή για την επαναχρησιμοποίηση του, και η μεταφορά προς φόρτωση ή αποθήκευση.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m^2) ακροτάτου περιγράμματος τετραξύλου ή πλαισίου

(1 m^2)

- Καθαίρεση υφιστάμενης θύρας γραφείου Αξιωματικού Υπηρεσίας προς διάδρομο = 2 m^2

- Καθαίρεση υφιστάμενης θύρας γραφείου Αξιωματικού Υπηρεσίας προς χώρο Στρατωνισμού = 2 m²
- Καθαίρεση υφιστάμενης θύρας Γραμματείας = 2 m²
- Καθαίρεση υφιστάμενης θύρας χώρου υγιεινής προσωπικού = 1,8 m²
- Καθαίρεση υφιστάμενης θύρας κρατητηρίων = 2 m²
- Καθαίρεση υφιστάμενης θύρας Διοικητή = 2 m²
- Καθαίρεση υφιστάμενης θύρας από Αστυνομικό Τμήμα προς Κ.Ε.Π. = 2 m²
- Καθαίρεση υφιστάμενης θύρας από Αστυνομικό Τμήμα προς Δημοτική Υπηρεσία = 2 m²
- Καθαίρεση παραθύρων στο χώρο κράτησης, προκειμένου να κτιστούν σύμφωνα με τις προδιαγραφές = 3,52 m²
- Σύνολο = 15,32 m²

A.T.: 006 - NET ΟΙΚ-A 22.23 Καθαίρεσεις. Καθαίρεση επιχρισμάτων.

Καθαίρεση επιχρισμάτων (ασβεστοκονιαμάτων, ασβεστοτσιμεντοκονιαμάτων, μαρμαροκονιαμάτων, ασβεστοτσιμεντομαρμαροκονιαμάτων, τσιμεντοκονιαμάτων και θηραϊκοκονιαμάτων), οποιουδήποτε πάχους, σε οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφος εργασίας. Συμπεριλαμβάνεται ο καθαρισμός των αρμών και η συσσώρευση των προϊόντων προς φόρτωση. (τυπικός όγκος αχρήστων 0,03 m³/m²), σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 14-02-01-01 "Καθαίρεση επιχρισμάτων τοιχοποιίας".

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²) πραγματικής επιφανείας.
(1 m²)

- Καθαίρεση σοβάδων στο χώρο υγιεινής προσωπικού, μετά την αποξήλωση των πλακιδίων = 10 m²
- Καθαίρεση σοβάδων όπου χρειαστεί, εντός του κτιρίου = 20 m²
- Σύνολο = 30 m²

A.T.: 007 - NET ΟΙΚ-A 10.3 Φορτοεκφορτώσεις - Μεταφορές. Μεταφορά υλικών με τα χέρια.

Μεταφορά με τα χέρια, κλπ, δηλ. με ζεμπίλι, τζιβιέρα και λοιπά παρεμφερή μέσα, ενός τόνου οποιουδήποτε υλικού ανά δεκάμετρο οριζόντιας αποστάσεως. Η απόσταση της καθ' ύψος μεταφοράς ανάγεται σε οριζόντια με συντελεστή προσαύξησης 2,0.

Τιμή ανά τόνο και δεκάμετρο (ton x 10 m)
(1 t 10m)

- Μεταφορά στον περιβάλλοντα χώρο όλων των υλικών που αποξηλώθηκαν από το Α.Τ. 001 – 005 (ton x 10m) = 1 ton x (30 m + 3 * 2 προσαύξηση καθ' ύψος m) = 36 (ton * 10 m)

A.T.: 008 - NET ΟΙΚ-A 10.7.1 Φορτοεκφορτώσεις - Μεταφορές. Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας.

Μεταφορά με αυτοκίνητο οποιουδήποτε υλικού, ανά χιλιόμετρο αποστάσεως.

Επί οδού επιτρέπουμε ταχύτητα άνω των 40 km/h

Τιμή ανά τονοχιλιόμετρο (ton.km)
(1 tkm)

- Μεταφορά σε χώρο που επιτρέπεται από τις αρχές όλων των υλικών που αποξηλώθηκαν από το Α.Τ. 001 – 005 και μεταφέρθηκαν στον περιβάλλον χώρο με το Α.Τ. 006 = (ton.km) = 1 ton * 20 km = 20 ton * km

A.T.: 009 - NET ΟΙΚ-A 32.5.4 Χαλικοδέματα - Γαρμπιλοδέματα. Σκυροδέματα μικρών έργων. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20.

Παραγωγή σκυροδέματος μικρών έργων επί τόπου, με φορητούς αναμικτήρες σκυροδέματος ή αυτοκινούμενες μπετονιέρες, ποιότητας έως C16/20, σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού τεχνολογίας σκυροδέματος (ΚΤΣ), με την διάστρωση και την συμπίκνωση αυτού επί των καλουπιών ή/και λοιπών επιφανειών υποδοχής σκυροδέματος, σύμφωνα με την μελέτη του έργου, χωρίς την δαπάνη κατασκευής των καλουπιών.

Περιλαμβάνεται η προμήθεια των υλικών επί τόπου του έργου, η εργασία ανάμιξης, οι πάσης φύσεως πλάγιες μεταφορές και η εργασία διάστρωσης και συμπίκνωσης, σε οποιαδήποτε στάθμη από το δάπεδο εργασίας. Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις. Ως μικρά έργα θεωρούνται τα έργα με ημερήσια απαίτηση μέχρι 50 m³ σκυροδέματος. Για μεγαλύτερες ποσότητες, η τιμολόγηση γίνεται με βάση το άρθρο 32.02.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m^3).

(1 m^3)

- Σκυρόδεμα για δάπεδα χώρων υγιεινής = $0,40 \text{ m}^3$

A.T.: 010 - NET ΟΙΚ-A 32.25.3 Χαλικοδέματα - Γαρμπιλοδέματα. Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα $30,00 \text{ m}^3$. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20.

Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος, οποιασδήποτε κατηγορίας ή ποιότητας, όταν η συνολική ποσότητα για όλες τις κατηγορίες ή ποιότητες που προβλέπονται στο έργο δεν υπερβαίνει τα $30,00 \text{ m}^3$, λόγω υποαπασχόλησης μηχανημάτων και εργατοτεχνικού προσωπικού.

Η τιμή αυτή εφαρμόζεται για μεμονωμένες κατασκευές που ο όγκος τους δεν υπερβαίνει τα $30,00 \text{ m}^3$ στην συνολική προμέτρηση του έργου ή αποτελεί μεμονωμένο επίπεδο ή στοιχείο κατασκευής (πχ δώμα κλπ) που δεν μπορεί να κατασκευαστεί μαζί με άλλα.

Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m^3).

(1 m^3)

- Σκυρόδεμα για δάπεδα χώρων υγιεινής = $0,40 \text{ m}^3$

A.T.: 011 - NET ΟΙΚ-A 49.1.1 Διαζώματα (σενάζ) - Λοιπές ενισχύσεις τοιχοδομών. Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα. Γραμμικά διαζώματα (σενάζ) δρομικών τοίχων.

Κατασκευή γραμμικών διαζωμάτων (σενάζ), ποδιών ή ανωφλίων τοίχων πληρώσεως με σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 και ελαφρό οπλισμό B500C (μέχρι 4Φ12 με συνδετήρες Φ8/10), διατομής έως $0,06 \text{ m}^2$, σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας.

Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια των απαιτούμενων υλικών επί τόπου, οι πλάγιες μεταφορές, τα ικριώματα, η απομείωση και φθορά των υλικών, η εργασία κατασκευής και ο καθαρισμός του χώρου από τα πάσης φύσεως υπολείμματα υλικών.

Στην περίπτωση κατασκευής διαζωμάτων μεγαλύτερης διατομής, η τιμή του παρόντος άρθρου προσαυξάνεται αναλογικά με βάση εμβαδόν ($\text{Εμβ} / 0,06 \text{ m}^2$), όταν σε προβλέπεται οπλισμός πέραν των 4Φ12, η διαφορά τιμολογείται με βάση το άρθρο NET ΟΙΚ 38.20

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m)

(1 m)

- Σενάζ δρομικής τοιχοποιίας στο νέο χώρο υγιεινής προσωπικού = 2 m

- Σενάζ δρομικής τοιχοποιίας στο χώρο υγιεινής κρατουμένων = $2,8 \text{ m}$

- Σύνολο = $4,80 \text{ m}$

A.T.: 012 - NET ΟΙΚ-A 49.1.2 Διαζώματα (σενάζ) - Λοιπές ενισχύσεις τοιχοδομών. Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα. Γραμμικά διαζώματα (σενάζ) μπατικών τοίχων.

Κατασκευή γραμμικών διαζωμάτων (σενάζ), ποδιών ή ανωφλίων τοίχων πληρώσεως με σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 και ελαφρό οπλισμό B500C (μέχρι 4Φ12 με συνδετήρες Φ8/10), διατομής έως $0,06 \text{ m}^2$, σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας.

Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια των απαιτούμενων υλικών επί τόπου, οι πλάγιες μεταφορές, τα ικριώματα, η απομείωση και φθορά των υλικών, η εργασία κατασκευής και ο καθαρισμός του χώρου από τα πάσης φύσεως υπολείμματα υλικών.

Στην περίπτωση κατασκευής διαζωμάτων μεγαλύτερης διατομής, η τιμή του παρόντος άρθρου προσαυξάνεται αναλογικά με βάση εμβαδόν ($\text{Εμβ} / 0,06 \text{ m}^2$), όταν σε προβλέπεται οπλισμός πέραν των 4Φ12, η διαφορά τιμολογείται με βάση το άρθρο NET ΟΙΚ 38.20

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) (1 m)

- Σενάζ μπατικής τοιχοποιίας για τη διαμόρφωση αποθήκης οπλισμού = 7 m

- Σενάζ μπατικής τοιχοποιίας για τη διαμόρφωση διαδρόμου από Αποθήκη Οπλισμού προς Γραφείο Διοικητή = 3 m

- Σενάζ μπατικής τοιχοποιίας για τη διαμόρφωση διαδρόμου επιτήρησης κρατητηρίου = $5,60 \text{ m}$

- Σενάζ μπατικής τοιχοποιίας για τη διαμόρφωση ανοιγμάτων (παραθύρων) σε προβλεπόμενο μέγεθος ασφαλείας στο κρατητήριο και στο WC αυτού = $1,40 \text{ m}$

- Σύνολο = 17 m

A.T.: 013 - NET ΟΙΚ-A 46.2.2 Οπτοπλινθοδομές. Οπτοπλινθοδομές με πλήρεις τυποποιημένους οπτόπλινθους $6\text{x}9\text{x}19 \text{ cm}$. Πάχους $1/2$ πλίνθου (δρομικοί τοίχοι).

Για τα άρθρα της ενότητας 46 που αφορούν την κατασκευή τοίχων από οπτόπλινθους έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι γενικοί όροι:

α) Στις τιμές μονάδος συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου οπτόπλινθων κατά ΕΛΟΤ EN 771-1 "Στοιχεία τοιχοποιίας από άργιλο", με σήμανση CE, η δαπάνη του απαιτούμενου εξοπλισμού ανάμιξης και τροφοδοσίας του κονιάματος, οι πλάγιες μεταφορές, τα ικρίσματα, η απομείωση και φθορά των υλικών, ο καθαρισμός του χώρου από τα πάσης φύσεως υπολείμματα κονιαμάτων και τούβλων και η χρήση έτοιμου κονιάματος τοιχοποιίας κατά ΕΛΟΤ EN 998-2 με σήμανση CE ή ασβεστοτσιμεντο-κονιάματος που παρασκευάζεται επί τόπου

β) Στη τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η ενδεχόμενη χρήση ρευστοποιητικών προσμίκτων κονιαμάτων, αλλά δεν συμπεριλαμβάνεται:

γ) Στη τιμή μονάδας δεν συμπεριλαμβάνονται και τιμολογούνται ιδιαίτερα:

- τα τυχόν χρωστικά και αντισυρρικνωτικά πρόσμικτα και τα ενσωματούμενα μεταλλικά στοιχεία (πλέγματα, γαλβανισμένοι σύνδεσμοι και αγκύρια από ανοξείδωτο χάλυβα)

- η τοποθέτηση υγρομονωτικών μεμβρανών και η διαμόρφωση νεροχυτών και καπακιών

- η πλήρωση των αρμών με μαστίχη

- η κατασκευή ανωφλίων, ποδιών και κατακόρυφων ή οριζόντιων διαζωμάτων

δ) Οι οπτόπλινθοι θα απορροφούν νερό έως και 16% κατά ξηρό βάρος και θα έχουν ελάχιστη αντοχή σε θλίψη, οι μεν πλήρεις και οι διάτρητοι με κατακόρυφες οπές 8,0 N/mm², οι δε διάτρητοι με οριζόντιες οπές 2,5 N/mm².

Πλινθοδομές με πλήρεις οπτοπλινθους χωρίς σκάφη (κοιλότητα) ή με σκάφη που καταλαμβάνει έως το 15% του συνολικού όγκου τους, τυποποιημένων διαστάσεων 6x9x19 cm, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-02-02-00 "Τοίχοι από οπτόπλινθους", σε οποιαδήποτε θέση και στάθμη του έργου, με έτοιμο κονίαμα κτισίματος παραδιδόμενο σε σιλό ή με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα που παρασκευάζεται επί τόπου

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²) πραγματικής επιφάνειας.

(1 m²)

- Δρομική τοιχοποιία για την δημιουργία νέου χώρου υγιεινής προσωπικού = 12 m²

- Δρομική τοιχοποιία υφιστάμενου χώρου υγιεινής (μερεμέτι για το νέο άνοιγμα) = 0,5 m²

- Δρομική τοιχοποιία για το χώρο υγιεινής κρατουμένων = 4,50 m²

- Σύνολο = 17 m²

A.T.: 014 - NET ΟΙΚ-A 46.2.3 Οπτοπλινθοδομές. Οπτοπλινθοδομές με πλήρεις τυποποιημένους οπτοπλινθους 6x9x19 cm. Πάχους 1 (μιάς) πλίνθου (μπατικοί τοίχοι).

Για τα άρθρα της ενότητας 46 που αφορούν την κατασκευή τοίχων από οπτόπλινθους έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι γενικοί όροι:

α) Στις τιμές μονάδος συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου οπτόπλινθων κατά ΕΛΟΤ EN 771-1 "Στοιχεία τοιχοποιίας από άργιλο", με σήμανση CE, η δαπάνη του απαιτούμενου εξοπλισμού ανάμιξης και τροφοδοσίας του κονιάματος, οι πλάγιες μεταφορές, τα ικρίσματα, η απομείωση και φθορά των υλικών, ο καθαρισμός του χώρου από τα πάσης φύσεως υπολείμματα κονιαμάτων και τούβλων και η χρήση έτοιμου κονιάματος τοιχοποιίας κατά ΕΛΟΤ EN 998-2 με σήμανση CE ή ασβεστοτσιμεντο-κονιάματος που παρασκευάζεται επί τόπου

β) Στη τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η ενδεχόμενη χρήση ρευστοποιητικών προσμίκτων κονιαμάτων, αλλά δεν συμπεριλαμβάνεται:

γ) Στη τιμή μονάδας δεν συμπεριλαμβάνονται και τιμολογούνται ιδιαίτερα:

- τα τυχόν χρωστικά και αντισυρρικνωτικά πρόσμικτα και τα ενσωματούμενα μεταλλικά στοιχεία (πλέγματα, γαλβανισμένοι σύνδεσμοι και αγκύρια από ανοξείδωτο χάλυβα)

- η τοποθέτηση υγρομονωτικών μεμβρανών και η διαμόρφωση νεροχυτών και καπακιών

- η πλήρωση των αρμών με μαστίχη

- η κατασκευή ανωφλίων, ποδιών και κατακόρυφων ή οριζόντιων διαζωμάτων

δ) Οι οπτόπλινθοι θα απορροφούν νερό έως και 16% κατά ξηρό βάρος και θα έχουν ελάχιστη αντοχή σε θλίψη, οι μεν πλήρεις και οι διάτρητοι με κατακόρυφες οπές 8,0 N/mm², οι δε διάτρητοι με οριζόντιες οπές 2,5 N/mm².

Πλινθοδομές με πλήρεις οπτοπλινθους χωρίς σκάφη (κοιλότητα) ή με σκάφη που καταλαμβάνει έως το 15% του συνολικού όγκου τους, τυποποιημένων διαστάσεων 6x9x19 cm, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-02-02-00 "Τοίχοι από οπτόπλινθους", σε οποιαδήποτε θέση και στάθμη του έργου, με έτοιμο κονίαμα κτισίματος παραδιδόμενο σε σιλό ή με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα που παρασκευάζεται επί τόπου

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²) πραγματικής επιφάνειας.

(1 m²)

- Μπατική τοιχοποιία για τη διαμόρφωση αποθήκης οπλισμού = 12,00 m²

- Μπατική τοιχοποιία για τη διαμόρφωση διαδρόμου προέκταση τοιχοποιίας αποθήκης οπλισμού = 4,50 m²

- Μπατική τοιχοποιία για τη διαμόρφωση διαδρόμου επιτήρησης κρατητηρίου = 5,70 m²
- Μπατική τοιχοποιία για τη διαμόρφωση χώρου υγιεινής κρατητηρίου 1 = 2,00 m²
- Μπατική τοιχοποιία για τη διαμόρφωση ανοιγμάτων (παραθύρων) σε προβλεπόμενο μέγεθος ασφαλείας στο κρατητήριο και στο WC αυτού = 1,00 m²
- Μπατική τοιχοποιία για τη κάλυψη των υφιστάμενων ανοιγμάτων από Αστυνομικό Τμήμα προς Δημοτική Υπηρεσία και Κ.Ε.Π. = 4,00 m²
- Σύνολο = 29,2 m²

A.T.: 015 - NET ΟΙΚ-A 38.20.3 Ξυλότυποι - Οπλισμοί. Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος. Δομικά πλέγματα B500C (S500s).

Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος, μορφής διατομών, κατηγορίας (χάλυβας B500A, B500C και δομικά πλέγματα) και διαμόρφωσης σύμφωνα με την μελέτη, προσέγγιση στην θέση ενσωμάτωσης με οποιοδήποτε μέσον και τοποθέτησή του σύμφωνα με τα σχέδια οπλισμού. Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 01-02-01-00 "Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων"

Η τοποθέτηση του σιδηροοπλισμού θα γίνεται μόνον μετά την παραλαβή του ξυλοτύπου ή της επιφανείας έδρασης του σκυροδέματος (π.χ. υπόστρωμα οπλισμένων δαπέδων κλπ).

Ο χάλυβας οπλισμού σκυροδεμάτων επιμετράτε σε χιλιόγραμμα βάσει αναλυτικών Πινάκων Οπλισμού. Εάν οι πίνακες αυτοί δεν συμπεριλαμβάνονται στην εγκεκριμένη μελέτη του έργου θα συντάσσονται με μέριμνα του Αναδόχου και θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία προς έλεγχο και θεώρηση πριν από την έναρξη της τοποθέτησης του οπλισμού.

Οι Πίνακες θα συντάσσονται βάσει των σχεδίων της μελέτης και θα περιλαμβάνουν λεπτομερώς τις διαστάσεις των ράβδων (αναπτύγματα), τις διαμέτρους, τις θέσεις τοποθέτησης και τα μήκη υπερκάλυψης, τα βάρη ανά τρέχον μέτρο κατά διάμετρο, τα επί μέρους και τα ολικά μήκη των ράβδων, τα μερικά βάρη ανά διάμετρο και το ολικό βάρος. Οι ως άνω Πίνακες Οπλισμού, μετά την παραλαβή των οπλισμών, θα υπογράφονται από τον Ανάδοχο και την Υπηρεσία και θα αποτελούν την επιμέτρηση των οπλισμών.

Το ανά τρέχον μέτρο βάρος των ράβδων οπλισμού θα υπολογίζεται με βάση τον πίνακα 3-1 του ΚΤΧ-2008. Σε καμία περίπτωση δεν γίνεται αποδεκτός ο προσδιορισμός του μοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει ζυγολογίου.

Στις επιμετρούμενες ποσότητες, πέραν της προμήθειας, μεταφοράς επί τόπου, διαμόρφωσης και τοποθέτησης του οπλισμού, περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:

- Η σύνδεση των ράβδων κατά τρόπο στερεό με σύρμα, σε όλες ανεξάρτητα τις διασταυρώσεις και όχι εναλλάξ
- Η προμήθεια του σύρματος πρόσδεσης.
- Η προμήθεια και τοποθέτηση αρμοκλειδών (κατά ISO 15835-2), εκτός αν στα συμβατικά τεύχη του έργου προβλέπεται ιδιαίτερη επιμέτρηση και πληρωμή αυτών.
- Οι πλάγιες μεταφορές και η διακίνηση του οπλισμού σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας.
- Η τοποθέτηση υποστηρίγματος (καβίλιες, αναβολείς) και ειδικών τεμαχίων ανάρτησης που τυχόν θα απαιτηθούν (εργασία και υλικά).
- Η απομείωση και φθορά του οπλισμού κατά την κοπή και κατεργασία.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) σιδηρού οπλισμού υδραυλικών έργων τοποθετημένου σύμφωνα με την μελέτη.
(1 Kg)

- Δάπεδο WC χώρου κράτησης, όπου θα πέσει σκυρόδεμα = 5kg
- Περιμετρική επένδυση τοίχων εσωτερικά της αποθήκης οπλισμού = 19 kg
- Περιμετρική επένδυση τοίχων εσωτερικά του χώρου κράτησης συμπεριλαμβανομένου του διαδρόμου επιτήρησης και του WC αυτού = 34 kg
- Σύνολο = 58 kg

A.T.: 016 - NET ΟΙΚ-A 71.21 Αρμολογήματα - Επιχρίσματα. Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα.

Για τα άρθρα της παρούσας ενότητας 71 των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι γενικοί όροι:

- Στις τιμές μονάδας συμπεριλαμβάνονται ανοιγμένα τα ακόλουθα (εργασία και υλικά):
 - Προετοιμασία των επιφανειών εφαρμογής του επιχρίσματος, όπως αφαίρεση ρύπων (με κατάλληλο απορρυπαντικό), μούχλας (με μυκητοκτόνο διάλυμα), χαλαρών υλικών (με βούρτσισμα) κλπ
 - Η αποκοπή μεγάλων εξοχών της υποκείμενης στρώσης
 - Η ύγρανση της επιφάνειας,
 - Η προστασία παρακείμενων κατασκευών και ο καθαρισμός τους μετά το πέρας της εργασίας καθώς και η επικάλυψη αγωγών με οικοδοκίο χαρτί.

- Η διαμόρφωση τάκων ζυγίσματος, κατακόρυφων οδηγών, ξύλινων οδηγών οριοθέτησης κενών και ορίων κλπ
 γ) Στις τιμές των άρθρων δεν συμπεριλαμβάνονται, εκτός αν αναφέρεται ρητά στην περιγραφή τους, τα ακόλουθα (εργασία και υλικά):

- Επάλειψη της επιφάνειας με εγκεκριμένο συγκολλητικό υλικό
- Τοποθέτηση πλεγμάτων ή σκελετών υποδοχής επιχρισμάτων οιοδήποτε τύπου,

δ) Οι τιμές των άρθρων ισχύουν:

- Για οποιαδήποτε μεταβολή της αναφερόμενης στην περιγραφή των άρθρων σύνθεση των κονιαμάτων (μεταβολές της κοκκομετρικής διαβάθμισης της άμμου, του μαρμαροκονιάματος ή της περιεκτικότητας του κονιάματος στα υλικά αυτά).

- Ανεξάρτητα από τον τρόπο εφαρμογής (με το χέρι ή πιστοποιημένη μηχανή).

- Για οποιαδήποτε επιφάνεια.

- Για οποιεσδήποτε συνθήκες εκτέλεσης των εργασιών (λ.χ. και για ενδεχόμενες διακοπές εργασίας λόγω καιρικών συνθηκών).

Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα των 450 kg τσιμέντου, πάχους 2,5 cm, σε τρεις στρώσεις, από τις οποίες η πρώτη πιτσιλιστή, η δεύτερη στρωτή (λάσπωμα) και τρίτη τριπτή (τριβιδιστή), επί τοίχων ή οροφών, σε οποιασδήποτε στάθμη από το έδαφος, και σε ύψος μέχρι 4,00 m από το δάπεδο εργασίας, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-03-01-00 "Επιχρίσματα με κονιάματα που παρασκευάζονται επί τόπου".

Πλήρως περαιωμένη εργασία, με τα υλικά επί τόπου και τον απαιτούμενο μηχανικό εξοπλισμό, ειδικά εργαλεία και ικριώματα εργασίας.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m^2) (1 m^2)

- Επιχρίσματα νέου χώρου υγιεινής = 14 m^2
- Επιχρίσματα τοίχων αποθήκης οπλισμού (διπλάσια ποσότητα όπου υπάρχει πλέγμα) = 48 m^2
- Επιχρίσματα νέας τοιχοποιίας διαδρόμου = 11 m^2
- Επιχρίσματα τοίχων κρατητηρίου (διπλάσια ποσότητα όπου υπάρχει πλέγμα) = 80 m^2
- Επιχρίσματα σποραδικά σε σημεία που καθαιρέθηκαν εσωτερικά του κτιρίου = 20 m^2
- Σύνολο = 173 m^2

A.T.: 017 - NET ΟΙΚ-A 73.36.1 Επιστρώσεις - Επενδύσεις. Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα σε τρεις στρώσεις. Επιστρώσεις τσιμεντοκονίας πάχους 3,0 cm.

Επιστρώσεις δαπέδων και κατασκευές περιθωρίων με τσιμεντοκονίαμα με δύο στρώσεις τσιμεντοκονιάματος των 450 kg τσιμέντου με άμμο χονδρόκοκκη και τρίτη στρώση με πατητό τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου με λεπτοκόκκη άμμο.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m^2)

(1 m^2)

- Δάπεδα χώρου κράτησης = 15 m^2
- Δάπεδο χώρου υγιεινής προσωπικού = 2,5 m^2
- Σύνολο = 17,5 m^2

A.T.: 018 - NET ΟΙΚ-A 73.33.2 Επιστρώσεις - Επενδύσεις. Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια. Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 30x30 cm

Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια 1ης ποιότητας ανυάλωτα, έγχρωμα, υδατοαπορροφητικότητας έως 0,5%, αντοχής σε απότριψη "GROUP 4", διαστάσεων 20x20 cm, οποιουδήποτε χρώματος και σχεδίου εφαρμογής, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-02-00 "Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια, εσωτερικές και εξωτερικές".

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια και τοποθέτηση των πλακιδίων με αρμούς 1 έως 2 mm, σε στρώση τσιμεντοκονιάματος των 450 kg τσιμέντου, ή με κόλλα πλακιδίων κατά ΕΛΟΤ EN 12004, συμβατή με την υπάρχουσα υποδομή, η πλήρωση των αρμών με τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου, μαύρου χρώματος, ή με ειδικό υλικό πληρώσεως συμβατό με τα κεραμικά πλακίδια και ο επιμελής καθαρισμός της τελικής επιφανείας του δαπέδου.

Πλήρως περαιωμένη εργασία χάραξης τοποθέτησης, αρμολόγησης και καθαρισμού με τα υλικά πάσης φύσεως επί τόπου.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m^2)

(1 m^2)

- Δάπεδα χώρου κράτησης = 15 m^2
- Δάπεδο χώρου υγιεινής προσωπικού = 2,5 m^2
- Σύνολο = 17,5 m^2

A.T.: 019 - NET ΟΙΚ-Α 73.34.1 Επιστρώσεις - Επενδύσεις. Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια GROUP 1. Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 20x20 cm.

Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια εφυσωμένα, χρωματιστά, αντοχής σε απότριψη "GROUP 1", οποιουδήποτε χρώματος και σχεδίου, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-02-00 "Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια, εσωτερικές και εξωτερικές".

Περιλαμβάνεται η προμήθεια και τοποθέτηση των πλακιδίων, με αρμούς 1 έως 2 mm, σε στρώση τσιμεντοκονιάματος των 450 kg τσιμέντου, με πρόσμικτο βελτιωτικό της πρόσφυσης με την επιφάνεια εφαρμογής, ή με κόλλα πλακιδίων κατά ΕΛΟΤ EN 12004, συμβατή με την υπάρχουσα υποδομή, η πλήρωση των αρμών με τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου, μαύρου χρώματος, το αρμολόγημα με λευκό τσιμέντο, ή με ειδικό υλικό συμβατό με τα κεραμικά πλακίδια, ο επιμελής καθαρισμός των τελικών επιφανειών του τοίχου και η διαμόρφωση οπών για την διέλευση υδραυλικών σωληνώσεων, διακοπών, ρευματοδοτών κ.λπ.

Πλήρως περαιωμένη εργασία χάραξης τοποθέτησης, αρμολόγησης και καθαρισμού με τα υλικά πάσης φύσεως επί τόπου.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)

Πλήρως περαιωμένη εργασία χάραξης τοποθέτησης, αρμολόγησης και καθαρισμού με τα υλικά πάσης φύσεως επί τόπου.

(1 m²)

- Τοιχοποιία χώρου υγιεινής κρατητηρίου = 8 m²
- Τοιχοποιία χώρου υγιεινής προσωπικού = 12 m²
- Σύνολο = 30 m²

A.T.: 020 - NET ΟΙΚ-Α 73.35 Επιστρώσεις - Επενδύσεις. Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραμικά πλακίδια.

Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραμικά πλακίδια οποιουδήποτε τύπου και διαστάσεων, μονόχρωμα ή έγχρωμα, με αρμούς πλάτους 2 mm, στερεωμένα με τσιμεντοκονία ή κόλλα πλακιδίων.

Πλήρως περαιωμένη εργασία χάραξης τοποθέτησης, αρμολόγησης και καθαρισμού με τα υλικά πάσης φύσεως επί τόπου.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ)

(1 μμ)

- Γυψοσανίδα χώρου στρατωνισμού = 4,8 m
- Τοίχοι αποθήκης οπλισμού = 8 m
- Τοίχος νέου διαδρόμου = 7,2 m
- Τοίχοι χώρου υγιεινής προσωπικού = 8 m
- Σύνολο = 28 m

A.T.: 021 - NET ΟΙΚ-Α 78.5.4 Διακοσμήσεις - Ειδικές καλύψεις. Γυψοσανίδες. Γυψοσανίδες ανθυγρές, επίπεδες, πάχους 12,5 mm.

Γυψοσανίδες οποιουδήποτε σχήματος, πλάτους και μήκους, κατά ΕΛΟΤ EN 520, με σήμανση CE, για την επένδυση τοίχων ή άλλων επιφανειών πλην ψευδοροφών, εμβαδού ετοιμού φύλλου άνω των 0.72 m², επί σκελετού ή μη (ο τυχόν σκελετός τιμολογείται ιδιαίτερος).

Συμπεριλαμβάνονται υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως.

Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση χρήσης γυψοσανίδων εμβαδού ετοιμού φύλλου μικρότερου από 0.72 m², οι τιμές των άρθρων 78.05.01.εως 78.05.12 προσανξάνονται με την τιμή του άρθρου 78.05.13.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)

(1 m²)

- Γυψοσανίδα διαχωρισμού Γραμματείας – χώρου Στρατωνισμού = 15 m²

A.T.: 022 - NET ΟΙΚ-Α 65.2.1.1 Κατασκευές από αλουμίνιο. Υαλόθυρες αλουμινίου ανοιγόμενες. Υαλόθυρες από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο. Υαλόθυρες ανοιγόμενες, μονόφυλλες, χωρίς φεγγίτη.

Για τα άρθρα της παρούσας ενότητας 65 των NET ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι γενικοί όροι:

α) Οι μέσες τιμές των αντοχών των ράβδων αλουμινίου θα είναι:

- φορτίο θραύσης 180 - 220 MPa,

- όριο ελαστικότητας 140 - 180 MPa,
- επιμήκυνση $\varepsilon = 4 - 6\%$.

β) Τα ελάχιστα πάχη επίστρωσης ανοδίωσης θα είναι:

- για κατασκευές στο εσωτερικό του κτιρίου 15 μm ,
- για κατασκευές στο εξωτερικό αυτού 20 μm
- σε ισχυρά διαβρωτικό περιβάλλον 25 μm .

γ) Το ελάχιστο πάχος ηλεκτροστατικής βαφής θα είναι 50 μm .

δ) Στις τιμές μονάδας των άρθρων συμπεριλαμβάνονται ανοιγμένα και τα ακόλουθα (εργασία και υλικά):

δ1) Η τοποθέτηση όλων των μηχανισμών ασφαλείας και λειτουργίας, χωρίς την αξία των υλικών αυτών, εκτός αν στο άρθρο αναφέρεται ρητά ότι περιλαμβάνεται και η προμήθειά τους..

δ2) Η κατασκευή ψευτόκασσας από στραντζαριστή γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους τουλάχιστον 1,8 mm, διατομής ορθογωνικής ή Π, με τα στηρίγματα του σκελετού από γαλβανισμένες λάμες 50X3 mm,

δ3) Τα ελαστικά παρεμβύσματα και ταινίες (νεοπρέν, EPDM κλπ), καθώς και όλα τα αποτούμενα μικροϋλικά, σύμφωνα με οδηγίες τοποθέτησης του προμηθευτή του προϊόντος, για την πλήρη, την εξασφάλιση της υδατοστεγανότητας, της αερο-στεγανότητας, της ηχομόνωσης της και θερμομόνωσης.

δ4) Η τοποθέτηση προσωρινών αφαιρούμενων συνδέσμων (προφίλ Π) στις ψευτόκασσες ανοικτών διατομών προκειμένου να εξασφαλιστεί η ακαμψία τους κατά τη μεταφορά ή τη τοποθέτηση.

δ5) Η ηλεκτροστατική βαφή και ανοδίωση των προφίλ του αλουμινίου, εκτός αν ρητά αναφέρεται στο άρθρο ότι τιμολογείται ιδιαίτερα .

ε) Τα σκούρα (παντζούρια) και το τμήμα της κάσας αλουμινίου που τους αντιστοιχεί, τιμολογούνται ιδιαίτερα με βάση το εμβαδόν τους, με εφαρμογή του άρθρου ΟΙΚ 65.44.

Υαλόθυρες από αλουμίνιο, ανοιγόμενες με μεντεσέδες, οποιονδήποτε διαστάσεων, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-03-00 "Κουφώματα Αλουμινίου".

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m^2)

- Νέα θύρα χώρου υγιεινής προσωπικού = 2,2 m^2

(1 m^2)

A.T.: 023 - NET ΟΙΚ-A 54.46.2 Πόρτες - Παράθυρα - Υαλοστάσια από ξυλεία. Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές. Με κάσσα μπατική, πλάτους έως 23 cm

Για τις εργασίες κατασκευής ξύλινων τοιχωμάτων της ενότητας 54 των NET ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι γενικοί όροι:

α) Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνονται οι ακόλουθες εργασίες και υλικά:

- Όλα τα απαιτούμενα συνδετικά μέσα, όπως γαλβανισμένα εν θερμό καρφιά, ξυλόβιδες, ξυλουργικές κόλλες, γαλβανισμένα μεταλλικά ειδικά τεμάχια και στηρίγματα, βύσματα χημικά ή εκτονούμενα κλπ.

- Η προστασία της ξυλείας από τα έντομα.

- Τα ελαστικά παρεμβύσματα στεγανότητας, απόσβεσης κραδασμών ή κρούσεων από οποιοδήποτε συνθετικό υλικό, οι μαστίχες σφράγισης αρμών (ακρυλικές, σιλικόνες, πολυουραιθάνης κλπ),

- Τα στηρίγματα της κάσας (τρία ανά ορθοστάτη και τουλάχιστον ένα στο πανωκάσι για τα δίφυλλα κουφώματα) από εν θερμό γαλβανισμένη λάμα διαστάσεων τουλάχιστον 2x30 mm, μαζί με την τσιμεντοκονία ή ανάλογο υλικό στήριξης της κάσας,

- Οι σύνδεσμοι ακαμψίας για την προσωρινή τοποθέτηση των κουφωμάτων μέχρι τη πήξη των κονιαμάτων στήριξης,

- Τα περιθώρια (περβάζια) διαστάσεων τουλάχιστον 12x50 mm, ή ημικυκλικό αρμοκάλυπτρο διαστάσεων τουλάχιστον 2,5x2,5 mm (εκτός αν ορίζονται μεγαλύτερα στα επιμέρους άθρα),

- Οι ενδεχόμενες σκοτίες σφράγισης στο κατωκάσι, στα κουφώματα με ποδιά,

- Οι προδιαμορφωμένες στο εργαστήριο υποδοχές στροφών, κλειδαριών και λοιπών εξαρτημάτων,

- Η σήμανση των φύλλων για την μονοσήμαντη αντιστοίχισή τους,

- Τα ενδεχόμενα ξύλινα κατωκάσια,

- Οι ψευτόκασσες (αν αφαιρούνται επιτρέπεται να είναι από μοριοσανίδα 25 mm ενώ αν παραμένουν θα είναι από εμποτισμένη ξυλεία πάχους 22 mm) και η στήριξή τους,

- Τα ενδεχόμενα πηγάκια συγκράτησης υαλοπινάκων,

- Τα υλικά πλήρωσης πρεσσαριστών φύλλων (πετροβάμβακας κλπ)

- Όλα τα μεταλλικά στοιχεία ανάρτησης, λειτουργίας, στήριξης, στροφής και γενικά της ασφάλισης και κίνησής των κουφωμάτων, εκτός αυτών που αναφέρονται στην επόμενη παράγραφο ή αναφέρονται ρητά στο αντίστοιχο άρθρο,

β) Στις τιμές μονάδας δεν συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη (εκτός αν ορίζεται ρητά στο αντίστοιχο άρθρο):

- για κλείθρα, χειρολαβές, σύρτες,
- για ενδεχόμενα ειδικά μεταλλικά κατωκάσια,

γ) Οι τιμές μονάδας (T1) των άρθρων ισχύουν και για μεταβολές των διαστάσεων της βασικής δομικής ξυλείας του κουφώματος μέχρι 10%. Πέραν του ως άνω ποσοστού αυτού, η αντίστοιχη τιμή (T2) θα προσδιορίζεται βάσει του τύπου:

$T2 = T1 \times (V2 / [1,10 \times V1])$, όπου V1 ο αρχικός συμβατικά προβλεπόμενος στο τιμολόγιο όγκος ξυλείας και V2 ο νέος.

Κατασκευή πρεσσαριστής θύρας από ξυλεία τύπου Σουηδίας, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-01-00 "Ξύλινα κουφώματα", με περιθώρια (περβάζια) 2x5,5 cm και στις δύο όψεις με φύλλα πρεσσαριστά με κόντρα - πλακέ, πλήρη ή με φεγγίτη, συνολικού πάχους 5 cm αποτελούμενα από πλαίσιο 4x7 cm με ενίσχυση στο ύψος της κλειδαριάς με ξύλο διαστάσεων 4x5x40 cm, με σκελετό σταυρωτό από ξύλα "μισοχαρακτά" 4x5 cm ανά 15 cm το πολύ ή από πηχείς σταυρωτές "μισοχαρακτές" καθαρής διατομής τουλάχιστον 36x8 mm με κενό 50x50 mm, περιθώρια 5x2,5 cm σε κάθε πλευρά και κόντρα πλακέ των 5 mm και γενικά ξυλεία, σιδηρικά αναρτήσεως, στερεώσεως και λειτουργίας (εκτός από χωνευτή κλειδαριά και χειρολαβές) και μικροϋλικά και εργασία για κατασκευή, τοποθέτηση και στερέωση περιλαμβανομένης και της εργασίας τοποθέτησης χωνευτής κλειδαριάς και χειρολαβών,

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²).

(1 m²)

- 1 θύρα χώρος στρατονισμού = 2,2 m²
- 1 θύρα γραμματεία = 2,2 m²
- 1 θύρα διοικητή = 2,2 m²
- 1 θύρα διάδρομος από αποθήκη οπλισμού για διοικητή = 2,2 m²
- Σύνολο = 8,8 m²

A.T.: 024 - NET ΟΙΚ-A 54.38.2 Πόρτες - Παράθυρα - Υαλοστάσια από ξυλεία. Υαλόθυρα δομική ξύλινη. Με κάσσα μπατική, πλάτους έως 23 cm

Για τις εργασίες κατασκευής ξύλινων τοιχωμάτων της ενότητας 54 των NET ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι γενικοί όροι:

α) Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνονται οι ακόλουθες εργασίες και υλικά:

- Όλα τα απαιτούμενα συνδετικά μέσα, όπως γαλβανισμένα εν θερμώ καρφιά, ξυλόβιδες, ξυλουργικές κόλλες, γαλβανισμένα μεταλλικά ειδικά τεμάχια και στηρίγματα, βύσματα χημικά ή εκτονούμενα κλπ.
 - Η προστασία της ξυλείας από τα έντομα.
 - Τα ελαστικά παρεμβύσματα στεγανότητας, απόσβεσης κραδασμών ή κρούσεων από οποιοδήποτε συνθετικό υλικό, οι μαστίχες σφράγισης αρμών (ακρυλικές, σιλικόνες, πολυουραιθάνης κλπ),
 - Τα στηρίγματα της κάσσας (τρία ανά ορθοστάτη και τουλάχιστον ένα στο πανωκάσι για τα δίφυλλα κουφώματα) από εν θερμώ γαλβανισμένη λάμα διαστάσεων τουλάχιστον 2x30 mm, μαζί με την τσιμεντοκονία ή ανάλογο υλικό στήριξης της κάσσας,
 - Οι σύνδεσμοι ακαμψίας για την προσωρινή τοποθέτηση των κουφωμάτων μέχρι τη πήξη των κονιαμάτων στήριξης,
 - Τα περιθώρια (περβάζια) διαστάσεων τουλάχιστον 12x50 mm, ή ημικυκλικό αρμοκάλυπτρο διαστάσεων τουλάχιστον 2,5x2,5 mm (εκτός αν ορίζονται μεγαλύτερα στα επιμέρους άρθρα),
 - Οι ενδεχόμενες σκοτίες σφράγισης στο κατωκάσι, στα κουφώματα με ποδιά,
 - Οι προδιαμορφωμένες στο εργαστήριο υποδοχές στροφών, κλειδαριών και λοιπών εξαρτημάτων,
 - Η σήμανση των φύλλων για την μονοσήμαντη αντιστοίχισή τους,
 - Τα ενδεχόμενα ξύλινα κατωκάσια,
 - Οι ψευτόκασες (αν αφαιρούνται επιτρέπεται να είναι από μοριοσανίδα 25 mm ενώ αν παραμένουν θα είναι από εμποτισμένη ξυλεία πάχους 22 mm) και η στήριξή τους,
 - Τα ενδεχόμενα πηχάκια συγκράτησης υαλοπινάκων,
 - Τα υλικά πλήρωσης πρεσσαριστών φύλλων (πετροβάμβακας κλπ)
 - Όλα τα μεταλλικά στοιχεία ανάρτησης, λειτουργίας, στήριξης, στροφής και γενικά της ασφάλισης και κίνησής των κουφωμάτων, εκτός αυτών που αναφέρονται στην επόμενη παράγραφο ή αναφέρονται ρητά στο αντίστοιχο άρθρο,
- β) Στις τιμές μονάδας δεν συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη (εκτός αν ορίζεται ρητά στο αντίστοιχο άρθρο):

- για κλείθρα, χειρολαβές, σύρτες,
- για ενδεχόμενα ειδικά μεταλλικά κατωκάσια,

γ) Οι τιμές μονάδας (T1) των άρθρων ισχύουν και για μεταβολές των διαστάσεων της βασικής δομικής ξυλείας του κουφώματος μέχρι 10%. Πέραν του ως άνω ποσοστού αυτού, η αντίστοιχη τιμή (T2) θα προσδιορίζεται βάσει του τύπου:

$T2 = T1 \times (V2 / [1,10 \times V1])$, όπου V1 ο αρχικός συμβατικά προβλεπόμενος στο τιμολόγιο όγκος ξυλείας και V2 ο νέος.

Κατασκευή υαλόθυρας από ξυλεία τύπου Σουηδίας, πάχους 5 cm μονόφυλη ή πολύφυλη οποιωνδήποτε διαστάσεων και σχεδίου, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-01-00 "Ξύλινα κουφώματα", με περιθώρια (περβάζια) 2x5,5 cm και στις δύο όψεις και αρμοκάλυπτρα φύλλων (μπινί) 2x5 cm, πλαίσια (τελάρια) θυροφύλλων περαστά 5x11 cm, πλήρη στο κάτω τμήμα, και γενικά ξυλεία, σιδηρικά αναρτήσεως, στερεώσεως και λειτουργίας (εκτός από χωνευτή κλειδαριά και χειρολαβές) και μικροϋλικά καθώς και εργασία κατασκευής, τοποθέτησης και στερέωσης, περιλαμβανομένης και της εργασίας τοποθέτησης χωνευτής κλειδαριάς και χειρολαβών,

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²).

- Γραφείο Αξιοματικού Υπηρεσίας = 2,2 m²

A.T.: 025 - NET Ν ΟΙΚ-Α 065.2.1.ΣΧ1 Κατασκευές από αλουμίνιο. Υαλόθυρες αλουμινίου ανοιγόμενες, με τζάμι. Υαλόθυρες από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο. Υαλόθυρες ανοιγόμενες, μονόφυλλες, με τζάμι.

Για τα άρθρα της παρούσας ενότητας 65 των NET ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι γενικοί όροι:

α) Οι μέσες τιμές των αντοχών των ράβδων αλουμινίου θα είναι:

- φορτίο θραύσης 180 - 220 MPa,
- όριο ελαστικότητας 140 - 180 MPa,
- επιμήκυνση $\epsilon = 4 - 6\%$.

β) Τα ελάχιστα πάχη επίστρωσης ανοδίωσης θα είναι:

- για κατασκευές στο εσωτερικό του κτιρίου 15 μm ,
- για κατασκευές στο εξωτερικό αυτού 20 μm
- σε ισχυρά διαβρωτικό περιβάλλον 25 μm .

γ) Το ελάχιστο πάχος ηλεκτροστατικής βαφής θα είναι 50 μm .

δ) Στις τιμές μονάδας των άρθρων συμπεριλαμβάνονται ανηγμένα και τα ακόλουθα (εργασία και υλικά):

δ1) Η τοποθέτηση όλων των μηχανισμών ασφαλείας και λειτουργίας, χωρίς την αξία των υλικών αυτών, εκτός αν στο άρθρο αναφέρεται ρητά ότι περιλαμβάνεται και η προμήθειά τους..

δ2) Η κατασκευή ψευτόκασσας από στραντζαριστή γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους τουλάχιστον 1,8 mm, διατομής ορθογωνικής ή Π, με τα στηρίγματα του σκελετού από γαλβανισμένες λάμες 50X3 mm,

δ3) Τα ελαστικά παρεμβύσματα και ταινίες (νεοπρέν, EPDM κλπ), καθώς και όλα τα αποτούμενα μικροϋλικά, σύμφωνα με οδηγίες τοποθέτησης του προμηθευτή του προϊόντος, για την πλήρη, την εξασφάλιση της υδατοστεγανότητας, της αερο-στεγανότητας, της ηχομόνωσης της και θερμομόνωσης.

δ4) Η τοποθέτηση προσωρινών αφαιρούμενων συνδέσμων (προφίλ Π) στις ψευτόκασσες ανοικτών διατομών προκειμένου να εξασφαλιστεί η ακαμψία τους κατά τη μεταφορά η τη τοποθέτηση.

δ5) Η ηλεκτροστατική βαφή και ανοδίωση των προφίλ του αλουμινίου, εκτός αν ρητά αναφέρεται στο άρθρο ότι τιμολογείται ιδιαίτερα .

ε) Τα σκούρα (παντζούρια) και το τμήμα της κάσας αλουμινίου που τους αντιστοιχεί, τιμολογούνται ιδιαίτερα με βάση το εμβαδόν τους, με εφαρμογή του άρθρου ΟΙΚ 65.44.

Υαλόθυρες από αλουμίνιο, ανοιγόμενες με μεντεσέδες, οποιωνδήποτε διαστάσεων, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-03-00 "Κουφώματα Αλουμινίου".

Το τζάμι (υαλοπίνακας) καλύπτει το πάνω μέρος της πόρτας περίπου στο 40 % αυτής και δεν περιλαμβάνεται στην τιμή του παρόντος (πληρώνεται χωριστά).

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)

(1 m²)

- Νέα θύρα χώρου υγιεινής πολιτών = 2 m²

A.T.: 026 - NET ΟΙΚ-Α 65.17.6 Κατασκευές από αλουμίνιο. Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα. Υαλοστάσια δίφυλλα, με το ένα ή και τα δύο φύλλα συρόμενα (επάλληλα), με ή χωρίς σταθερό φεγγίτη

Για τα άρθρα της παρούσας ενότητας 65 των NET ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι γενικοί όροι:

α) Οι μέσες τιμές των αντοχών των ράβδων αλουμινίου θα είναι:

- φορτίο θραύσης 180 - 220 MPa,
- όριο ελαστικότητας 140 - 180 MPa,
- επιμήκυνση $\epsilon = 4 - 6\%$.

β) Τα ελάχιστα πάχη επίστρωσης ανοδίωσης θα είναι:

- για κατασκευές στο εσωτερικό του κτιρίου 15 μm ,
- για κατασκευές στο εξωτερικό αυτού 20 μm
- σε ισχυρά διαβρωτικό περιβάλλον 25 μm .

γ) Το ελάχιστο πάχος ηλεκτροστατικής βαφής θα είναι 50 μm .

δ) Στις τιμές μονάδας των άρθρων συμπεριλαμβάνονται ανοιγμένα και τα ακόλουθα (εργασία και υλικά):

δ1) Η τοποθέτηση όλων των μηχανισμών ασφαλείας και λειτουργίας, χωρίς την αξία των υλικών αυτών, εκτός αν στο άρθρο αναφέρεται ρητά ότι περιλαμβάνεται και η προμήθειά τους..

δ2) Η κατασκευή ψευτόκασσας από στραντζαριστή γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους τουλάχιστον 1,8 mm, διατομής ορθογωνικής ή Π, με τα στηρίγματα του σκελετού από γαλβανισμένες λάμες 50X3 mm,

δ3) Τα ελαστικά παρεμβύσματα και ταινίες (νεοπρέν, EPDM κλπ), καθώς και όλα τα απαιτούμενα μικροϋλικά, σύμφωνα με οδηγίες τοποθέτησης του προμηθευτή του προϊόντος, για την πλήρη, την εξασφάλιση της υδατοστεγανότητας, της αερο-στεγανότητας, της ηχομόνωσης της και θερμομόνωσης.

δ4) Η τοποθέτηση προσωρινών αφαιρούμενων συνδέσμων (προφίλ Π) στις ψευτόκασσες ανοικτών διατομών προκειμένου να εξασφαλιστεί η ακαμψία τους κατά τη μεταφορά ή τη τοποθέτηση.

δ5) Η ηλεκτροστατική βαφή και ανοδίωση των προφίλ του αλουμινίου, εκτός αν ρητά αναφέρεται στο άρθρο ότι τιμολογείται ιδιαίτερα .

ε) Τα σκούρα (παντζούρια) και το τμήμα της κάσας αλουμινίου που τους αντιστοιχεί, τιμολογούνται ιδιαίτερα με βάση το εμβαδόν τους, με εφαρμογή του άρθρου ΟΙΚ 65.44.

Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα (που δεν αποτελούν σειρά υαλοστασίων συνθέτου κουφώματος), οποιασδήποτε αναλογίας διαστάσεων εξωτερικού πλαισίου, με σκελετό κάσας (πλαισίου), σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-03-00 "Κουφώματα Αλουμινίου".

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)

(1 m²)

- Παράθυρο χώρου κράτησης = 0,5 m²

Α.Τ.: 027 - NET ΟΙΚ-Α 65.17.3 Κατασκευές από αλουμίνιο. Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα. Υαλοστάσια μονόφυλλα, κινητού φεγγίτη, κατακόρυφου ή οριζόντιου άξονα

Για τα άρθρα της παρούσας ενότητας 65 των NET ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι γενικοί όροι:

α) Οι μέσες τιμές των αντοχών των ράβδων αλουμινίου θα είναι:

- φορτίο θραύσης 180 - 220 MPa,
- όριο ελαστικότητας 140 - 180 MPa,
- επιμήκυνση $\epsilon = 4 - 6\%$.

β) Τα ελάχιστα πάχη επίστρωσης ανοδίωσης θα είναι:

- για κατασκευές στο εσωτερικό του κτιρίου 15 μm,
- για κατασκευές στο εξωτερικό αυτού 20 μm
- σε ισχυρά διαβρωτικό περιβάλλον 25 μm.

γ) Το ελάχιστο πάχος ηλεκτροστατικής βαφής θα είναι 50 μm.

δ) Στις τιμές μονάδας των άρθρων συμπεριλαμβάνονται ανοιγμένα και τα ακόλουθα (εργασία και υλικά):

δ1) Η τοποθέτηση όλων των μηχανισμών ασφαλείας και λειτουργίας, χωρίς την αξία των υλικών αυτών, εκτός αν στο άρθρο αναφέρεται ρητά ότι περιλαμβάνεται και η προμήθειά τους..

δ2) Η κατασκευή ψευτόκασσας από στραντζαριστή γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους τουλάχιστον 1,8 mm, διατομής ορθογωνικής ή Π, με τα στηρίγματα του σκελετού από γαλβανισμένες λάμες 50X3 mm,

δ3) Τα ελαστικά παρεμβύσματα και ταινίες (νεοπρέν, EPDM κλπ), καθώς και όλα τα απαιτούμενα μικροϋλικά, σύμφωνα με οδηγίες τοποθέτησης του προμηθευτή του προϊόντος, για την πλήρη, την εξασφάλιση της υδατοστεγανότητας, της αερο-στεγανότητας, της ηχομόνωσης της και θερμομόνωσης.

δ4) Η τοποθέτηση προσωρινών αφαιρούμενων συνδέσμων (προφίλ Π) στις ψευτόκασσες ανοικτών διατομών προκειμένου να εξασφαλιστεί η ακαμψία τους κατά τη μεταφορά ή τη τοποθέτηση.

δ5) Η ηλεκτροστατική βαφή και ανοδίωση των προφίλ του αλουμινίου, εκτός αν ρητά αναφέρεται στο άρθρο ότι τιμολογείται ιδιαίτερα .

ε) Τα σκούρα (παντζούρια) και το τμήμα της κάσας αλουμινίου που τους αντιστοιχεί, τιμολογούνται ιδιαίτερα με βάση το εμβαδόν τους, με εφαρμογή του άρθρου ΟΙΚ 65.44.

Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα (που δεν αποτελούν σειρά υαλοστασίων συνθέτου κουφώματος), οποιασδήποτε αναλογίας διαστάσεων εξωτερικού πλαισίου, με σκελετό κάσας (πλαισίου), σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-03-00 "Κουφώματα Αλουμινίου".

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)

(1 m²)

- Παράθυρο κουζίνας = 0,5 m²

Α.Τ.: 028 - NET ΟΙΚ-Α 76.22.4 Υαλοργικά. Υαλοπίνακες ασφαλείας (LAMINATED). Υαλοπίνακες ασφαλείας (Laminated) συνολικού πάχους 18 mm

(6 mm + μεμβράνη + 6 mm + μεμβράνη + 6 mm)

Υαλοπίνακες ασφαλείας (LAMINATED), πολλαπλών στοιβάδων, από κρύσταλλα διαφανή (clear float) και μεμβράνη πολυβινυλίου ή άλλου υλικού, οποιωνδήποτε διαστάσεων, πλήρως τοποθετημένοι με ελαστικά περεμβύσματα από EPDM ή συναφελή και σιλικόνη. Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθέτησης, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-07-02 "Διπλοί υαλοπίνακες με ενδιάμεσο κενό".

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)

(1 m²)

- Γραφείο Αξιωματικού Υπηρεσίας = 1 m²
- Νέα θύρα χώρου υγιεινής πολιτών = 0,80 m²
- Παράθυρο κουζίνας = 0,5 m²
- Σύνολο = 2,30 m²

A.T.: 029 - NET Ν ΟΙΚ Α 072.70.ΣΧ1

Υαλοπίνακας από plexiglass πάχους τουλάχιστον 8 mm

Προμήθεια και τοποθέτηση plexiglass πάχους τουλάχιστον 8 mm, σε οποιοδήποτε κούφωμα (αλουμινίου, μεταλλικό, ξύλινο κλπ), πλήρως στερεωμένο και στεγανοποιημένο.

Πλήρως περαιωμένη εργασία κατασκευής, τοποθέτησης, στερέωσης, με όλα τα απαιτούμενα υλικά και μικροϋλικά επί τόπου, τα απαιτούμενα ικριώματα και τον εξοπλισμό, σύμφωνα με την μελέτη και τις οδηγίες του προμηθευτή.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²) πραγματικής επιφάνειας

(1 m²)

- Παράθυρο κρατητηρίων = 0,5 m²

A.T.: 030 - NET ΟΙΚ-Α 62.60.2

Σιδηρά κουφώματα κοινά - Γκαραζόπορτες. Θύρες μεταλλικές πυρασφαλείας, ανοιγόμενες, μονόφυλλες. Θύρες πυρασφαλείας, μονόφυλλες, ανοιγόμενες, χωρίς φεγγίτη, κλάσης πυραντίστασης 60 min

Στις τιμές μονάδας των εργασιών σιδηρών κουφωμάτων του παρόντος εδαφίου 62 των ΝΕΤ ΟΙΚ περιλαμβάνονται γενικώς τα ακόλουθα:

- όλα τα ειδικά τεμάχια σύνδεσης (ταυ, συνδετήρες επέκτασης, κοχλίες κλπ), στερέωσης (χημικά ή εκτονούμενα βύσματα, με Ευρωπαϊκή Τεχνική Έγκριση -ΕΤΑ-, σύμφωνα με τις ETAG 001.XX), και λειτουργίας (στροφείς, ράουλα κύλισης κλπ) από ανοξείδωτο χάλυβα ή εν θερμώ γαλβανισμένα,
- τα υλικά συγκόλλησης και τα παρεμβλήματα στεγανότητας (νεοπρένιο, EPDM, κυψελωτό χαρτί, κλπ),
- ενδεχόμενες μαστίχες σφράγισης αρμών των στοιχείων.

Όταν μεταβάλλονται γεωμετρικά στοιχεία αναφερόμενων διατομών σιδηρών στοιχείων των άρθρων, στη περίπτωση που η τιμολόγηση της εργασίας γίνεται με βάση τη μονάδα μήκους ή την επιφάνεια, η τιμή αναπροσαρμόζεται με βάση την αναλογία συνολικού βάρους νέας και παλαιάς κατασκευής.

Προμήθεια και τοποθέτηση μονόφυλλης μεταλλικής ανοιγόμενης θύρας πυρασφαλείας, συνοδευόμενη από πιστοποιητικό κλάσης πυραντίστασης από διαπιστευμένο Φορέα, αποτελούμενης από κάσσα από στραντζαρισμένη λαμαρίνα DKP ελαχίστου πάχους 2,0 mm με διάταξη καπνοστεγανότητας (π.χ. από θερμοδιαγκούμενες ταινίες), θυρόφυλλο τύπου sandwich, με εξωτερική επένδυση από λαμαρίνα ψυχρής εξελέσεως DKP ελαχίστου πάχους 1,5 mm και εσωτερική πλήρωση από ορυκτοβάμβακα πυκνότητας τουλάχιστον 140 kg/m³ με συνδετικό υλικό αποτελούμενο από ορυκτές κόλλες (όχι φαινολικές ρητίνες), με μεντεσσέδες βαρέως τύπου με αξονικά ρουλμάν (BD), κλειδαριά και χειρολαβές πυρασφαλείας εξ ολοκλήρου από χαλύβδινα εξαρτήματα με ιδιαίτερο πιστοποιητικό πυρασφαλείας, μηχανισμό επαναφοράς (σούστα) πυρασφαλείας και μπάρα πανικού. Η κάσσα και τα θυρόφυλλα θα είναι ηλεκτροστατικά βαμμένα στο εργοστάσιο, σε επόχρωση της επιλογής της Υπηρεσίας.

Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια της κάσσας και του θυρόφυλλου επί τόπου, η πάκτωση της κάσσας στην τοιχοποιία και η πλήρωση του διακένου με τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου (αριάνι) και η τοποθέτηση και ρύθμιση όλων των εξαρτημάτων της θύρας.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)

(1 m²)

- Πόρτα αποθήκης οπλισμού = 2,2 m²

A.T.: 031 - NET ΟΙΚ-Α 65.25 Κατασκευές από αλουμίνιο. Κινητές σίτες αερισμού.

Για τα άρθρα της παρούσας ενότητας 65 των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι γενικοί όροι:

α) Οι μέσες τιμές των αντοχών των ράβδων αλουμινίου θα είναι:

- φορτίο θραύσης 180 - 220 MPa,
- όριο ελαστικότητας 140 - 180 MPa,
- επιμήκυνση $\varepsilon = 4 - 6\%$.

β) Τα ελάχιστα πάχη επίστρωσης ανοδίωσης θα είναι:

- για κατασκευές στο εσωτερικό του κτιρίου 15 μm ,
- για κατασκευές στο εξωτερικό αυτού 20 μm
- σε ισχυρά διαβρωτικό περιβάλλον 25 μm .

γ) Το ελάχιστο πάχος ηλεκτροστατικής βαφής θα είναι 50 μm .

δ) Στις τιμές μονάδας των άρθρων συμπεριλαμβάνονται ανοιγμένα και τα ακόλουθα (εργασία και υλικά):

δ1) Η τοποθέτηση όλων των μηχανισμών ασφαλείας και λειτουργίας, χωρίς την αξία των υλικών αυτών, εκτός αν στο άρθρο αναφέρεται ρητά ότι περιλαμβάνεται και η προμήθειά τους..

δ2) Η κατασκευή ψευτόκασας από στραντζαριστή γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους τουλάχιστον 1,8 mm, διατομής ορθογωνικής ή Π, με τα στηρίγματα του σκελετού από γαλβανισμένες λάμες 50X3 mm,

δ3) Τα ελαστικά παρεμβύσματα και ταινίες (νεοπρέν, EPDM κλπ), καθώς και όλα τα αποτούμενα μικροϋλικά, σύμφωνα με οδηγίες τοποθέτησης του προμηθευτή του προϊόντος, για την πλήρη, την εξασφάλιση της υδατοστεγανότητας, της αερο-στεγανότητας, της ηχομόνωσης της και θερμομόνωσης.

δ4) Η τοποθέτηση προσωρινών αφαιρούμενων συνδέσμων (προφίλ Π) στις ψευτόκασες ανοικτών διατομών προκειμένου να εξασφαλιστεί η ακαμψία τους κατά τη μεταφορά ή τη τοποθέτηση.

δ5) Η ηλεκτροστατική βαφή και ανοδίωση των προφίλ του αλουμινίου, εκτός αν ρητά αναφέρεται στο άρθρο ότι τιμολογείται ιδιαίτερα .

ε) Τα σκούρα (παντζούρια) και το τμήμα της κάσας αλουμινίου που τους αντιστοιχεί, τιμολογούνται ιδιαίτερα με βάση το εμβαδόν τους, με εφαρμογή του άρθρου ΟΙΚ 65.44.

Κινητές σίτες αερισμού από γαλβανισμένο σύρμα λεπτού βρόχου για την παρεμπόδιση εισόδου εντόμων, τοποθετούμενες σε σκελετό από διατομές αλουμινίου. Πλαίσιο με εφαρμοσμένη την σίτα, σκελετός (οδηγοί, κουτί ρολλού κλπ), μικροϋλικά και εργασία διαμόρφωσης και τοποθέτησης.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m^2) επιφάνειας.

(1 m^2)

$$- 2 \text{ παράθυρα Αξιοματικού Υπηρεσίας} = 2 * 1,60 * 1,45 = 7,84 \text{ m}^2$$

$$- 1 \text{ παράθυρο Αξιοματικού Υπηρεσίας} = 1 * 1 * 1,50 = 1,50 \text{ m}^2$$

$$- 1 \text{ παράθυρο χώρος στρατωνισμού} = 1 * 1,60 * 1,45 = 3,92 \text{ m}^2$$

$$- 1 \text{ παράθυρο γραμματείας} = 1 * 1,60 * 1,45 = 3,92 \text{ m}^2$$

$$- 1 \text{ παράθυρο γραμματείας} = 1 * 1 * 1,50 = 1,50 \text{ m}^2$$

$$- 1 \text{ παράθυρο κουζινάκι} = 0,50 \text{ m}^2$$

$$- 2 \text{ παράθυρα Διοικητή} = 2 * 1,60 * 1,45 = 7,84 \text{ m}^2$$

$$- \text{Σύνολο} = 27,02 \text{ m}^2$$

A.T.: 032 - NET ΟΙΚ-A 78.13

Διακοσμήσεις - Ειδικές καλύψεις. Περσιδωτά προπετάσματα.

Προπετάσματα περσιδωτά (VENETIAN BLINDS) με περσίδες αλουμινίου που φέρουν πλαστική επένδυση, οποιασδήποτε αποχρώσεως, με τα κορδόνια, τις τροχαλίες και όλα τα εξαρτήματα στερεώσεως, χειρισμού και λειτουργίας πλήρως τοποθετημένα.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m^2)

(1 m^2)

$$- 2 \text{ παράθυρα Αξιοματικού Υπηρεσίας} = 2 * 1,60 * 1,45 = 7,84 \text{ m}^2$$

$$- 1 \text{ παράθυρο Αξιοματικού Υπηρεσίας} = 1 * 1 * 1,50 = 1,50 \text{ m}^2$$

$$- 1 \text{ παράθυρο χώρος στρατωνισμού} = 1 * 1,60 * 1,45 = 3,92 \text{ m}^2$$

$$- 1 \text{ παράθυρο γραμματείας} = 1 * 1,60 * 1,45 = 3,92 \text{ m}^2$$

$$- 1 \text{ παράθυρο γραμματείας} = 1 * 1 * 1,50 = 1,50 \text{ m}^2$$

$$- 1 \text{ παράθυρο κουζινάκι} = 0,50 \text{ m}^2$$

$$- 2 \text{ παράθυρα Διοικητή} = 2 * 1,60 * 1,45 = 7,84 \text{ m}^2$$

$$- \text{Σύνολο} = 27,02 \text{ m}^2$$

A.T.: 033 - NET ΟΙΚ-A 56.21

Ερμάρια - Πάγκοι, κτλ. Πάγκος από άκαυστη φορμάικα ενδεικτικού τύπου DUROPAL.

Πάγκος από άκαυστη φορμάικα ενδεικτικού τύπου DUROPAL πάχους 32 mm και πλάτους 90 cm περίπου, που περιλαμβάνει:

α) Το στοιχείο του πάγκου συνολικού πάχους 32 mm και πλάτους 90 cm, με επικάλυψη από άκαυστη φορμάικα, με περιθώριο από ταινία PVC πάχους 3 mm με στρογγυλεμένες ακμές στα εμφανή σόκορα, το οποίο συγκολλάται στην υπάρχουσα υποδομή με κατάλληλη συμβατή κόλλα.

β) Άνοιγμα οιοδήποτε σχεδίου, το οποίο διαμορφώνεται με κοπή του πάγκου για την υποδοχή του επικαθήμενου νεροχύτη, σύμφωνα με την μελέτη.

γ) Την σφράγιση των περιμετρικών αρμών (επαφή με τον τοίχο ή άλλες κατασκευές) με αντιμικροβιακή σιλικόνη, σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή του σφραγιστικού υλικού.

Πλήρως περαιωμένη εργασία κατασκευής, τοποθέτησης, στήριξης, στερέωσης, επεξεργασίας των τελικών επιφανειών, υλικά & μικροϋλικά επί τόπου, σύμφωνα με την μελέτη και τα κατασκευαστικά σχέδια.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²) πραγματικής επιφάνειας όψης

(1 m²)

- Πάγκος κουζίνας = 1 m²

Α.Τ.: 034 - NET ΟΙΚ-Α 56.24

Ερμάρια - Πάγκοι, κτλ. Ερμάρια κουζίνας κρεμαστά επί τοίχου, μη τυποποιημένα.

Ερμάρια κουζίνας τοίχου κρεμαστά, μη τυποποιημένα, με βάθος 35 cm, με "κουτιά" από νοβοπάν συνολικού πάχους 18 mm, αμφίπλευρα επενδυμένα με μελαμίνη ή φορμάικα, πάχους 1,0 mm, με τελείωμα σε όλα τα ορατά σόκορα από ταινίες PVC πάχους 3 mm, με ενώσεις των επιφανειών με ανοξείδωτες ξυλόβιδες, κόλλα και κατάλληλες εντορμίες, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-09-01-00 "Εντοιχισμένα ή σταθερά έπιπλα", με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

- Διαμόρφωση χειλέων των απαιτούμενων οπών με φρεζάρισμα

- Κατασκευή πλάτης του κουτιού προς τον τοίχο από φορμάικα πάχους 8 mm

- Οριζόντια (ράφια) και κατακόρυφα σταθερά χωρίσματα από μοριοσανίδες επενδυμένες και στις δύο επιφάνειες με μελαμίνη (1,0 mm), συνολικού πάχους 18 ή 20 mm ανάλογα με το πλάτος τους, με περιθώριο από ταινία PVC πάχους 3 mm στα εμφανή σόκορα με στρογγυλεμένες ακμές.

- Τα φύλλα (μονά ή διπλά) από νοβοπάν με μελαμίνη οιοδήποτε χρώματος, εσωτερικά και εξωτερικά (min πάχος 1,0 mm), συνολικού πάχους 18 mm, με περιθώρια από ταινία PVC πάχους 3 mm με στρογγυλεμένες ακμές.

- Τοποθέτηση χειρολαβών (πόμολα) φύλλων και κρυφών μεταλλικών μεντεσέδων βαρέως τύπου διπλής περιστροφής, ανοξείδωτων και ρυθμιζόμενων.

Εάν προβλέπεται ειδικός εξοπλισμός τιμολογείται ιδιαίτερα,

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²) πραγματικής επιφάνειας όψης

(1 m²)

- Ντουλάπια κρεμαστά κουζίνας = 2 m²

Α.Τ.: 035 - NET ΟΙΚ-Α 56.23

Ερμάρια - Πάγκοι, κτλ. Ερμάρια κουζίνας επί δαπέδου μη τυποποιημένα.

Ερμάρια κουζίνας δαπέδου, μη τυποποιημένα, με βάθος 60 cm, με "κουτιά" από νοβοπάν συνολικού πάχους 18 mm, αμφίπλευρα επενδυμένα με μελαμίνη ή φορμάικα, πάχους 1,0 mm, με τελείωμα σε όλα τα ορατά σόκορα από PVC πάχους 3 mm, με ενώσεις των επιφανειών με ανοξείδωτες ξυλόβιδες, κόλλα και κατάλληλες εντορμίες, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-09-01-00 "Εντοιχισμένα ή σταθερά έπιπλα", με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

- Διαμόρφωση χειλέων των απαιτούμενων οπών με φρεζάρισμα

- Κατασκευή πλάτης του κουτιού προς τον τοίχο από φορμάικα πάχους 8 mm

- Οριζόντια (ράφια) και κατακόρυφα σταθερά χωρίσματα από μοριοσανίδες επενδυμένες και στις δύο επιφάνειες με μελαμίνη (1,0 mm), συνολικού πάχους 18 ή 20 mm ανάλογα με το πλάτος τους, με περιθώριο από ταινία PVC πάχους 3 mm στα εμφανή σόκορα με στρογγυλεμένες ακμές.

- Τα φύλλα (μονά ή διπλά) από νοβοπάν με μελαμίνη οιοδήποτε χρώματος, εσωτερικά και εξωτερικά (min πάχος 1,0 mm), συνολικού πάχους 18 mm, με περιθώρια από ταινία PVC πάχους 3 mm με στρογγυλεμένες ακμές.

- Τοποθέτηση χειρολαβών (πόμολα) φύλλων και κρυφών μεταλλικών μεντεσέδων βαρέως τύπου διπλής περιστροφής, ανοξείδωτων και ρυθμιζόμενων.

- Στήριξη της κατασκευής σε ρυθμιζόμενα ποδαρικά με απόληξη από πλαστικό προφίλ για την προστασία τους από την υγρασία

- Κουμπωτή μπάζα ύψους 125 mm από νοβοπάν με επένδυση μελαμίνης πάχους 1,0 mm.

Εάν προβλέπονται συρτάρια τιμολογούνται ιδιαίτερα,

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²) επιφάνειας όψης

(1 m²)

- Ντουλάπια δαπέδου κουζίνας = 2 m²

A.T.: 036 - NET ΟΙΚ-A 56.25

Ερμάρια - Πάγκοι, κτλ. Ερμάρια μεγάλου ύψους, μή τυποποιημένα.

Ερμάρια μεγάλου ύψους, μη τυποποιημένα, με βάθος 60 cm, με "κουτιά" από νοβοπάν συνολικού πάχους 18 mm, αμφίπλευρα επενδυμένα με μελαμίνη ή φορμάικα, πάχους 1 mm, με τελείωμα σε όλα τα ορατά σόκορα από ταινία PVC πάχους 3 mm, με ενώσεις των επιφανειών με ανοξείδωτες ξυλόβιδες, κόλλα και κατάλληλες εντορμίες σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-09-01-00 "Εντοιχισμένα ή σταθερά έπιπλα", με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

- Διαμόρφωση χειλέων των απαιτούμενων οπών με φρεζάρισμα
- Κατασκευή πλάτης του κουτιού προς τον τοίχο από χαρτοφορμάϊκα ή φορμάϊκα πάχους 8 mm
- Οριζόντια (ράφια) και κατακόρυφα σταθερά χωρίσματα (αν προβλέπονται) από μοριοσανίδες επενδυμένες και στις δύο επιφάνειες με μελαμίνη (1,0 mm), συνολικού πάχους 18 ή 20 mm ανάλογα με το πλάτος τους, με περιθώριο από ταινία PVC πάχους 3 mm στα εμφανή σόκορα με στρογγυλεμένες ακμές.
- Τα φύλλα (μονά ή διπλά) από νοβοπάν με μελαμίνη οιοδήποτε χρώματος, εσωτερικά και εξωτερικά (min πάχος 1,0 mm), συνολικού πάχους 18 mm, με περιθώρια από ταινία PVC πάχους 3 mm με στρογγυλεμένες ακμές.
- Τοποθέτηση χειρολαβών (πόμολα) φύλλων και κρυφών μεταλλικών μεντεσέδων βαρέως τύπου διπλής περιστροφής, ανοξείδωτων και ρυθμιζόμενων.
- Στήριξη της κατασκευής σε ρυθμιζόμενα ποδαρικά με απόληξη από πλαστικό προφίλ για την προστασία τους από την υγρασία
- Κουμπωτή μπάζα ύψους 125 mm από νοβοπάν με επένδυση μελαμίνης πάχους 1,0 mm.

Εάν προβλέπονται συρτάρια τιμολογούνται ιδιαίτερα,

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²) πραγματικής επιφάνειας όψης

(1 m²)

- Ντουλάπες τμήματος σύμφωνα με οδηγίες επίβλεψης = 10 m²

A.T.: 037 - NET Ν ΟΙΚ Α 062.24.ΣΧ.1

Κεντρική θύρα κρατητηρίων.

Κεντρική θύρα κρατητηρίων, σύμφωνα με την "Τεχνική Περιγραφή Χώρων Κράτησης Ελληνικής Αστυνομίας", διαστάσεων περίπου 1,00 * 2,20 μέτρα.

Η θύρα θα κατασκευαστεί από περιμετρικούς κοιλοδοκούς 50 * 30 * 3 χιλιοστά και επιπλέον τρεις οριζόντιους κοιλοδοκούς 50 * 30 * 3 χιλιοστά, για επιπλέον ενίσχυση και θα υπάρχει αμφίπλευρη επένδυση από λαμαρίνα πάχους 3 χιλιοστών.

Η θύρα θα περιλαμβάνει επίσης κλειδαριά ασφαλείας τύπου τρίαίνα, μπάρα με λουκέτο ασφαλείας και παραθυράκι ελέγχου διαστάσεων 30 * 40 εκατοστά, με κινκίδωμα και συρόμενο ή ανοιγόμενο πορτάκι, για εφόπτευση των κρατουμένων.

Το κάσωμα της πόρτας θα είναι από κοιλοδοκούς 50 * 30 * 3 χιλιοστά, ισχυρά στερεωμένους στους τοίχους με στριφώνια.

Λοιπά χαρακτηριστικά σύμφωνα με την προαναφερόμενη "Τεχνική Περιγραφή Χώρων Κράτησης Ελληνικής Αστυνομίας".

Εργασία τοποθέτησης θύρας, ήτοι θα παραδοθεί σε πλήρη, ασφαλή και κανονική λειτουργία.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

(1 Τεμ.)

- 1 θύρα κρατητηρίων κεντρική = 1 τεμάχιο

A.T.: 038 - NET Ν ΟΙΚ Α 062.24.ΣΧ.2

Θύρα WC κρατητηρίων.

Θύρα WC κρατητηρίων, σύμφωνα με την "Τεχνική Περιγραφή Χώρων Κράτησης Ελληνικής Αστυνομίας", διαστάσεων περίπου 0,90 * 1,60 μέτρα. Το κενό στο κάτω μέρος αυτής, για λόγους ασφαλείας θα είναι 20 - 30 εκατοστά περίπου.

Η θύρα θα κατασκευαστεί από περιμετρικούς κοιλοδοκούς 40 * 40 * 3 χιλιοστά και επιπλέον έναν οριζόντιο κοιλοδοκό 40 * 40 * 3 χιλιοστά, για επιπλέον ενίσχυση και θα υπάρχει αμφίπλευρη επένδυση από λαμαρίνα πάχους 3 χιλιοστών.

Η θύρα θα περιλαμβάνει επίσης δε κλειδαριά, αλλά θα έχει πόμολο μεταλλικό τύπου (χούφτας). και κλείθρο τύπου μίλιας.

Το κάσωμα της πόρτας θα είναι από κοιλοδοκούς 40 * 40 * 3 χιλιοστά, ισχυρά στερεωμένους στους τοίχους με στριφώνια. Το κάσωμα επίσης θα είναι όσο και το άνοιγμα της θύρας - τοιχοποιίας, ήτοι περίπου 0,90 * 2,20 m.

Λοιπά χαρακτηριστικά σύμφωνα με την προαναφερόμενη "Τεχνική Περιγραφή Χώρων Κράτησης Ελληνικής Αστυνομίας".

Εργασία τοποθέτησης θύρας, ήτοι θα παραδοθεί σε πλήρη, ασφαλή και κανονική λειτουργία.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

(1 Τεμ.)

- 1 θύρα WC κρατητηρίων = 1 τεμάχιο

A.T.: 039 - NET ΟΙΚ-A 61.5 Σιδηρουργικά διάφορα. Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς έως 160 mm.

Για τις εργασίες της παρούσας ενότητας 61 των NET ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι γενικοί όροι:

(α) Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνονται:

- όλα τα ειδικά τεμάχια σύνδεσης (ταυ, συνδετήρες επέκτασης, κοχλίες κλπ), στερέωσης (χημικά ή εκτονούμενα βύσματα, με Ευρωπαϊκή Τεχνική Έγκριση -ETA-, σύμφωνα με τις ETAG 001.XX), και λειτουργίας (όπου τυχόν απαιτείται, στροφείς, ράουλα κύλισης κλπ) από ανοξείδωτο χάλυβα ή εν θερμώ γαλβανισμένα,
- τα υλικά συγκόλλησης και τα ενδεχόμενα παρεμβλήματα στεγανότητας (νεοπρένιο, EPDM κλπ),
- ενδεχόμενες μαστίχες σφράγισης αρμών των στοιχείων.

(β) Όταν μεταβάλλονται γεωμετρικά στοιχεία αναφερόμενων διατομών σιδηρών στοιχείων των άρθρων, στη περίπτωση που η τιμολόγηση της εργασίας γίνεται με βάση τη μονάδα μήκους ή την επιφάνεια, η τιμή αναπροσαρμόζεται αναλογικά με βάση την αναλογία συνολικού βάρους νέας και παλαιάς κατασκευής.

Κατασκευή φερόντων στοιχείων από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς κάθε τύπου, με ύψος ή πλευρά έως 160 mm, ποιότητας S235J, οποιονδήποτε λοιπών διαστάσεων, κάθε σχεδίου, και σε οποιαδήποτε θέση ή ύψος από το έδαφος ή το δάπεδο εργασίας, συνδεδεμένων μεταξύ τους με κοχλίες (μπουλόνια) με διπλά περικόχλια μέσα από ειδικά διανοιγόμενες οπές και με παρεμβολή τμημάτων ελασμάτων, ή με ηλεκτροσυγκόλληση, σύμφωνα με την μελέτη, και έδρασή τους επί των στοιχείων θεμελίωσης ή λοιπών δομικών στοιχείων με χρήση μη συρρικνωμένου κονιάματος κατά ΕΛΟΤ EN 1504 (με σήμανση CE).

Με την τιμή του παρόντος άρθρου τιμολογούνται και τα ειδικά εξαρτήματα μεταλλικών πασσάλων για τη κατασκευή κεφαλών, κλπ, αγκυρίων.

Περιλαμβάνεται η χρήση των απαιτούμενων ανυψωτικών μέσων.

Τιμή ανά χιλιόγραμμα (kg) κατασκευής

(1 Kg)

- Για δημιουργία μικρού παταριού εντός της αποθήκης οπλισμού = 100 kg

A.T.: 040 - NET ΟΙΚ-A 64.1.1 Κιγκλιδώματα σιδηρά - Περιφράγματα. Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών. Απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους

Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρών κιγκλιδωμάτων εξωστών, κλιμάκων, περιφράξεων κλπ., από ράβδους συνήθων διατομών. Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια του μορφοσιδήρου και των υλικών ήλωσης και στερέωσης καθώς και η εργασία για την πλήρη κατασκευή, τοποθέτηση και στερέωση των κιγκλιδωμάτων.

Τιμή ανά χιλιόγραμμα (kg)

(1 Kg)

- 1 παράθυρο χώρος στρατωνισμού = 120 kg

- 1 παράθυρο γραμματείας = 120 kg

- 1 παράθυρο γραμματείας = 45 kg

- 2 παράθυρα Διοικητή = 230 kg

- 1 παράθυρο χώρων κράτησης (εσωτερικά και εξωτερικά) = 40 kg

- κιγκλιδώματα προθαλάμου χώρου κράτησης (συμπεριλαμβανομένης της θύρας εισόδου στον κυρίως χώρο κράτησης) = 230 kg

- Σύνολο = 785 kg

A.T.: 041 - NET ΟΙΚ-A 78.91 Διακοσμήσεις - Ειδικές καλύψεις. Επένδυση κατακόρυφης ή οριζόντιας επιφάνειας με γαλβανισμένη λαμαρίνα.

Επένδυση κατακόρυφων ή οριζοντίων επιφανειών με επίπεδη διάτρητη γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους 1,50 mm, επί μεταλλικού σκελετού, και στερέωση αυτής με γαλβανισμένους κοχλιοφόρους ήλους στην περίπτωση ξυλίνου σκελετού, σε πυκνό κάνναβο σύμφωνα με τα κατασκευαστικά σχέδια της μελέτης (υλικά και εργασία).

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

- α) Η διαμόρφωση και τοποθέτηση του μεταλλικού σκελετού (περίπου 2,00 kg/m²) από στραντζαριστές διατομές τύπου "U" και γωνιακά ελάσματα που στερεώνεται στην τοιχοποιία ή στην φέρουσα υποδομή με βλήτρα χημικού ή μηχανικού τύπου μέσω "οβάλ" οπών για διόρθωση της κατακόρυφου του τοίχου (υλικά, μέσα, αναλώσιμα και εργασία)
- β) Η τοποθέτηση επί του σκελετού πεταμάτων (πάνελς) από στραντζαρισμένα φύλλα γαλβανισμένης λαμαρίνας πάχους 1,5 mm, με διάτρηση σε ποσοστό 30% της επιφανείας (οπές Φ2,5 mm ανά 5 mm), σύμφωνα με τις κατασκευαστικές λεπτομέρειες (υλικά, μέσα, αναλώσιμα και εργασία).

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)

(1 m²)

- Κάλυψη κιγκλιδωμάτων προθαλάμου χώρου κράτησης προς κύριο χώρο κράτησης = 3 m².
- Κάλυψη θερμαντικού σώματος χώρων κράτησης = 2 m²
- Σύνολο = 5 m²
- Πολλαπλασιάζουμε (x 2), λόγω του ότι η λαμαρίνα που τοποθετείται είναι 3 mm, ενώ το παρόν άρθρο αφορά λαμαρίνα 1,5 mm.
- Τελικό σύνολο = 10 m²

A.T.: 042 - NET N ΟΙΚ Α 061.5.ΣΧ1 Σταθερή χαλύβδινη κάτω κλίνη κρατητηρίων

Κατασκευή κινητής χαλύβδινης ΚΑΤΩ κλίνης κρατητηρίων, διαστάσεων 200X80X40 cm, κατασκευασμένη με φέροντα στοιχεία από κοίλοδοκούς, επιφάνεια με διάτρητη λαμαρίνα, κλπ, με χρωματισμό και τοποθέτηση στο δάπεδο. Η κατασκευή θα γίνει σύμφωνα με τα κατασκευαστικά σχέδια της Υπηρεσίας και περιλαμβάνει:

- 4 X πέλματα έδρασης, διαστάσεων 10X10cm/10mm, από χάλυβα.
- 1 X πλαίσιο από κοίλοδοκό 50X50/4mm, διαστάσεων 200X80cm, με δύο εγκάρσιες συνδέσεις.
- 1 X επιφάνειας, διαστάσεων 200X80cm πάχους 1,5mm, από διάτρητη λαμαρίνα.
- 4 X πόδια, από κοίλοδοκό 50X50/4mm.
- 16 X κοχλίες M10, 16 X περικόχλια M10, 32 X ροδέλες, 16 X γρόβερ, 12 X Φ:10 - 10 cm, 4 X τάπες πλαστικές με κόλλα.
- Πλήρη χρωματισμό (προεργασία, αντισκωριακό σε δύο στρώσεις, χρωματισμός σε δύο στρώσεις) σε χρώμα επιλογής της Υπηρεσίας.

Κατασκευή φερόντων στοιχείων από σιδηροδοκούς ή κοίλοδοκούς κάθε τύπου, με ύψος ή πλευρά έως 160 mm, ποιότητας S235, οποιονδήποτε λοιπών διαστάσεων, κάθε σχεδίου και σε οποιαδήποτε θέση ή ύψος από το έδαφος ή το δάπεδο εργασίας, ήτοι :

Κατασκευή, χρωματισμός, συναρμολόγηση, ζύγιση, ευθυγράμμιση, στερέωση, κλπ για πλήρη κανονική και ασφαλή κατασκευή και τοποθέτηση της κλίνης, σύμφωνα με τα κατασκευαστικά σχέδια της Υπηρεσίας και τις οδηγίες της επίβλεψης. Τα χαλύβδινα στοιχεία θα συνδέονται μεταξύ τους με κοχλίες και περικόχλια (η διάμετρος του κοχλίου θα είναι όσο και η οπή ενώ το μήκος του θα είναι το μικρότερο δυνατό προκειμένου να αποφεύγονται οι περιττές προεξοχές), με παρεμβολή 2 X ροδέλες και ένα γκρόβερ, μέσα από ειδικά διανοιγόμενες οπές και με προσθήκη ειδικής κόλλας που αποτρέπει την αφαίρεση του περικοχλίου χωρίς τη χρήση εργαλείου. Ιδιαίτερη προσοχή να δοθεί στη μέγιστη δυνατή σύσφιξη του περικοχλίου με ειδικό εργαλείο.

Οι κοχλίες και τα περικόχλια να είναι από σκληρό χάλυβα.

Η έδραση των πελμάτων θα γίνει με χρήση μη συρρικνωμένου κονιάματος (τύπου EMACO S66 ή παρεμφερές) ή και ελαστικού κατάλληλου υλικού επί των στοιχείων θεμελίωσης ή λοιπών δομικών στοιχείων καθώς με τη χρήση σε κάθε πέλμα 3 X χαλύβδινων βεργών Φ10 μήκους 10 εκ. ήτοι: Λοξές τρύπες Φ8 (όσες και οι οπές στο πέλμα) στο σκυρόδεμα σε βάθος τουλάχιστον 7 εκ. και ηλεκτροσυγκόλλησή τους στο πέλμα. Περιλαμβάνεται κάθε άλλη εργασία και υλικό για την ασφαλή έδραση της κλίνης.

Οι πλαστικές τάπες θα είναι οι πλέον ανθεκτικές και τοποθετούνται με χρήση ισχυρής κόλλας για την αποφυγή της αφαίρεσής της χωρίς εργαλείο.

Όλες οι ηλεκτροσυγκολλήσεις θα είναι επιμελημένες καθώς και η όλη κατασκευή έτσι ώστε να επιτευχθεί άριστο τεχνικά και αισθητικά αποτέλεσμα.

Με την τιμή του παρόντος άρθρου τιμολογούνται όλα τα προαναφερόμενα κάθε άλλη εργασία και μικροϋλικό για πλήρη και ασφαλή κατασκευή και τοποθέτηση της κλίνης.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) κλίνης πλήρως περαιωμένης.

(1 Τεμ.)

- 1 κάτω μεταλλικό κρεβάτι κρατητηρίων = 1 τεμάχιο

A.T.: 043 - NET N ΟΙΚ Α 061.5.ΣΧ2 Σταθερή χαλύβδινη ΑΝΩ κλίνη κρατητηρίων

Κατασκευή κινητής χαλύβδινης ΑΝΩ κλίνης κρατητηρίων, διαστάσεων 200X80X100 cm, κατασκευασμένη με φέροντα στοιχεία από κοιλοδοκούς, επιφάνεια με διάτρητη λαμαρίνα, κλπ, με χρωματισμό και τοποθέτηση σε σταθερή χαλύβδινη κλίνη για δημιουργία διώροφης κλίνης.

Η κατασκευή θα γίνει σύμφωνα με τα κατασκευαστικά σχέδια της Υπηρεσίας και περιλαμβάνει:

- 1 X πλαίσιο από κοιλοδοκό 50X50/4mm, διαστάσεων 200X80cm, με δύο εγκάρσιες συνδέσεις.
- 1 X επιφάνεια, διαστάσεων 200X80cm πάχους 1,5mm, από διάτρητη λαμαρίνα.
- 4 X πόδια, από κοιλοδοκό 50X50/4mm.
- 1 X κλίμακα διαστάσεων 150 X 30 cm, από κοιλοδοκό 50X30/3 mm, με τέσσερα (4) πατήματα και από δύο (2) στηρίγματα στην άνω και κάτω κλίνη.
- 2 X κιγλιδωμάτων προστασίας, διαστάσεων 200X30 cm από κοιλοδοκό 40X40/4mm
- 34 X κοχλίες M10, 34 X περικόχλια M10, 68 X ροδέλες, 34 X γκρόβερ,
- Πλήρη χρωματισμό (προεργασία, αντισκωριακό σε δύο στρώσεις, χρωματισμός σε δύο στρώσεις) σε χρώμα επιλογής της Υπηρεσίας.

Κατασκευή φερόντων στοιχείων από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς κάθε τύπου, με ύψος ή πλευρά έως 160 mm, ποιότητας S235, οποιονδήποτε λοιπών διαστάσεων, κάθε σχεδίου και σε οποιαδήποτε θέση ή ύψος από το έδαφος ή το δάπεδο εργασίας, ήτοι :

Κατασκευή, χρωματισμός, συναρμολόγηση, ζύγιση, ευθυγράμμιση, στερέωση, κλπ για πλήρη κανονική και ασφαλή κατασκευή και τοποθέτηση της κλίνης, σύμφωνα με τα κατασκευαστικά σχέδια της Υπηρεσίας και τις οδηγίες της επίβλεψης. Τα χαλύβδινα στοιχεία θα συνδέονται μεταξύ τους με κοχλίες και περικόχλια (η διάμετρος του κοχλίου θα είναι όσο και η οπή ενώ το μήκος του θα είναι το μικρότερο δυνατό προκειμένου να αποφεύγονται οι περιττές προεξοχές), με παρεμβολή 2 X ροδέλες και ένα γκρόβερ, μέσα από ειδικά διανοιγόμενες οπές και με προσθήκη ειδικής κόλλας που αποτρέπει την αφαίρεση του περικοχλίου χωρίς τη χρήση εργαλείου. Ιδιαίτερη προσοχή να δοθεί στη μέγιστη δυνατή σύσφιξη του περικοχλίου με ειδικό εργαλείο.

Οι κοχλίες και τα περικόχλια να είναι από σκληρό χάλυβα.

Όλες οι ηλεκτροσυγκολήσεις θα είναι επιμελημένες καθώς και η όλη κατασκευή έτσι ώστε να επιτευχθεί άριστο τεχνικά και αισθητικά αποτέλεσμα.

Με την τιμή του παρόντος παρόντος άρθρου τιμολογούνται όλα τα προαναφερόμενα κάθε άλλη εργασία και μικροϋλικό για πλήρη και ασφαλή κατασκευή και τοποθέτηση της κλίνης.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) κλίνης πλήρως περαιωμένης.

(1 Τεμ.)

- 1 άνω μεταλλικό κρεβάτι κρατητηρίων = 1 τεμάχιο

A.T.: 044 - NET ΟΙΚ-A 77.16 Χρωματισμοί. Προετοιμασία ξύλινων επιφανειών για χρωματισμούς.

Για τα άρθρα της παρούσας ενότητας των NET ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι ειδικοί όροι:

α) Στις τιμές των άρθρων περιλαμβάνονται ανοιγμένες οι εργασίες και τα απαιτούμενα μικροϋλικά για την προσωρινή αφαίρεση και επανατοποθέτηση πρόσθετων κατασκευών και εξοπλισμού, όπως πρίζες, διακόπτες, φωτιστικά, στόμια, σώματα θέρμανσης κλπ, καθώς και για την προστασία στοιχείων της κατασκευής (κουφωμάτων, δαπέδων, επενδύσεων κλπ) ή ετοιμών χρωματισμένων επιφανειών από ρύπανση που μπορεί να προκύψει κατά την εκτέλεση των εργασιών (χρήση αυτοκόλλητων ταινιών, φύλλων νάilon, οικοδομικού χαρτιού κλπ)

β) Τα έτοιμα συσκευασμένα υλικά βαφής ή προετοιμασίας επιφανειών (αστάρια κλπ), θα χρησιμοποιούνται ως έχουν, χωρίς αραιώμα με διαλύτες, εκτός αν προβλέπεται αυτό από τον προμηθευτή των προϊόντων. Οι συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας για την εφαρμογή εκάστου προϊόντος θα είναι οι καθοριζόμενες από τον παραγωγό.

γ) Όταν προβλέπεται από την μελέτη του έργου η πληρωμή ικριωμάτων για την εκτέλεση εργασιών στις κατακόρυφες επιφάνειες του κτιρίου, εσωτερικές ή εξωτερικές, δεν θα εφαρμόζονται τα άρθρα του παρόντος που αφορούν προσαύξηση της τιμής των χρωματισμών πάνω από ορισμένο ύψος.

(δ) Επιστάται η προσοχή στα αναγραφόμενα στο Φύλλο Ασφαλούς Χρήσεως του Υλικού (MSDS: Material Safety Data Sheet) του προμηθευτού του. Το προσωπικό που χειρίζεται το εκάστοτε υλικό θα είναι εφοδιασμένο, με μέριμνα του Αναδόχου με τα κατάλληλα κατά περίπτωση Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ), των οποίων η δαπάνη περιλαμβάνεται ανοιγμένη στις τιμές μονάδας.

Προετοιμασία ξύλινων επιφανειών για χρωματισμούς, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-05-00 "Χρωματισμοί ξύλινων επιφανειών".

Καθαρισμός της επιφάνειας με γυαλόχαρτο, λάδωμα με λινέλαιο διπλοβρασμένο ή με ειδικό μυκητοκτόνο εμποτιστικό διάλυμα βάσεως νερού ή διαλυτού, ξεροζιάρισμα, καθαρισμός των ρόζων και επάλειψή τους με γομαλάκα, τρίνιμο, χονδροστοκάρισμα και τελικό τρίνιμο.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)

(1 m²)

- 1 θύρα γραφείο Αξιωματικού Υπηρεσίας = 2,2 m²
- 1 θύρα χώρος στρατωνισμού = 2,2 m²
- 1 θύρα γραμματεία = 2,2 m²
- 1 θύρα διοικητή = 2,2 m²
- 1 θύρα διάδρομος από αποθήκη οπλισμού για διοικητή = 2,2 m²
- Σύνολο = 11 * 2 (μέσα – έξω) = 22 m²

A.T.: 045 - NET ΟΙΚ-A 77.54 Χρωματισμοί. Ελαιοχρωματισμοί κοινοί ξύλινων επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλυτού.

Για τα άρθρα της παρούσας ενότητας των NET ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι ειδικοί όροι:

- α) Στις τιμές των άρθρων περιλαμβάνονται ανοιγμένες οι εργασίες και τα απαιτούμενα μικροϋλικά για την προσωρινή αφαίρεση και επανατοποθέτηση πρόσθετων κατασκευών και εξοπλισμού, όπως πρίζες, διακόπτες, φωτιστικά, στόμια, σώματα θέρμανσης κλπ, καθώς και για την προστασία στοιχείων της κατασκευής (κουφωμάτων, δαπέδων, επενδύσεων κλπ) ή ετοιμών χρωματισμένων επιφανειών από ρύπανση που μπορεί να προκύψει κατά την εκτέλεση των εργασιών (χρήση αυτοκόλλητων ταινιών, φύλλων νάιλον, οικοδομικού χαρτιού κλπ)
- β) Τα έτοιμα συσκευασμένα υλικά βαφής ή προετοιμασίας επιφανειών (αστάρια κλπ), θα χρησιμοποιούνται ως έχουν, χωρίς αραίωμα με διαλύτες, εκτός αν προβλέπεται αυτό από τον προμηθευτή των προϊόντων. Οι συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας για την εφαρμογή εκάστου προϊόντος θα είναι οι καθοριζόμενες από τον παραγωγό.
- γ) Όταν προβλέπεται από την μελέτη του έργου η πληρωμή ικριωμάτων για την εκτέλεση εργασιών στις κατακόρυφες επιφάνειες του κτιρίου, εσωτερικές ή εξωτερικές, δεν θα εφαρμόζονται τα άρθρα του παρόντος που αφορούν προσαύξηση της τιμής των χρωματισμών πάνω από ορισμένο ύψος.
- (δ) Επιστάται η προσοχή στα αναγραφόμενα στο Φύλλο Ασφαλούς Χρήσεως του Υλικού (MSDS: Material Safety Data Sheet) του προμηθευτού του. Το προσωπικό που χειρίζεται το εκάστοτε υλικό θα είναι εφοδιασμένο, με μέριμνα του Αναδόχου με τα κατάλληλα κατά περίπτωση Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ), των οποίων η δαπάνη περιλαμβάνεται ανοιγμένη στις τιμές μονάδας.

Ελαιοχρωματισμοί κοινοί ξύλινων επιφανειών (στιλπνοί ή ματ ή σαγρέ). Υλικά επί τόπου και εργασία, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-05-00 "Χρωματισμοί ξύλινων επιφανειών".

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)

(1 m²)

- 1 θύρα γραφείο Αξιωματικού Υπηρεσίας = 2,2 m²
- 1 θύρα χώρος στρατωνισμού = 2,2 m²
- 1 θύρα γραμματεία = 2,2 m²
- 1 θύρα διοικητή = 2,2 m²
- 1 θύρα διάδρομος από αποθήκη οπλισμού για διοικητή = 2,2 m²
- Σύνολο = 11 * 2 (μέσα – έξω) = 22 m²

A.T.: 046 - NET ΟΙΚ-A 77.55 Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου.

Για τα άρθρα της παρούσας ενότητας των NET ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι ειδικοί όροι:

- α) Στις τιμές των άρθρων περιλαμβάνονται ανοιγμένες οι εργασίες και τα απαιτούμενα μικροϋλικά για την προσωρινή αφαίρεση και επανατοποθέτηση πρόσθετων κατασκευών και εξοπλισμού, όπως πρίζες, διακόπτες, φωτιστικά, στόμια, σώματα θέρμανσης κλπ, καθώς και για την προστασία στοιχείων της κατασκευής (κουφωμάτων, δαπέδων, επενδύσεων κλπ) ή ετοιμών χρωματισμένων επιφανειών από ρύπανση που μπορεί να προκύψει κατά την εκτέλεση των εργασιών (χρήση αυτοκόλλητων ταινιών, φύλλων νάιλον, οικοδομικού χαρτιού κλπ)
- β) Τα έτοιμα συσκευασμένα υλικά βαφής ή προετοιμασίας επιφανειών (αστάρια κλπ), θα χρησιμοποιούνται ως έχουν, χωρίς αραίωμα με διαλύτες, εκτός αν προβλέπεται αυτό από τον προμηθευτή των προϊόντων. Οι συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας για την εφαρμογή εκάστου προϊόντος θα είναι οι καθοριζόμενες από τον παραγωγό.
- γ) Όταν προβλέπεται από την μελέτη του έργου η πληρωμή ικριωμάτων για την εκτέλεση εργασιών στις κατακόρυφες επιφάνειες του κτιρίου, εσωτερικές ή εξωτερικές, δεν θα εφαρμόζονται τα άρθρα του παρόντος που αφορούν προσαύξηση της τιμής των χρωματισμών πάνω από ορισμένο ύψος.
- (δ) Επιστάται η προσοχή στα αναγραφόμενα στο Φύλλο Ασφαλούς Χρήσεως του Υλικού (MSDS: Material Safety Data Sheet) του προμηθευτού του. Το προσωπικό που χειρίζεται το εκάστοτε υλικό θα είναι εφοδιασμένο, με μέριμνα του Αναδόχου με τα κατάλληλα κατά περίπτωση Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ), των οποίων η δαπάνη περιλαμβάνεται ανοιγμένη στις τιμές μονάδας.

Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-03-00 "Αντισκωριακή προστασία και χρωματισμός σιδηρών επιφανειών".

Απόξεση και καθαρισμός με ψήκτρα και σφυριδόπανο, μία στρώση αντιδιαβρωτικού υποστρώματος ενός συστατικού και δύο στρώσεις ελαιοχρώματος. Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία,

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)

(1 m²)

- 1 παράθυρο χώρος στρατωνισμού = $1 * 1,60 * 1,45 = 3,92 \text{ m}^2$

- 1 παράθυρο γραμματείας = $1 * 1,60 * 1,45 = 3,92 \text{ m}^2$

- 1 παράθυρο γραμματείας = $1 * 1 * 1,50 = 1,50 \text{ m}^2$

- 2 παράθυρα Διοικητή = $2 * 1,60 * 1,45 = 7,84 \text{ m}^2$

- 1 παράθυρο χώρων κράτησης (εσωτερικά και εξωτερικά) = 1 m^2

- κιγκλιδώματα προθαλάμου χώρου κράτησης (συμπεριλαμβανομένης της θύρας εισόδου στον κυρίως χώρο κράτησης) = 7 m^2

- Κάλυψη κιγκλιδωμάτων προθαλάμου χώρου κράτησης προς κύριο χώρο κράτησης = $2 * 3 = 6 \text{ m}^2$. (εσωτερικά – εξωτερικά)

- Κάλυψη θερμαντικού σώματος χώρων κράτησης = $2 * 2 = 4 \text{ m}^2$ (εσωτερικά – εσωτερικά)

- Σύνολο = 35,18 m²

A.T.: 047 - NET ΟΙΚ-A 77.102 Χρωματισμοί. Βαφή εσωτερικών επιφανειών επιχρισμάτων, σκυροδέματος ή γυψοσανίδων με οικολογικό ακρυλικό χρώμα βάσεως νερού.

Για τα άρθρα της παρούσας ενότητας των NET ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι ειδικοί όροι:

α) Στις τιμές των άρθρων περιλαμβάνονται ανοιγμένες οι εργασίες και τα απαιτούμενα μικροϋλικά για την προσωρινή αφαίρεση και επανατοποθέτηση πρόσθετων κατασκευών και εξοπλισμού, όπως πρίζες, διακόπτες, φωτιστικά, στόμια, σώματα θέρμανσης κλπ, καθώς και για την προστασία στοιχείων της κατασκευής (κουφωμάτων, δαπέδων, επενδύσεων κλπ) ή ετοιμών χρωματισμένων επιφανειών από ρύπανση που μπορεί να προκύψει κατά την εκτέλεση των εργασιών (χρήση αυτοκόλλητων ταινιών, φύλλων νάϋλον, οικοδομικού χαρτιού κλπ)

β) Τα έτοιμα συσκευασμένα υλικά βαφής ή προετοιμασίας επιφανειών (αστάρια κλπ), θα χρησιμοποιούνται ως έχουν, χωρίς αραιώμα με διαλύτες, εκτός αν προβλέπεται αυτό από τον προμηθευτή των προϊόντων. Οι συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας για την εφαρμογή εκάστου προϊόντος θα είναι οι καθοριζόμενες από τον παραγωγό.

γ) Όταν προβλέπεται από την μελέτη του έργου η πληρωμή ικριωμάτων για την εκτέλεση εργασιών στις κατακόρυφες επιφάνειες του κτιρίου, εσωτερικές ή εξωτερικές, δεν θα εφαρμόζονται τα άρθρα του παρόντος που αφορούν προσαύξηση της τιμής των χρωματισμών πάνω από ορισμένο ύψος.

(δ) Επιστάται η προσοχή στα αναγραφόμενα στο Φύλλο Ασφαλούς Χρήσεως του Υλικού (MSDS: Material Safety Data Sheet) του προμηθευτού του. Το προσωπικό που χειρίζεται το εκάστοτε υλικό θα είναι εφοδιασμένο, με μέριμνα του Αναδόχου με τα κατάλληλα κατά περίπτωση Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ), των οποίων η δαπάνη περιλαμβάνεται ανοιγμένη στις τιμές μονάδας.

Βαφή εσωτερικών επιφανειών σκυροδέματος, επιχρισμάτων ή γυψοσανίδων με οικολογικό ακρυλικό χρώμα βάσεως, πιστοποιημένο από διεθνώς αναγνωρισμένο φορέα απονομής οικολογικού σήματος (υλικά επί τόπου, προετοιμασία επιφανείας, ικριώματα, εξοπλισμός και εργασία).

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)

(1 m²)

- Σύνολο 490 m²

A.T.: 048 - ATHE 8165.1.1 Νεροχύτης χαλύβδινος, ανοξείδωτος, πλάτους περίπου 50 cm μιας σκάφης Διαστάσεων περίπου 35 X 40 X 13 cm, μήκους 1,20 m

Νεροχύτης χαλύβδινος, ανοξείδωτος, πλάτους περίπου 50 cm πλήρης με βαλβίδα (στραγγιστήρα), πώμα, σωλήνα υπερχειλίσεως και στηρίγματα, δηλαδή νεροχύτης και λοιπά γενικά εξαρτήματα και υλικά επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως για λειτουργία μιας σκάφης Διαστάσεων περίπου 35 X 40 X 13 cm, μήκους 1,20 m (1 Τεμ.)

- 1 τεμάχιο για κουζίνα τμήματος

A.T.: 049 - ATHE 8141.3.2 Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος νεροχύτη - Διαμέτρον 1/2 ins

Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος δηλαδή αναμικτήρας και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθέτησεως συνδέσεως και πλήρους εγκαταστάσεως νεροχύτη - Διαμέτρου 1/2 ins
(1 Τεμ.)

- 1 μπαταρία νεροχύτη στην κουζίνα τμήματος

A.T.: 050 - ΑΤΗΕ 8160.1 Νιπτήρας πορσελάνης Διαστ. 40 X 50 cm

Νιπτήρας πορσελάνης πλήρης με βαλβίδα χρωμέ (σταγιστήρα) πώμα με άλυσσο, σιφώνι χρωμέ Φ 1 1/4 ins στηρίγματα, χαλκοσωλήνες, ρακόρ και λοιπά γενικά εξαρτήματα όπως και τα μικροϋλικά (μολυβδόκολλα, τσιμέντο κλπ) και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως παραδοτέος σε λειτουργία Διαστ. 40 X 50 cm
(1 Τεμ.)

- 1 τεμάχιο στο νέο χώρο υγιεινής κρατητηρίων
- 1 τεμάχιο στο νέο χώρο υγιεινής πολιτών
- 1 τεμάχιο στο υφιστάμενο χώρο υγιεινής προσωπικού που ανακαινίζεται
- Σύνολο 3 τεμάχια

A.T.: 051 - ΑΤΗΕ 8141.1.2 Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος νιπτήρα επίτοιχος - Διαμέτρου 1/2 ins

Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος δηλαδή αναμικτήρας και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθέτησεως συνδέσεως και πλήρους εγκαταστάσεως νιπτήρα επίτοιχος - Διαμέτρου 1/2 ins
(1 Τεμ.)

- 1 μπαταρία επίτοιχη στο χώρο υγιεινής κρατητηρίων

A.T.: 052 - ΑΤΗΕ 8152.ΣΧ Λεκάνη αποχωρητηρίου (τουρκικού) τύπου, πλήρης, με καζανάκι τύπου dall.

Λεκάνη αποχωρητηρίου (τουρκικού) τύπου από πορσελάνη με ενσωματωμένη οχυβάδα δηλ. λεκάνη, καζανάκι τύπου dall και υλικά στερεώσεως και συγκολλήσεως επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συγκολλήσεως στομίων
(1 Τεμ.)

- 1 λεκάνη τούρκικη στο χώρο υγιεινής κρατητηρίων

A.T.: 053 - ΑΤΗΕ 8141.1.2.ΣΧ Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, για ντους χώρων κράτησης νιπτήρα επίτοιχος - Διαμέτρου 1/2 ins

Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος δηλαδή αναμικτήρας και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθέτησεως συνδέσεως και πλήρους εγκαταστάσεως, για ντους χώρων κράτησης, με σταθερό καταιονιστήρα (δε θα υπάρχει σπιράλ), στερεωμένο στον τοίχο, με ακροφύσιο που δε θα υπερβαίνει τα 5 εκατοστά, σύμφωνα με την "Τεχνική Περιγραφή Χώρων Κράτησης Ελληνικής Αστυνομίας".
(1 Τεμ.)

- 1 μπαταρία ντους κρατητηρίων

A.T.: 054 - ΑΤΗΕ 8138.1.2 Κρουνός εκροής (βρύση) ορειχάλκινος κοινός ορειχάλκινος κοινός ορειχάλκινος Διαμέτρου 1/2 ins

Κρουνός εκροής (βρύση) ορειχάλκινος με τα μικροϋλικά, υλικά συνδέσεως και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως κοινός ορειχάλκινος Διαμέτρου 1/2 ins
(1 Τεμ.)

- 1 βρύση εντός του χώρου υγιεινής κρατητηρίων

A.T.: 055 - ΑΤΗΕ 8151.2 Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη. Χαμηλής πιέσεως με το δοχείο πλύσεως και τα εξαρτήματά του.

Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη 'Ευρωπαϊκού' (καθήμενου) τύπου, δηλαδή λεκάνη και υλικά στερεώσεως και συγκολλήσεως επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συγκολλήσεως στομίων. Χαμηλής πιέσεως με το δοχείο πλύσεως και τα εξαρτήματά του.

(1 Τεμ.)

- 1 τεμάχιο στο νέο χώρο υγιεινής πολιτών
- 1 τεμάχιο στο υφιστάμενο χώρο υγιεινής προσωπικού που ανακαινίζεται
- Σύνολο 2 τεμάχια

A.T.: 056 - ΑΤΗΕ 8141.2.2 Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος τοποθετημένος σε νιπτήρα - Διαμέτρου 1/2 ins

Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος δηλαδή αναμικτήρας και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως συνδέσεως και πλήρους εγκαταστάσεως τοποθετημένος σε νιπτήρα - Διαμέτρου 1/2 ins

(1 Τεμ.)

- 1 τεμάχιο στο νέο χώρο υγιεινής πολιτών
- 1 τεμάχιο στο υφιστάμενο χώρο υγιεινής προσωπικού που ανακαινίζεται
- Σύνολο 2 τεμάχια

A.T.: 057 - ΑΤΗΕ 8141.1.2.ΣΧ1 Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, για ντους

Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος δηλαδή αναμικτήρας και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως συνδέσεως και πλήρους εγκαταστάσεως, για ντους με κινητό καταιονιστήρα (σπινάλ).

(1 Τεμ.)

- 1 τεμάχιο στο υφιστάμενο χώρο υγιεινής προσωπικού που ανακαινίζεται

A.T.: 058 - ΑΤΗΕ 8178.2.1 Χαρτοθήκη πλήρης επιχρωμιωμένη διαστάσεων 15 X 15 cm

Χαρτοθήκη πλήρης δηλαδή υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως επιχρωμιωμένη διαστάσεων 15 X 15 cm

(1 Τεμ.)

- 1 τεμάχιο στο νέο χώρο υγιεινής πολιτών
- 1 τεμάχιο στο υφιστάμενο χώρο υγιεινής προσωπικού που ανακαινίζεται
- Σύνολο 2 τεμάχια

A.T.: 059 - ΑΤΗΕ 8169.1.2 Εταζέρα νιπτήρα πλήρης πορσελάνης - μήκους 0,60 cm

Εταζέρα νιπτήρα πλήρης δηλαδή υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως πορσελάνης - μήκους 0,60 cm

(1 Τεμ.)

- 1 τεμάχιο στο υφιστάμενο χώρο υγιεινής προσωπικού που ανακαινίζεται

A.T.: 060 - ΑΤΗΕ 8168.2 Καθρέπτης τοίχου πάχους 4 mm μπιζουτέ Διαστάσεων 42 X 60 cm

Καθρέπτης τοίχου πάχους 4 mm μπιζουτέ δηλαδή καθρέπτης, δύο ή τέσσερες κοχλίες με κομβία χρωμέ, μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως Διαστάσεων 42 X 60 cm

(1 Τεμ.)

- 1 τεμάχιο στο υφιστάμενο χώρο υγιεινής προσωπικού που ανακαινίζεται

A.T.: 061 - ATHE 8171.3 Σαπωνοθήκη πορσελάνης πλήρης Διαστάσεων 15 X 15 cm

Σαπωνοθήκη πορσελάνης πλήρης δηλαδή υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως Διαστάσεων 15 X 15 cm
(1 Τεμ.)

- 1 τεμάχιο στο νέο χώρο υγιεινής πολιτών
- 1 τεμάχιο στο υφιστάμενο χώρο υγιεινής προσωπικού που ανακαινίζεται
- Σύνολο 2 τεμάχια

A.T.: 062- ATHE 8175.2 Άγκιστρο (γάντζος) αναρτήσεως, από πορσελάνη Διπλό

Άγκιστρο (γάντζος) αναρτήσεως, από πορσελάνη εντοιχισμένο, με τα μικροϋλικά στερεώσεως και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως Διπλό
(1 Τεμ.)

- 1 τεμάχιο στο υφιστάμενο χώρο υγιεινής προσωπικού που ανακαινίζεται

A.T.: 063 - ATHE 8170.1 Ποτηροθήκη πλήρης μονή επιχρωμιωμένη

Ποτηριοθήκη πλήρης δηλαδή υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως μονή επιχρωμιωμένη
(1 Τεμ.)

- 1 τεμάχιο στο υφιστάμενο χώρο υγιεινής προσωπικού που ανακαινίζεται

A.T.: 064 - ATHE N12.14.1 Πλαστικοί σωλήνες από πολυαιθυλένιο (PE). Σωληνώσεις πολυαιθυλενίου 3ης γενιάς, (MRS 10, PE 100) κατά CEN: TC 155/WG 12/20, 1/NT10 και TC 155/20, 2/N 100REV ονομ. διάμετρου DN 20 mm / ονομ. πίεσης PN 10 atm

Για την προμήθεια, φόρτωση, μεταφορά, εκφόρτωση κατά μήκος του έργου και πλήρη εγκατάσταση ενός μέτρου ωφέλιμου αξονικού μήκους αγωγού από πλαστικούς σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) και ανά τύπο, ονομαστική πίεση και διάμετρο αγωγού.

Στην τιμή περιλαμβάνεται :

α. Η προμήθεια, φόρτωση, εκφόρτωση, μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο εκτέλεσης του έργου των σωλήνων και των απαιτούμενων συνδέσμων, καθώς και των ειδικών τεμαχίων, καταλλήλων για αγωγούς από σωλήνες πολυαιθυλενίου.

β. Η προσέγγιση, πλήρης εγκατάσταση και σύνδεση του αγωγού μετά των απαιτούμενων συνδέσμων και ειδικών τεμαχίων αυτού με εφαρμογή αυτογενούς συγκολλήσεως (butt welding) ή χρήση ηλεκτρομουφών (για οσεσδήποτε συνδέσεις), η δοκιμασία σωλήνων και αγωγών σύμφωνα με τις αντίστοιχες Τεχνικές Προδιαγραφές.

γ. Η προμήθεια, φόρτωση, μεταφορά, εκφόρτωση από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο εκτέλεσης του έργου όλων των απαιτούμενων μηχανών και συσκευών που θα χρησιμοποιηθούν για την συγκόλληση των σωλήνων και των ειδικών τεμαχίων από πολυαιθυλένιο. Οι συσκευές πρέπει να είναι κατάλληλες για χρήση σε σωλήνες, ειδικά τεμάχια και συνδέσμους πολυαιθυλενίου.

δ. Η φόρτωση, μεταφορά, εκφόρτωση και τοποθέτηση από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο εκτέλεσης του έργου και η τοποθέτηση πλαστικής ταινίας σήμανσης σύμφωνα με την αντίστοιχη Τεχνική Προδιαγραφή.

Διευκρινίζεται ότι η δαπάνη για τη σύνδεση του υπό κατασκευή αγωγού από πολυαιθυλένιο με το υφιστάμενο δίκτυο, δεν περιλαμβάνεται στο παρόν άρθρο αλλά πληρώνεται ιδιαιτέρως με τα αντίστοιχα άρθρα του παρόντος Τιμολογίου. Επίσης δεν περιλαμβάνονται οι συσκευές ελέγχου και ασφαλείας του δικτύου και ο εγκιβωτισμός των σωλήνων με άμμο που πληρώνονται ιδιαιτέρως βάσει των σχετικών άρθρων.

Τιμή ενός μέτρου (μμ) ωφέλιμου αξονικού μήκους (ανά τύπο, διάμετρο και ονομαστική πίεση) αγωγού από πολυαιθυλένιο, πλήρως εγκατεστημένου σύμφωνα με τα παραπάνω, και έτοιμου για πλήρη και κανονική λειτουργία.

(1 μμ)

- Σύνολο 50 μέτρα για την τροφοδότηση των καταναλώσεων του χώρου υγιεινής κρατητηρίων, του υφισταμένου WC προσωπικού που ανακαινίζεται και του νέου WC πολιτών

A.T.: 065 - ATHE N8540.2 Θερμική μόνωση σωλήνων με αφρώδες πλαστικό υλικό Armaflex διαμέτρου Φ 3/4 ins

Θερμική μόνωση σωλήνων με αφρώδες πλαστικό υλικό Armaflex, πάχους και ιδιοτήτων όπως περιγράφονται στις τεχνικές προδιαγραφές, καθώς και εργασία πλήρους τοποθέτησης.
(1 m)

- Σύνολο 50 μέτρα για την προστασία των σωληνώσεων του Α.Τ. 64

A.T.: 066 - NET ΥΔΡ-Α 12.10.1 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος. Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 110 mm

Αγωγοί αποχέτευσης ακαθάρτων με σωλήνες από μη πλαστικοποιημένο PVC-U συμπαγούς τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ EN 1401-1, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-06-02-02 "Δίκτυα αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U".

Οι σωλήνες χαρακτηρίζονται με βάση την ονομαστική διάμετρο DN (ταυτίζεται με την εξωτερική διάμετρο), τον τυποποιημένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard Dimension Ratio: λόγος της εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς το πάχος του τοιχώματος) και τον δείκτη δακτυλιοειδούς ακαμνίας SN.

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή τόσο για σωλήνες με απόληξη τύπου καμπάνας με ελαστικό δακτύλιο στεγανοποίησης (κατά ΕΛΟΤ EN 681.1), όσο και για σωλήνες με ευθύγραμμα άκρα που συνδέονται με συγκολλούμενο δακτύλιο (μούφα).

Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται:

- α. Η προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και πλάγιες μεταφορές των σωλήνων και των δακτυλίων στεγάνωσης ή συγκόλλησης (και της απαιτούμενης προς τούτο κόλλας).
- β. Η διάθεση του απαιτούμενου εξοπλισμού και μέσων για τον χειρισμό και την σύνδεση των σωλήνων.
- γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, οι συνδέσεις των σωλήνων μεταξύ τους, οι συνδέσεις του αγωγού με τα φρεάτια του δικτύου, καθώς και η δοκιμασία του δικτύου κατά τμήματα.

Δεν συμπεριλαμβάνονται και επιμετρώνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του τιμολογίου:

- Οι στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμού των σωλήνων και η επανεπίχωση του ορύγματος, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη
 - Τα ειδικά τεμάχια σύνδεσης των παροχών στο δίκτυο ακαθάρτων (σαμάρια με μούφα)
 - Τα ειδικά τεμάχια του αγωγού (γωνίες, ταύ, πώματα κλπ) από PVC ή χυτοσίδηρο
- Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) αξονικού μήκους σωλήνωσης, αφαιρουμένου του μήκους των φρεατίων και των ειδικών τεμαχίων.
(1 m)

- Σύνολο 10 μέτρα για την αποχέτευση των νέων λεκανών ευρωπαϊκού και τούρκικου τύπου, συνδεδεμένους με το υφιστάμενο δίκτυο

A.T.: 067 - ATHE 8042.1.3 Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Πίεσεως 4 atm Διαμέτρου 50 mm

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. πίεσεως λειτουργίας για 20 C 4,0 atm, για σύνδεση με συγκόλληση με παρεμβολή κατάλληλης κόλλας ή με σύνδεση με διαμορφούμενη μούφα στο ένα άκρο του σωλήνα και ελαστικό δακτύλιο στεγανότητας, πλήρως τοποθετημένος. Συμπεριλαμβάνονται τα ειδικά τεμάχια κάθε σχήματος (πλην σιφώνια), τα υλικά συνδέσεως στερεώσεως κλπ και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως Πίεσεως 4 atm Διαμέτρου 50 mm
(1 m)

- Σύνολο 10 μέτρα για την αποχέτευση των νέων λεκανών ευρωπαϊκού και τούρκικου τύπου, συνδεδεμένους με το υφιστάμενο δίκτυο

A.T.: 068 - ATHE 8042.1.2 Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Πίεσεως 4 atm Διαμέτρου 40 mm

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. πίεσεως λειτουργίας για 20 C 4,0 atm, για σύνδεση με συγκόλληση με παρεμβολή κατάλληλης κόλλας ή με σύνδεση με διαμορφούμενη μούφα στο ένα άκρο του σωλήνα και ελαστικό δακτύλιο στεγανότητας, πλήρως τοποθετημένος. Συμπεριλαμβάνονται τα ειδικά τεμάχια κάθε σχήματος (πλην

σιφώνια), τα υλικά συνδέσεως στερεώσεως κλπ και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως Πίεσεως 4 atm
Διαμέτρου 40 mm
(1 m)

- Σύνολο 12 μέτρα για την αποχέτευση των νέων νιπτήρων προς τα νέα πατοσίφωνα

A.T.: 069 - ATHE 8054.8 Πώμα (τάπα) καθαρισμού ορειχάλκινο με στεφάνη Διαμέτρου 100 mm

Πώμα (τάπα) καθαρισμού ορειχάλκινο με στεφάνη, πλήρως τοποθετημένο Διαμέτρου 100 mm
(1 Τεμ.)

- 3 τεμάχια πλησίον των τριών νέων λεκανών (ευρωπαϊκού και τούρκικου τύπου), για άμεσο καθαρισμό τους

A.T.: 070 - ATHE N8049.3 Σιφώνι ανοξείδωτο δαπέδου με εσχάρα και κόφτρα διαμέτρου Φ 100 mm

Σιφώνι ανοξείδωτο δαπέδου με εσχάρα και κόφτρα πλήρως τοποθετημένο και συνδεδεμένο με τα μικροϋλικά και τη διάνοιξη οπών.
(1 Τεμ.)

- 3 νέα τεμάχια στα 3 νέα WC (προσωπικού – πολιτών – κρατουμένων)

A.T.: 071 - HAM 020.ΣΧ Πυροσβεστική φωλιά επίτοιχος ή χωνευτή 1/2 ins με σωλήνα 15 m.

Πυροσβεστική φωλιά επίτοιχος ή χωνευτή πλήρης, αποτελούμενη από σιδηρούν κιβώτιον μετά με πλαστικό σωλήνα - λάστιχο μήκους 15 μέτρων, συνδεδεμένη με τα δίκτυα ύδρευσης.

Επισημαίνεται ότι η σύνδεση με τα δίκτυα ύδρευσης θα είναι από χαλυβδοσωλήνα ή χαλκοσωλήνα (όχι πλαστικό) εντός armaflex επίτοιχο ή χωνευτό.

(1 Τεμ.)

- 2 τεμάχια, ένα στον κεντρικό διάδρομο κυκλοφορίας και ένα πλησίον των κρατητηρίων (εκτός αυτού)

A.T.: 072- ATHE 8201.1.2 Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, φορητός Γομώσεως 6 kg

Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, φορητός πλήρης με το αντίστοιχο στήριγμα αναρτήσεώς του στον τοίχο πλήρως τοποθετημένος, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και στήριξη Γομώσεως 6 kg

(1 Τεμ.)

- 4 τεμάχια σε διάφορα σημεία του οικήματος

A.T.: 073 - ATHE 8202.2 Πυροσβεστήρας διοξειδίου του άνθρακα, φορητός Γομώσεως 6 kg

Πυροσβεστήρας διοξειδίου του άνθρακα, φορητός πλήρης με το αντίστοιχο στήριγμα αναρτήσεώς του στον τοίχο πλήρως τοποθετημένος, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και στήριξη Γομώσεως 6 kg

(1 Τεμ.)

- 1 τεμάχιο εντός της αποθήκης οπλισμού – υλικού

A.T.: 074 - ATHE 8201.1.3.ΣΧ Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, αυτοδιεγερόμενος, γομώσεως 12 kg

Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, αυτοδιεγερόμενος, γομώσεως 12 kg, πλήρως τοποθετημένος.
(1 Τεμ.)

- 1 τεμάχιο στο λεβητοστάσιο

A.T.: 075 - ATHE 8766.3.1 Καλώδιο τύπου NYM τριπολικό Διατομής:3 X 1,5 mm²

Καλώδιο τύπου NYM χάλκινων αγωγών ορατό ή εντοιχισμένο, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση υλικών και μικρουλικών (κολλάρα, κοχλίας, μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα, κασιτεροκόλληση, μονωτικά πάσης

φύσεως, όπως και ειδικά στηρίγματα ή αναλογία εσχάρας, καλωδίων κλπ.)επί τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτηρίου τοποθετήσεως, διαμορφώσεως και συνδέσεως των άκρων αυτού (στα κυτία και εξαρτήματα της εγκαταστάσεως) και πλήρους εγκαταστάσεως. τριπολικό Διατομής:3 X 1,5 mm²
(1 m)

- Καλωδιώσεις φωτισμού νέας αποθήκης οπλισμού και νέων χώρων υγιεινής προσωπικού (που ανακαινίζεται) και πολιτών = 25 μέτρα

A.T.: 076 - ΑΤΗΕ 8766.3.2 Καλώδιο τύπου NYM τριπολικό Διατομής:3 X 2,5 mm²

Καλώδιο τύπου NYM χάλκινων αγωγών ορατό ή εντοιχισμένο, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση υλικών και μικρουλικών (κολλάρα, κοχλίας, μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, μονωτικά πάσης φύσεως, όπως και ειδικά στηρίγματα ή αναλογία εσχάρας, καλωδίων κλπ.)επί τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτηρίου τοποθετήσεως, διαμορφώσεως και συνδέσεως των άκρων αυτού (στα κυτία και εξαρτήματα της εγκαταστάσεως) και πλήρους εγκαταστάσεως. τριπολικό Διατομής:3 X 2,5 mm²
(1 m)

- Περιμετρικοί προβολείς = 40 μέτρα
- Φωτισμός κρατητηρίων = 25 μέτρα
- Καλωδίωση για το νέο Rack = 5 μέτρα
- Σύνολο = 70 μέτρα

A.T.: 077 - ΑΤΗΕ 8766.3.3 Καλώδιο τύπου NYM τριπολικό Διατομής:3 X 4 mm²

Καλώδιο τύπου NYM χάλκινων αγωγών ορατό ή εντοιχισμένο, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση υλικών και μικρουλικών (κολλάρα, κοχλίας, μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, μονωτικά πάσης φύσεως, όπως και ειδικά στηρίγματα ή αναλογία εσχάρας, καλωδίων κλπ.)επί τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτηρίου τοποθετήσεως, διαμορφώσεως και συνδέσεως των άκρων αυτού (στα κυτία και εξαρτήματα της εγκαταστάσεως) και πλήρους εγκαταστάσεως. τριπολικό Διατομής:3 X 4 mm²
(1 m)

- Καλώδιο νέου θερμοσίφωνα = 8 μέτρα

A.T.: 078 - ΑΤΗΕ 8766.3.4 Καλώδιο τύπου NYM τριπολικό Διατομής:3 X 6 mm²

Καλώδιο τύπου NYM χάλκινων αγωγών ορατό ή εντοιχισμένο, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση υλικών και μικρουλικών (κολλάρα, κοχλίας, μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, μονωτικά πάσης φύσεως, όπως και ειδικά στηρίγματα ή αναλογία εσχάρας, καλωδίων κλπ.)επί τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτηρίου τοποθετήσεως, διαμορφώσεως και συνδέσεως των άκρων αυτού (στα κυτία και εξαρτήματα της εγκαταστάσεως) και πλήρους εγκαταστάσεως. τριπολικό Διατομής:3 X 6 mm²
(1 m)

- Παροχικό καλώδιο νέου πίνακα κρατητηρίων = 15 μέτρα

A.T.: 079 - ΑΤΗΕ 8840.1.3.ΣΧ9 Κανάλι διανομής πλαστικό 50X50mm

Κανάλι διανομής πλαστικό 50X50mm ενδεικτικού τύπου DLP της legrand κατάλληλο για παροχές ηλεκτρονικών υπολογιστών και ισχυρών ρευμάτων, με τη δημιουργία ανοιγμάτων για τοποθέτηση ρευματοδοτών, με τις ειδικές γωνιές αλλαγής διεύθυνσης όδευσης του καναλιού, του ειδικού ακραίου καλύμματος αυτού, τάφ κλπ, τοποθετημένο σε τοίχο με βίδες σε οποιαδήποτε θέση συμπεριλαμβανομένων των τυχόν απαιτούμενων ξετρυπημάτων, όπως υλικά και εργασία για πλήρη τοποθέτηση.
(1 μμ)

- Κάλυψη παροχικού καλωδίου νέου πίνακα κρατητηρίων = 15 μέτρα
- Λοιπές καλύψεις 5 μέτρα
- Σύνολο 20 μέτρα

A.T.: 080 - ATHE 8732.2.5.ΣΧ1 Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός σπирάλ διαμέτρου Φ29 mm σπирάλ Διαμέτρου Φ 29mm

Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός, ορατός ή εντοιχισμένος σπирάλ Φ29mm, δηλαδή σωλήνας με τα απαραίτητα απαραίτητα πλαστικά προστόμια ίσια ή καμπύλα και μικρουλικά συνδέσεως και στερεώσεως κλπ.
(1 m)

- Κάλυψη καλωδίωσης περιμετρικών προβολών = 40 μέτρα
- Κάλυψη εντοιχισμένων καλωδίώσεων νέων γραμμών φωτισμού κρατητηρίων, αποθήκης οπλισμού – υλικού, νέων χώρων υγιεινής = 50 μέτρα
- Σύνολο = 90 μέτρα

A.T.: 081 - ATHE 8985.1.3.ΣΧ1 Φωτιστικό σώμα προβολέας 70 W

Φωτιστικό σώμα εξωτερικού φωτισμού. για φωτισμό υπαίθριου χώρου, κομπλέ με λαμπτήρες υψηλής πίεσης υδραργύρου - νατρίου ισχύος 70 W HPS, με κέλυφος από χυτοπρεσσαριστό αλουμίνιο, πλαστικό κάλυμμα από διαφανές μετακρυλικό injection ή polycarbonate ή γυαλί, μεταλλικό βραχίονα γαλβανισμένο εν θερμώ για τοποθέτηση σε τοίχο ή γωνία ή κολώνα με τα ανάλογα στηρίγματα, σύστημα έναυσης, κομπλέ σε λειτουργία.
(1 Τεμ.)

- 6 περιμετρικοί προβολείς, σε θέσεις που θα υποδείξει η επίβλεψη

A.T.: 082 - ATHE 8994.ΣΧ.1 Φωτιστικό σώμα παραβολικό φθορισμού, οροφής ή χωνευτό (4x18W T8) με στεγανότητα IP 20.

Φωτιστικό σώμα παραβολικό φθορισμού, οροφής ή χωνευτό (4x18W T8) με στεγανότητα IP 20, με μεταλλική βάση βαμμένη ηλεκτροστατικά σε λευκό χρώμα, με ανακλαστήρα και πλέγμα κατοπτρικών ανακλαστήρων, για τοποθέτηση σε επιφάνεια οροφής ή χωνευτό, γραφείων κλπ, με ηλεκτρονικό μπάλαστ, κομπλέ με λυχνίες 4x18 W T8, πλήρως τοποθετημένο και παραδομένο σε κανονική λειτουργία.
(1 Τεμ.)

- 1 τεμάχιο στον προθάλαμο της νέας αποθήκης οπλισμού

A.T.: 083 - ATHE 8994.ΣΧ.2 Φωτιστικό σώμα στεγανό, επίτοιχο ή οροφής (2x58W T8) με στεγανότητα IP 65.

Φωτιστικό σώμα στεγανό, επίτοιχο ή οροφής (2x58W T8) με στεγανότητα IP 65. με πλαστικό σώμα και ανοξείδωτα εξαρτήματα συγκράτησης, κατάλληλα για χώρους στάθμευσης, αποθηκευτικούς χώρους, λεβητοστάσια κλπ, με ηλεκτρονικό μπάλαστ, κομπλέ με λυχνίες 2x58 W T8, πλήρως τοποθετημένο και παραδομένο σε κανονική λειτουργία.
(1 Τεμ.)

- 2 τεμάχια, ένα στην αποθήκη υλικού – οπλισμού και 1 στο λεβητοστάσιο

A.T.: 084 - ATHE 8994.ΣΧ.4 Φωτιστικό σώμα στεγανό, επίτοιχο ή οροφής τύπου πλαφονιέρας για χώρους υγιεινής (2x18W TCL)

Φωτιστικό σώμα στεγανό, επίτοιχο ή οροφής τύπου πλαφονιέρας για χώρους υγιεινής (2x18W TCL), με λευκό κάλυμμα, πλήρως τοποθετημένο και παραδομένο σε κανονική λειτουργία.
(1 Τεμ.)

- 2 τεμάχια, ένα στο WC προσωπικού που ανακαινίζεται και ένα στο νέο WC πολιτών

A.T.: 085 - ATHE 8801.1.1 Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο εντάσεως 10 A τάσεως 250 V Εντάσεως 10 A απλός μονοπολικός

Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο εντάσεως 10 A τάσεως 250 V με το κυτίο δηλαδή προμήθεια προσκόμιση εγκατάσταση και σύνδεση Εντάσεως 10 A απλός μονοπολικός
(1 Τεμ.)

- Νέοι διακόπτες φωτισμού (4 τεμάχια για κρατητήρια, αποθήκη υλικού, διάδρομος, νέα WC κλπ) = 8 τεμάχια

Α.Τ.: 086 - ΑΤΗΕ 8840.1.2 Ηλεκτρικός πίνακας από χαλυβδόελασμα 'ντεκαπέ' και μορφοσίδηρο Με πόρτα προστασίας P30 εντοιχισμένος Διαστάσεων 50 X 35 cm

Ηλεκτρικός πίνακας από χαλυβδόελασμα 'ντεκαπέ' και μορφοσίδηρο χωρίς τα όργανά του (διακόπτες, ασφάλειες, ενδεικτικές λυχνίες κλπ) αλλά με τα απαραίτητα στηρίγματα, οπές εισόδου και εξόδου των ηλεκτρικών γραμμών, ακροδέκτες, καλωδιώσεις εσωτερικής συνδεσμολογίας κλπ μικροϋλικά καθώς και τον χρωματισμό των μεταλλικών μερών αυτού με βασικό χρώμα, στόκο πιστολίου και δύο στρώματα ψημένου βερνικοχρώματος, δηλαδή προμήθεια και εργασία εσωτερικής συνδεσμολογίας των οργάνων, διάνοιξη οπής ερμαρίου, εντοίχιση και στερέωση ή στερέωση επί του τοίχου με πακτούμενα σιδηρά ελάσματα, συνδέσεως των εισερχομένων και απερχομένων γραμμών καθώς και κάθε εργασία για τη δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία Με πόρτα προστασίας P30 εντοιχισμένος Διαστάσεων 50 X 35 cm

(1 Τεμ.)

- 1 τεμάχιο για νέο ηλεκτρικό πίνακα κρατητηρίων

Α.Τ.: 087 - ΑΤΗΕ 8840.ΣΧ.3 Προμήθεια και τοποθέτηση διακοπτικού υλικού πίνακα κρατητηρίων Α.Τ. Γεωργίου Καραϊσκάκη - Λοιπές ηλεκτρολογικές εργασίες

α. Προμήθεια και τοποθέτηση διακοπτικού υλικού του νέου υποπίνακα κρατητηρίων με μετασχηματιστή 220 Volt / 42 Volt ή 220 Volt / 12 Volt, που θα ηλεκτροδοτήσει τα φωτιστικά των χώρων κράτησης και θα τοποθετηθεί πλησίον των χώρων κράτησης, με ρελέ ασφαλείας.

Ειδικότερα, ασφάλειες πίνακα, μετασχηματιστής, ρελέ ασφαλείας κλπ, σύμφωνα και με την Τεχνική Περιγραφή του έργου., δηλαδή περίπου 10 ασφαλειοδιακόπτες - μετασχηματιστής.- ρελέ.

β. Διαχωρισμός των παροχικών καλωδιώσεων των φωτιστικών και πριζών των γραφείων του ισογείου του ΚΕΠ, προκειμένου να μην ηλεκτροδοτούνται από τον ηλεκτρικό πίνακα του Αστυνομικού Τμήματος..

γ. Απομόνωση όλων των ηλεκτρικών γραμμών (φωτισμού και ισχυρών ρευμάτων) εντός όλων των κυρίων χώρων κράτησης, των διαδρόμων επιτήρησης χώρων κράτησης και των χώρων υγιεινής αυτών, προκειμένου στους κρατούμενους να μην είναι προσβάσιμη ισχυρή ηλεκτρικής τάση.

δ. Διαχωρισμός των ηλεκτρικών πινάκων του κτιρίου, ώστε ο πίνακας του ισογείου να τροφοδοτεί αποκλειστικά τις καταναλώσεις του υπό ίδρυση αστυνομικού τμήματος και παράδοση των απαιτητών ηλεκτρολογικών σχεδίων, πιστοποιητικών κλπ, προκειμένου το Α.Τ. Γεωργίου Καραϊσκάκη να αιτηθεί νέα σύνδεση με το δίκτυο της ΔΕΗ.

(1 Τεμ.)

- 1 τεμάχιο με τις προαναφερόμενες εργασίες

Α.Τ.: 088 - ΑΤΗΕ 8994.ΣΧ.3 Φωτιστικό σώμα τύπου χελώνας χαμηλής τάσης.

Φωτιστικό σώμα τύπου χελώνας, χαμηλής τάσης 42 Volt ή 12 Volt, τοίχου ή οροφής με μεταλλικό ή πλαστικό πλέγμα, πλαστικό κάλυμμα και μεταλλική βάση, μεγάλης αντοχής με λυχνία φθορισμού ή led και κάλυκα E27, κομπλέ, χωνευτό ή εξωτερικό, πλήρες παραδομένο σε κανονική και ασφαλή λειτουργία.

(1 Τεμ.)

- 2 τεμάχια εντός των χώρων κράτησης

- 2 τεμάχια εντός του διαδρόμου επιτήρησης χώρων κράτησης

- 1 τεμάχιο εντός του χώρου υγιεινής κρατητηρίων

- Σύνολο 5 τεμάχια

Α.Τ.: 089 - ΑΤΗΕ 8256.5.1 Θερμοσίφωνας ηλεκτρικός Χωρητικότητας 60 l Ισχύος 3000 W

Θερμοσίφωνας ηλεκτρικός κατάλληλος για πίεση λειτουργίας 10 ατμοσφαιρών, εφοδιασμένος με όλα τα αναγκαία όργανα αυτόματης λειτουργίας και ρυθμίσεως όπως και τα ασφαλικά τους σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς, δηλαδή θερμοσίφωνας με τα όργανά του και τα υλικά και μικροϋλικά στερεώσεως και συνδέσεως. Περιλαμβάνονται οι χαλκοσωλήνες και τα ρακόρ συνδέσεως επί τόπου και η εργασία τοποθέτησεως και πλήρους εγκαταστάσεως Χωρητικότητας 60 l Ισχύος 3000 W

(1 Τεμ.)

- 1 τεμάχιο για τροφοδότηση ζεστών νερών νεροχύτη, νιπτήρων προσωπικού – πολιτών – ΑΜΕΑ – κρατητηρίων, καθώς και ντουζ προσωπικού – κρατητηρίων

Α.Τ.: 090 - ΑΤΗΕ 8983.ΣΧ Φωτεινή επιγραφή Αστυνομικού Τμήματος

Φωτεινή επιγραφή Αστυνομικού Τμήματος, σύμφωνα με τις προδιαγραφές, πλήρως τοποθετημένη και συνδεδεμένη με χρονοδιακόπτη στον ηλεκτρικό πίνακα του οικήματος.
(1 Τεμ.)

- 1 τεμάχιο έξωθεν της θύρας εισόδου του τμήματος

Α.Τ.: 091 - ΑΤΗΕ 8840.1.3.ΣΧ1 Προμήθεια και τοποθέτηση Rack 9U διαστάσεων Π x Β x Υ = 54 x 45 x 45 εκατοστών

Προμήθεια και τοποθέτηση Rack 9U διαστάσεων Π x Β x Υ = 54 x 45 x 45 εκατοστών σε θέση που θα υποδείξει η επιβλεψη, πλήρως στερεωμένο με πόρτα κλπ.
(1 Τεμ.)

- 1 τεμάχιο σο διάδρομο αναρτημένο στον τοίχο

Α.Τ.: 092 - ΑΤΗΕ 8840.1.3.ΣΧ2 Μετώπη Μικτονόμησης (Patch-Panel) 24 εισόδων RJ45, cat.6 1U με γείωση και τερματισμό του.

Συμπεριλαμβάνει την προμήθεια και εργασία εγκατάστασης σε rack, ενός Patch-Panel 24 εισόδων RJ45, cat.6 1U, με γείωση και τερματισμό του, την εσωτερική συνδεσμολογία, εντοίχιση και στερέωση, σύνδεση των εισερχόμενων και απερχόμενων καλωδίων (τερματισμός) με τα ανάλογα φις RJ και τους αναλόγους απαραίτητους διευθετητές καλωδίων, καθώς και κάθε εργασία για τη δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία.
(1 Τεμ.)

- 2 τεμάχια εντός του Rack

Α.Τ.: 093 - ΑΤΗΕ 8840.1.3.ΣΧ3 Μετώπη διευθέτηση καλωδίων σε Rack και ενός switch

Προμήθεια και τοποθέτηση σε Rack μετώπης διευθέτηση καλωδίων, ανάμεσα σε δύο με μετώπες μικτονόμησης (patch Panel), προκειμένου να διευκολύνεται η διέλευση των καλωδίων.

Προμήθεια και τοποθέτηση επίσης σε Rack ενός switch, για την ασφαλή μεταφορά των δεδομένων.

Συμπεριλαμβάνονται στην τιμή η εργασία και όλα τα μικροϋλικά που θα απαιτηθούν, καθώς και η προμήθεια της μετώπης και του switch.
(1 Τεμ.)

- 1 τεμάχιο εντός του Rack

Α.Τ.: 094 - ΑΤΗΕ 8840.1.3.ΣΧ5 Καλώδια μικτονόμησης (Patch Cords) μέχρι 1 m.

Καλώδια μικτονόμησης μέχρι 1 μέτρο πλήρες με φις στα άκρα RJ45, μαζί με προμήθεια και εργασία εσωτερικής συνδεσμολογίας, συνδέσεως των εισερχομένων και απερχομένων καλωδίων, καθώς και κάθε εργασία για τη δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία.
(1 Τεμ.)

- 48 τεμάχια εντός του Rack (2 * 24)

Α.Τ.: 095 - ΑΤΗΕ 8840.1.3.ΣΧ4 Πολύπριζο 7 υποδοχών με προστασία υπέρτασης.

Προμήθεια και τοποθέτηση σε Rack, πολύπριζου υποδοχών επτά (7) θέσεων με προστασία υπέρτασης, προστασία τηλεφωνικής γραμμής (2 έξοδοι) και TV, μαύρο, με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά :

* 10 A - 250 VAC

* Διακόπτης On/Off

* 10 A προστασία

* Υψηλής ποιότητας καλώδιο σύνδεσης 1,8 m

* Ένδειξη LED Q προστασία, λειτουργία ON

Η τιμή συμπεριλαμβάνει την προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση, δοκιμές και έλεγχοι, για παράδοση του πολύπριζου σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

(1 Τεμ.)

- 1 τεμάχιο εντός του Rack

A.T.: 096 - ΑΤΗΕ 8826.3.2 Ρευματοδότης χωνευτός SCHUKO - Εντάσεως 16 Α

Ρευματοδότης χωνευτός με το κυτίο δηλαδή προμήθεια προσκόμιση ,μικροϋλικά εγκατάσταση και σύνδεση, παραδοτέος σε λειτουργία SCHUKO - Εντάσεως 16 Α

(1 Τεμ.)

- 1 τεμάχιο για την τροφοδότηση του Rack

A.T.: 097 - ΑΤΗΕ 8840.1.3.ΣΧ8 Κανάλι διανομής πλαστικό 150Χ50mm διμερές

Κανάλι διανομής πλαστικό 150Χ50mm διμερές, ενδεικτικού τύπου DLP της legrand κατάλληλο για παροχές ηλεκτρονικών υπολογιστών και ισχυρών ρευμάτων, με τη δημιουργία ανοιγμάτων για τοποθέτηση ρευματοδοτών, με τις ειδικές γωνιές αλλαγής διεύθυνσης όδευσης του καναλιού, του ειδικού ακραίου καλλύματος αυτού, τάφ κλπ, τοποθετημένο σε τοίχο με βίδες σε οποιαδήποτε θέση συμπεριλαμβανομένων των τυχόν απαιτούμενων ξετρυπημάτων, όπως υλικά και εργασία για πλήρη τοποθέτηση.

(1 μμ)

- Για ασθενή ρεύματα (Data – Voice) Γραφείου Αξιωματικού Υπηρεσίας, Κοιτώνα, Γραμματείας – Όπλων – Ταυτοτήτων – Διοικητή = 110 m

A.T.: 098 - ΑΤΗΕ 8840.1.3.ΣΧ6 Καλώδιο χαλκού τύπου UTP 4 ζευγών cat 6 τοποθετημένο μέσα σε κανάλι ή σωλήνα ή σχάρα.

Καλώδιο χαλκού τύπου UTP 4 ζευγών cat 6 τοποθετημένο μέσα σε κανάλι ή σωλήνα ή σχάρα, συμπεριλαμβανομένου των μικροϋλικών και της εργασίας τοποθέτησεως, διακλαδώσεως, για πλήρη και κανονική λειτουργία.

(1 μμ)

- Γραφείο Αξιωματικού Υπηρεσίας = $2 * (3 * 10 \text{ m}) = 60 \text{ m}$

- Κοιτώνας προσωπικού = $2 * (2 * 12 \text{ m}) = 48 \text{ m}$

- Γραφείο Γραμματείας – Αρχείο – Όπλα – Ταυτότητες = $2 * (6 * 18 \text{ m}) = 216 \text{ m}$

- Γραφείο Διοικητή = $2 * (2 * 20 \text{ m}) = 80 \text{ m}$

- Σύνολο = 404 m

A.T.: 099 - ΑΤΗΕ 8826.3.1.ΣΧ1 Διπλή πρίζα Data - Voice, επίτοιχη, χωνευτή ή επικάναλη RJ 45 κατηγορίας cat 6a.

Προμήθεια και τοποθέτηση διπλής πρίζας Data - Voice, επίτοιχης ή χωνευτής ή επικάναλης RJ 45 κατηγορίας cat 6a με όλα τα υλικά και μικροϋλικά, την εγκατάσταση, τη σύνδεση με τα ανάλογα καλώδια, παραδοτέα σε λειτουργία.

(1 Τεμ.)

- Γραφείο Αξιωματικού Υπηρεσίας = 3 τεμάχια

- Κοιτώνας προσωπικού = 2 τεμάχια

- Γραφείο Γραμματείας – Αρχείο – Όπλα – Ταυτότητες = 6 τεμάχια

- Γραφείο Διοικητή = 2 τεμάχια

- Σύνολο = 13 τεμάχια

A.T.: 100 - ΑΤΗΕ 8840.1.3.ΣΧ7 Πιστοποίηση γραμμών δικτύου data - voice και έκδοση πιστοποιητικού

Πιστοποίηση γραμμών δικτύου data-voice, από οπτική ίνα ή καλώδιο UTP / FTP, δηλαδή έλεγχος και μέτρηση γραμμής με χρήση H/Y, καταγραφή των σχετικών αποτελεσμάτων και έκδοση του ανάλογου πιστοποιητικού, για κανονική και ομαλή λειτουργία.

Οι διαδικασίες πιστοποίησης και ελέγχου αποδοχής της καλωδιακής υποδομής (Acceptance Tests) θα πρέπει να είναι σύμφωνες με αυτά που ορίζονται στο πρότυπο ΕΙΑ/ΤΙΑ 568 Α, τη προσθήκη του Addendum No 1 στο ΤΙΑ568/Β-2.1, το διεθνές πρότυπο IEC/ISO 11801 & ANSI/ΤΙΑ/ΕΙΑ ΤSB-95 όσον αφορά στο καλωδιακό δίκτυο χαλκού cat6.

Η πιστοποίηση θα πρέπει να περιλαμβάνει τους εξής ελέγχους:

- Έλεγχος φυσικής συνέχειας του δικτύου (wire map)
- Μέτρηση αντίστασης βρόγχου συνεχούς (DC resistance)
- Μέτρηση μήκους καλωδίου (length)
- Μέτρηση χωρητικότητας καλωδίου (capacitance)
- Μέτρηση επιπέδου δυσδιομιλίας (crosstalk NEXT)
- Μέτρηση λόγου σήματος προς θόρυβο (ACR)
- Propagation delay
- Propagation skew
- Return loss
- ELFEXT
- PowerSum ELFEXT
- PowerSum NEXT
- PowerSum ACR.

Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται και η εργασία για πιστοποίηση του δικτύου συνολικά και είναι ενσωματωμένη στην τιμή της πιστοποίησης της γραμμής.

(1 Τεμ.)

- Γραφείο Αξιωματικού Υπηρεσίας = $2 * 3 = 6$ τεμάχια
- Κοιτώνας προσωπικού = $2 * 2 = 4$ τεμάχια
- Γραφείο Γραμματείας – Αρχείο – Όπλα – Ταυτότητες = $6 * 2 = 12$ τεμάχια
- Γραφείο Διοικητή = $2 * 2 = 4$ τεμάχια
- Σύνολο = 26 τεμάχια

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ 4^ο ΚΤΙΡΙΩΝ**

Αθήνα: 7 / 10 /2005

Ταχ. Δ/ση: Π. Κανελλοπούλου 4

Τ.Κ. 101 77 ΑΘΗΝΑ

Τηλ.: 210 6977535

Αριθμ. Πρωτ.: 8038/23/22

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η

ΧΩΡΩΝ ΚΡΑΤΗΣΗΣ (Κρατητήρια)

(ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ)

Αφορά τη διαμόρφωση χώρων κράτησης για την ολιγόωρη έως και ολιγοήμερη κράτηση ατόμων ενηλίκων και σκοπό έχει την κατά το δυνατόν εξασφάλιση ικανοποιητικών συνθηκών κράτησης (Ασφάλεια κρατουμένων, συνθήκες υγιεινής και αξιοπρεπούς διαβίωσης κρατουμένων).

1) Σε κάθε Υπηρεσία, όπου απαιτείται η λειτουργία χώρων κράτησης, θα πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον δύο (2) αυτόνομοι χώροι (κελιά) ανδρών – γυναικών ανάλογης κατά περίπτωση δυναμικότητας.

2) Οι χώροι κράτησης (κελιά, χώροι υγιεινής κλπ), να κατασκευάζονται έτσι ώστε να μη παρέχουν τη δυνατότητα αφαίρεσης εξαρτημάτων και τη χρήση τους σαν εργαλεία απόδρασης, αυτοτραυματισμού ή τραυματισμού άλλων ατόμων .

Να παρέχουν υψηλή ασφάλεια για αποτροπή απόδρασης ή επαφής κρατουμένων με εξωτερικούς παράγοντες .

3) Να αποφεύγονται κατά το δυνατόν σημεία ικανά να προκαλέσουν αυτοκτονία, όπως η διέλευση σωληνώσεων, ηλεκτρικών εγκαταστάσεων κ.λ.π. ενώ τυχόν υπάρχουσες που δεν είναι δυνατόν να μεταφερθούν, να εγκιβωτίζονται με ισχυρό τσιμεντοκονίαμα επί πλέγματος τύπου “νευρομετάλ” ή να καλύπτονται με ισχυρές χαλύβδινες επιφάνειες (λαμαρίνα) στερεωμένες – αγκυρωμένες με μεγάλη ασφάλεια που να αποκλείεται η αφαίρεσή τους ή εξαρτημάτων αυτών.

4) Στους χώρους κράτησης (κελιά) και W.C. κρατουμένων και γενικά στους χώρους όπου μπορεί να παραμένουν κρατούμενοι, δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση ορατών παροχών όπως: Ηλεκτρικών εγκαταστάσεων (καλώδια- πρίζες – διακόπτες – φωτιστικά κ.λ.π.), εκτός αυτών που τυχόν προβλέπονται ειδικά (φωτισμός χαμηλής τάσης μέσω Μ/Σ 42 v), αποχετευτικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων (σωλήνες κλπ).

Η όλη ηλεκτρική εγκατάσταση να προστατεύεται με κατάλληλο ρελέ διαφυγής μέσω μεταγωγικού διακόπτη (Bay-pass). Ο έλεγχος λειτουργίας του φωτισμού κρατητηρίων και W.C. αυτών να γίνεται κατά προτίμηση από τον ηλεκτρικό πίνακα, που θα βρίσκεται εκτός των χώρων κράτησης, ή με διακόπτες εξωτερικά των κρατητηρίων.

Ο τεχνητός φωτισμός των κρατητηρίων να γίνεται κατά προτίμηση , με φωτιστικά χαμηλής τάσης (42 V), τοποθετημένα στο διάδρομο – προθάλαμο (οροφή ή τοίχο) σε απόσταση ασφαλείας από τους κρατούμενους και όπου αυτό δεν είναι δυνατό μπορεί να γίνεται εντός των κρατητηρίων χωρίς ορατές καλωδιώσεις. Επίσης στους διαδρόμους και στον προθάλαμο των χώρων υγιεινής, να τοποθετείται και από ένα φωτιστικό νυκτερινής λειτουργίας (ύπνου) με λυχνία περίπου 25W/42V. Όταν κατασκευάζονται νέοι χώροι κράτησης, τα φωτιστικά

πρέπει να είναι χωνευτά, εγκιβωτισμένα σε φωλιά εντός του σκυροδέματος ή της πλινθοδομής, χωρίς δυνατότητα αφαίρεσής του, με επίπεδο κρύσταλλο ασφαλείας που θα αφαιρείται δύσκολα (για αλλαγή λυχνίας).

Να υπάρχει τηλεφωνική εγκατάσταση και παροχή (λήψη) στο διάδρομο – χώλ, για τοποθέτηση καρτοτηλεφώνου από τον ΟΤΕ

5) Να δημιουργούνται **εκτός** κρατητηρίων και εντός του ενιαίου χώρου φύλαξης, χώροι υγιεινής (τουλάχιστον δύο) - με λεκάνη WC και νιπτήρα που να περιλαμβάνουν:

- Θύρα, με κλειδαριά, κλείθρο μπίλιας και πόμολο, κατασκευασμένη από λαμαρίνα πάχους 3mm και κάσωμα χαλύβδινο από κοιλοδοκούς (ύψος κασώματος 2,2μ και ύψος θύρας 1,5μ με κενό 20εκ. κάτω και 50εκ. περίπου επάνω για επιτήρηση).
- Λεκάνη Ασιατικού τύπου, με πλύση μέσω βαλβίδας τύπου DAL και μέσω κατάλληλου πιεστικού συγκροτήματος, εφόσον η πίεση του δικτύου δεν είναι επαρκής και ένθετη χαρτοθήκη.
- Νιπτήρα πορσελάνης με ισχυρή στερέωση στον τοίχο με χαλύβδινα μπράτσα, βρύση τοίχου (μόνο για κρύο νερό) και πλαστικό σιφώνι.
- Δάπεδο και τοίχοι (μέχρι την οροφή) να είναι επενδεδυμένα με εποξειδικό υλικό ή πλακίδια πορσελάνης με το λιγότερο δυνατό αρμό (πολύ καλό γέμισμα πλακιδίων και αρμών).
- Ντους τοίχου ή οροφής με χωνευτό χαλκοσωλήνα (όχι σπирάλ) με κατιονηστήρα σπαστής κεφαλής ντους ή κατιονηστήρα μεταλλικό (χωνί), χωνευτούς διακόπτες κρύου – ζεστού νερού (βάνες μπίλιας με χειρολαβή), ντουζιέρα κατά προτίμηση χαλύβδινη με καλό γέμισμα κάτω από αυτή, ή ντουζιέρα κτιστή με επένδυση πλακιδίων πορσελάνης ή με σκαλί στο ύψος της θύρας για δημιουργία λεκάνης ντους του ίδιου του δαπέδου w.c. και απορροή υδάτων από σιφώνι δαπέδου.
- Πλήρη υδραυλική εγκατάσταση (κρύου – ζεστού νερού).
- Πλήρη αποχετευτική εγκατάσταση και εξωτερικά μετά από τις λεκάνες των W.C., να τοποθετείται τάπα ελέγχου – καθαρισμού της αποχέτευσης.
- Φωτισμός με φωτιστικά 40w/42 v~.
- Ηλεκτρικός θερμοσίφωνας 60 - 80 lit τοποθετημένος απαραίτητα σε χώρους που δεν έχουν πρόσβαση οι κρατούμενοι (τοποθέτηση σε τυχόν ασφαλισμένο πατάρι ή σε όμορο χώρο των κρατητηρίων).

Εξωτερικά της εισόδου των χώρων κράτησης και πλησίον αυτής, να υπάρχει η αναγκαία υποδομή για εγκατάσταση ψύκτη ύδατος, εφόσον είναι δυνατόν.

Όπου είναι δυνατόν να κατασκευάζεται και δίκτυο αποχέτευσης υδάτων δαπέδων κρατητηρίων (πλύσιμο δαπέδων) με αποροή αυτών μέσω σιφωνιών στο δάπεδο των διαδρόμων – χώλ και ανάλογων σωληνώσεων.

6) Οι χώροι των κρατητηρίων πρέπει:

- α) Να θερμαίνονται κατά προτίμηση από τους διαδρόμους – χώλ αυτών, με θερμαντικά σώματα ή μέσω συστήματος αεραγωγών πλήρως ασφαλισμένο.
- β) Να έχουν επαρκή φυσικό φωτισμό (φωτιστική επιφάνεια τουλάχιστον 5% της επιφάνειας δαπέδου).
- γ) Να έχουν επαρκή αερισμό και όπου απαιτείται θα ενισχύεται και με τεχνητό τρόπο (μηχανικός εξαερισμός).
- δ) Κάλυψη με κατάλληλο κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης (CCTV - έγχρωμο) για έλεγχο εξωτερικής περιμέτρου των χώρων κράτησης, των εσωτερικών κοινόχρηστων χώρων κυκλοφορίας κρατουμένων και όψεων κελιών (όχι εντός των κελιών) με εικονολήπτες (Κάμερες) που θα είναι τοποθετημένες σε ασφαλή

θέση μέσα σε κατάλληλο κουτί, με μόνιτορ (περίπου 26") και πολυπλέκτη στο γραφείου του Αξιωματικού Υπηρεσίας.

7) Σε κάθε χώρο κράτησης (κελί) και σύμφωνα με τις δυνατότητές του να υπάρχουν σταθερές κλίνες, μονές (200 X 80 εκ περίπου) ή διπλές (200 X 160 εκ περίπου) ύψους 35 - 40 εκ., κατασκευασμένες από σκυρόδεμα ή πλινθονομή με ισχυρό επίχρισμα, καλυμμένες με γαρμπιλομωσaiκό ή βαφή με εποξειδική ρητίνη η πολυουρεθανική βαφή.

Η απόσταση μεταξύ των κλινών να είναι περίπου 40 - 45 εκ.

Αν οι διαστάσεις του κρατητηρίου δεν επιτρέπουν την κατασκευή των παραπάνω κλινών, μπορεί να κατασκευάζονται συνεχείς σταθεροί πάγκοι (κρεβάτια) πλάτους 80 εκ. περίπου και ύψους 35 - 40 εκ.

Ο διάδρομος κυκλοφορίας έξω από τα κελιά, να έχει πλάτος τουλάχιστον 140 εκ.

8) Όπου είναι δυνατόν να κατασκευάζεται χώρος διαστάσεων περίπου 2,4 X 1,5 μ για συνομιλία κρατουμένου – επισκέπτη. Ο χώρος θα διαιρείται σε δύο υποχώρους 1,2 X 1,5 μ. (υποχώρος επισκέπτη & υποχώρος κρατουμένου)

Ο υποχώρος επισκέπτη, κατά προτίμηση να έχει είσοδο απευθείας από τους χώρους του Αστυν. Καταστήματος.

Στο ενδιάμεσο αυτό χωρίσμα να κατασκευαστεί πάγκος σε ύψος περίπου 75 – 80 εκ. και πλάτος περίπου 50εκ.

Το πάνω τμήμα του χωρίσματος των υποχώρων, τα τυχόν πλαϊνά χωρίσματα αυτών να είναι κατασκευασμένα από επίπεδο πολυκαρβονικό διαφανές φύλλο πάχους τουλάχιστον 8 χιλ. (μασίφ) για επιτήρηση από τον φρουρό κρατητηρίων.

Σε περίπτωση αδυναμίας υλοποίησης των παραπάνω διαφανών χωρισμάτων επιτήρησης στα πλαϊνά, να γίνεται ανάλογη κατασκευή στις θύρες εισόδου των δύο υποχώρων από ύψος 75-80 εκ. και έως 180 εκ..

Το χωρίσμα των υποχώρων να τοποθετείται σε κάσωμα αλουμινίου σταθερό πυκνής διάτρησης διαμέτρου οπής περίπου 6 χιλ., και κιγκλίδωμα ασφαλείας από τη μεριά του κρατουμένου, ώστε ο κρατούμενος να βλέπει και να ακούει τον επισκέπτη αλλά να μην είναι δυνατή η ανταλλαγή σημειωμάτων και λοιπών αντικειμένων. Οι υποχώροι (επισκέπτη & κρατουμένου) να φωτίζονται με φωτιστικά και να αερίζονται αυτόνομα με ανοίγματα στο άνω τμήμα της πλευράς προς το Αστυνομικό κατάστημα και προς το χώρο κράτησης αντίστοιχα η με τεχνητό εξαερισμό, χωρίς άνοιγμα μεταξύ των.

Να είναι υπό την άμεση εποπτεία του φύλακα (οπτική επαφή) και να διασφαλίζεται κατά το δυνατόν το απόρρητο της συνομιλίας κρατουμένου - επισκέπτη.

Όπου είναι δυνατόν, να κατασκευάζεται φυλάκιο (φρουρός κρατητηρίων) εντός των χώρων κράτησης, με τις αναγκαίες εγκαταστάσεις (φωτισμό, θέρμανση, πρίζες, τηλεφωνική γραμμή, κ.λ.π.)

Ο φρουρός θα πρέπει να είναι σε άμεση οπτική επαφή με τον Αξιωματικό Υπηρεσίας, όπου είναι δυνατόν, ή μέσω συστήματος ενδοσυνεννόησης – τηλεφώνου.

Να γίνεται πρόβλεψη και για κατασκευή ιδιαίτερου και ασφαλισμένου χώρου φύλαξης αποσκευών και προσωπικών ειδών κρατουμένων.

9) Να λαμβάνονται τα αναγκαία μέτρα πυρασφάλειας και πυροπροστασίας σύμφωνα με τις υποδείξεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

10) **Όψεις των κρατητηρίων προς το διάδρομο:** Να είναι κατά προτίμηση ημιελεύθερης όψης (Σχ.1), ήτοι να κατασκευάζονται μέχρι ύψους 90 εκ περίπου από τοίχείο οπλισμένου σκυροδέματος πάχους 10 εκ. περίπου ή μπατικής τοιχοποιείας με σενάζ ύψους 20 εκ. με ισχυρό επίχρισμα. Το άνοιγμα από ύψος 90 εκ. και πάνω, να καλύπτεται με κιγκλίδωμα ασφαλείας από λείες χαλύβδινες ράβδους κυκλικής μορφής, διαμέτρου 20-22 χιλ. ανά 10-12 εκ. αντίστοιχα, περασμένες και κολλημένες σε λάμες 40X10-15 χιλ ανά 55-60 εκ. Περιμετρικά το κιγκλίδωμα να είναι κολλημένο σε κοιλοδοκό (100X50X3,2mm) ή λάμα (40X15-10 mm) με ισχυρή στερέωση – αγκύρωση στο δάπεδο, στους τοίχους και στην οροφή, που να μην επιτρέπει παλινδρόμηση.

Η θύρα εισόδου κελιών να είναι καγκελόπορτα ασφαλείας (όπως το κιγκλίδωμα ασφαλείας), με **μέσα** άνοιγμα, τερματισμό κλεισίματος σε λάμα σε όλο το μήκος του κασώματος της πλευράς κλεισίματος, με τρεις (3) τουλάχιστον μεντεσέδες υπερβαρέως τύπου αποκλειόμενης της αφαίρεσης των πείρων. Επίσης δύο (2) σύρτες – πάνω και κάτω – με οπή και λουκέτα ασφαλείας καθώς και κλειδαριά ασφαλείας (τύπου τρίαίνα), καλυμμένη εσωτερικά με λαμαρίνα και η κλειδαρότρυπα.

Το κιγκλίδωμα και η θύρα κρατητηρίου, μέχρι ύψους περίπου 150 εκ. από το δάπεδο, να επενδύονται **εξωτερικά** με λαμαρίνα κολλητή πάχους τουλάχιστον 2 χιλ. πυκνής διάτρησης (οπή 10 - 20mm περίπου).

Η θύρα εισόδου από το Αστυνομικό κατάστημα προς τους χώρους κράτησης, να αποτελείται από διπλή λαμαρίνα πάχους 3 χιλ. τουλάχιστον, με σκελετό και κάσωμα από κοιλοδοκούς πάχους τουλάχιστον 3 χιλ. (περιμετρικά και τρεις τουλάχιστον κοιλοδοκούς επί πλέον οριζόντια), με κλειδαριά ασφαλείας (τύπου τρίαίνα), μπάρα με λουκέτο ασφαλείας και φεγγίτη ελέγχου διαστάσεων 30 εκ. ύψος και 40 εκ. πλάτος με κιγκλίδωμα και συρόμενο ή ανοιγόμενο πορτάκι, για επόπτευση κ.λ.π. του χώρου χωρίς άνοιγμα της θύρας.

Η θύρα εισόδου επισκέπτη να είναι κατασκευασμένοι από σκελετό και κάσωμα αλουμινίου με πάνελ αλουμινίου ή αντιβανδαλιστικούς υαλοπίνακες σύμφωνα με οδηγίες της Υπηρεσίας.


11) Τα εξωτερικά ανοίγματα (παράθυρα-φεγγίτες) να κατασκευάζονται στο ανώτερο δυνατό σημείο του τοίχου (στο τελείωμα του δοκαριού), να έχουν ύψος περίπου 50 εκ., με εκμετάλλευση όλου του μήκους, ικανό για εξασφάλιση φυσικού φωτισμού και αερισμού και να είναι καλυμμένα **από έξω προς τα μέσα** με:


- Κιγκλίδωμα ασφαλείας (Φ 20-22/10-12 mm περαστά και κολλητά σε λάμα 40X10-15mm ανα 20-30 εκ.) με κολλημένο εξωτερικά αυτών ισχυρό πυκνό χαλύβδινου πλέγμα (σύρμα πάχους 3 χιλ. και μάτι περίπου 3 εκ.) –
- Υαλοστάσιο επάλληλο, αλουμινίου με συρόμενα φύλλα ή με σταθερά και συρόμενα επάλληλα φύλλα, χωρίς κλειδαριές (σύμφωνα με οδηγίες της επίβλεψης), με υαλοπίνακες από πολυκαρβονικά φύλλα μασίφ πάχους τουλάχιστον 8 mm και εξαρτήματα που δεν μπορούν να αποξηλωθούν.
- Κιγκλίδωμα ασφαλείας (Φ 20-22/10-12 mm περαστά και κολλητά σε λάμα 40X10-15mm.).

Σε περίπτωση οπτικής επαφής του εσωτερικού χώρου των κρατητηρίων με κατοικίες κλπ, να τοποθετείται πρόσθετο σταθερό υαλοστάσιο από χαλύβδινο σκελετό και υαλοπίνακα οπλισμένο πάχους 6 χιλ. περίπου, στερεωμένο με κλίση, σε απόσταση περίπου 15 εκ. από τον τοίχο ή να κατασκευάζεται ανάλογο στέγαστρο πάνω από τα παράθυρα - φεγγίτες.


- 12) Τα δάπεδα των χώρων κράτησης (κελιών) και ο διάδρομος πλάτους 140 εκ. περίπου, να είναι λεία χωρίς προεξοχές καλυμμένα με γαρμπιλομωσαϊκό ή βιομηχανικό ή εποξειδικό δάπεδο, ή πλακίδια γρανιτικά τουλάχιστον group 4 με ελάχιστο αρμό, κ.λ.π. – σύμφωνα με οδηγίες της επίβλεψης.
- 13) Όλες οι εσωτερικές μεταλλικές επιφάνειες να είναι περασμένες με δύο (2) στρώσεις αντισκωριακό (μίνιον) και βερνικοχρωματισμό χρώματος πράσινου κυπαρισί. Οι εξωτερικές μεταλλικές επιφάνειες να είναι επίσης περασμένες με δύο (2) στρώσεις αντισκωριακό (μίνιον) και να χρωματίζονται σύμφωνα με το υπόλοιπο κτίριο.
- 14) Τα εξωτερικά οικοδομικά στοιχεία (εξωτερικοί τοίχοι) να είναι κατασκευασμένα από οπλισμένο σκυρόδεμα και μόνωση ή όπου αυτό δεν είναι δυνατό να είναι κατασκευασμένα από διπλή ή μπατική τοιχοποιεία με εσωτερική επένδυση ΓΚΑΝΑΪΤ, ή ισχυρό επίχρισμα τσιμεντοκονίας επί διπλού μεταλλικού πλέγματος τύπου ΔΑΡΙΓΚ και νευρομετάλ.
- 15) Σε περίπτωση επαφής των χώρων κράτησης με άλλα κτίρια, να κατασκευάζεται μία επί πλέον δρομική επιχρισμένη τοιχοποιία, με σενάζ και πάπλωμα ορυκτοβάμβακα - πετροβάμβακα πάχους 5 εκ. μεταξύ υπάρχουσας και νέας τοιχοποιίας. Στη νέα τοιχοποιία να υπάρχει περιμετρικός αρμός (πλαϊνά και οροφή) πλάτους περίπου 4 εκ., που θα πληρούται με πολυουρεθανικό έγχυτο υλικό.
- 16) Όλες οι εργασίες θα γίνονται σύμφωνα με οδηγίες – διευκρινήσεις της Υπηρεσίας.

ΣΧΕΔΙΟ: Λεπτομέρεια Κατασκευής Κιγκλιδώματος

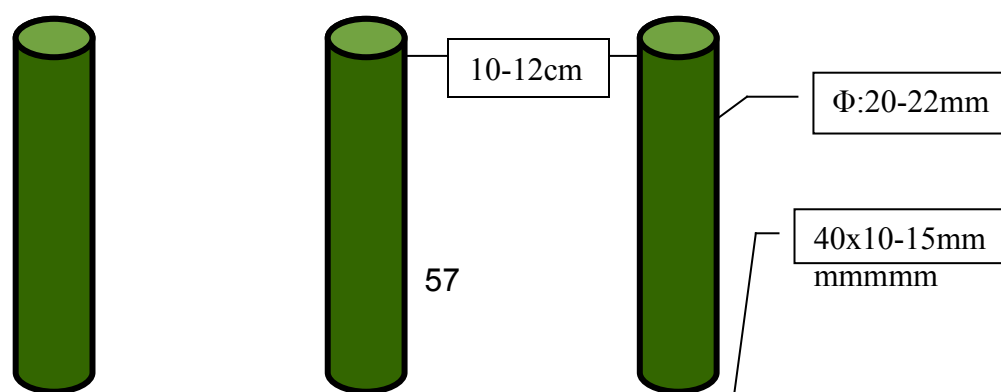

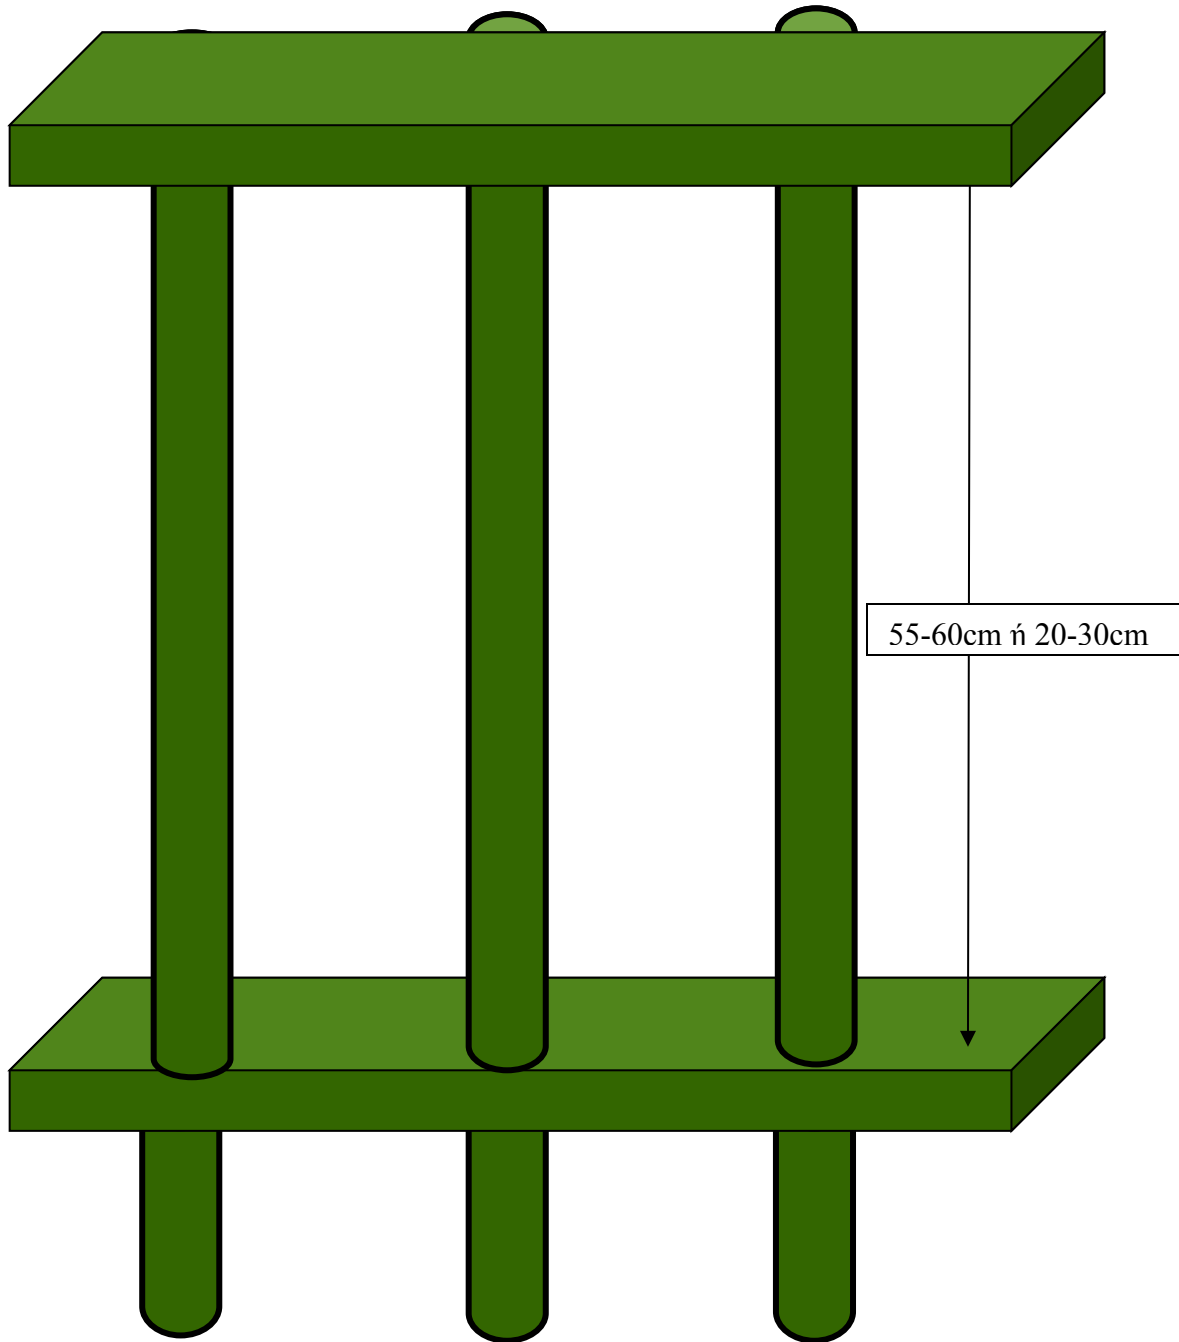

ΣΧΕΔΙΟ: (1) – Κιγκλίδωμα και θύρα ασφαλείας
όψης Κρατητηρίου

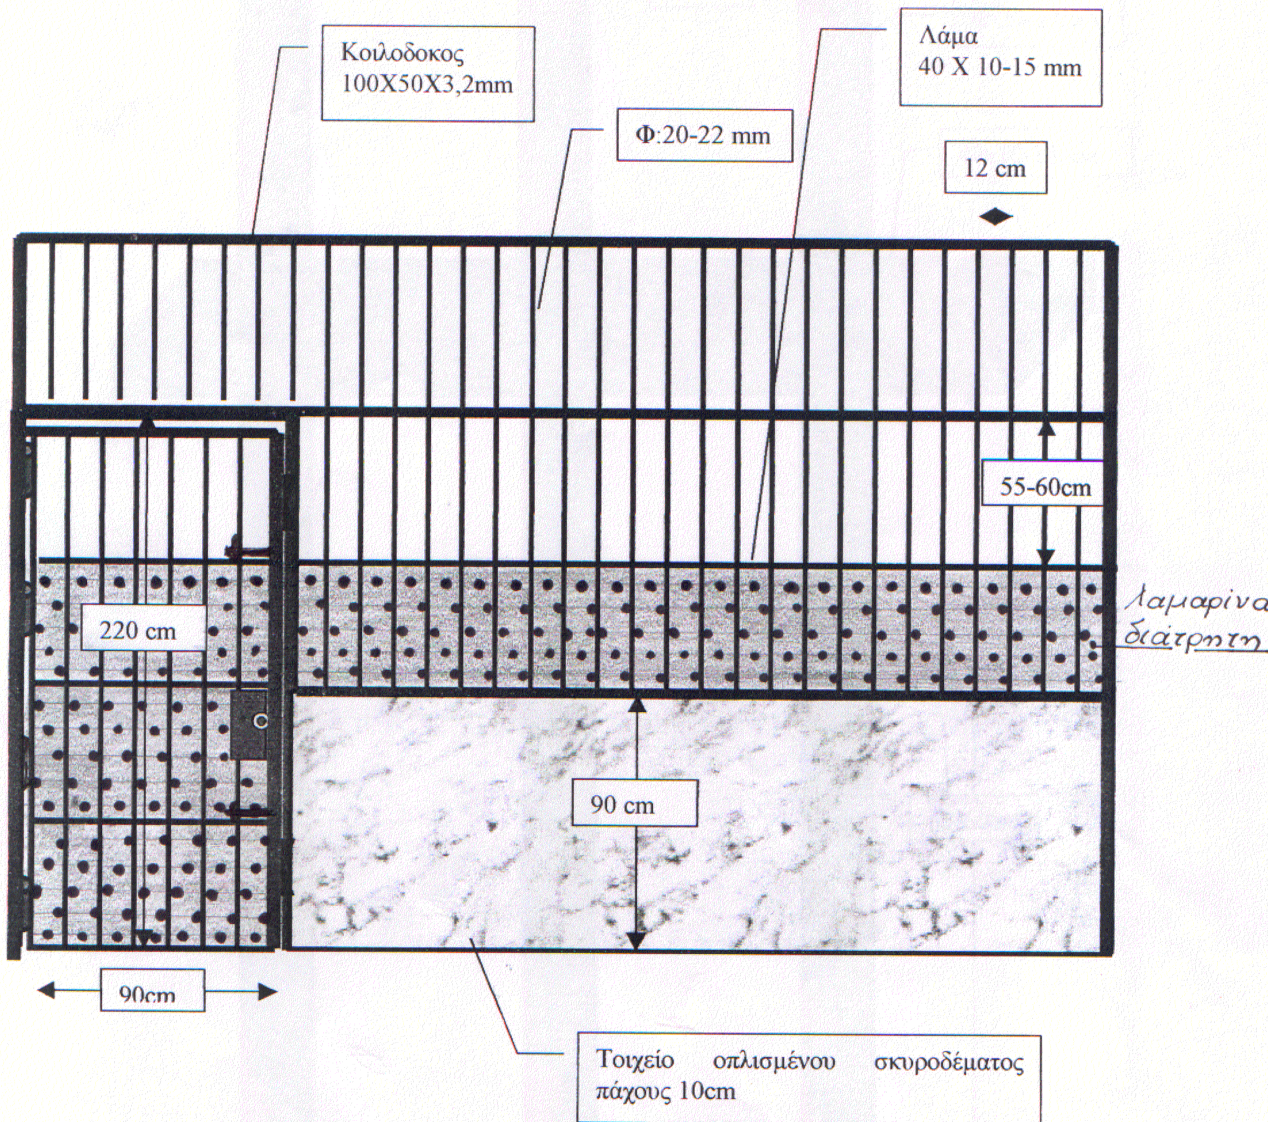

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
 ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
 ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ
 ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
 ΤΜΗΜΑ 4^Ο ΚΤΙΡΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΕΠΙΓΡΑΦΗΣ

Ι. Γ Ε Ν Ι Κ Α

1. Τοποθετείται στην πρόσοψη του κτιρίου και κατά κανόνα επί της κυρίας εισόδου, ώστε να είναι ορατή από ικανή απόσταση.
 Το λογότυπό της αποτελείται από το έμβλημα και τον τίτλο της Υπηρεσίας χρώματος μπλε σκούρο, είναι καλαίσθητη και κατασκευάζεται από υλικά αντοχής.
2. Σε περίπτωση συστέγασης πολλών Υπηρεσιών αναγράφεται ο τίτλος της προϊστάμενης Υπηρεσίας ενώ οι συστεγαζόμενες αναγράφονται σε μπρούτζινη πινακίδα με εγχάρακτα μαύρα γράμματα στην κύρια είσοδο του κτιρίου π.χ.

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΕΡΡΩΝ
 ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΣΕΡΡΩΝ
 ΤΜΗΜΑ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ
 ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ

Σε περίπτωση συστέγασης ισότιμων Υπηρεσιών αναγράφονται οι συστεγαζόμενες Υπηρεσίες με επισήμανση π.χ.

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Α

- ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ
- ΤΜΗΜΑ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ

ΙΙ. Τ Ε Χ Ν Ι Κ Α Χ Α Ρ Α Κ Τ Η Ρ Ι Σ Τ Ι Κ Α

Α) ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΠΙΓΡΑΦΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

1. Αποτελείται από μεμονωμένα γράμματα (TIMES NEW ROMAN GREEK), από γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους 0,8 – 1mm ανοικτά στην πίσω πλευρά συγκολλημένα με στεγανή ραφή και θα στηρίζονται επί του τοίχου σε κρυφά μεταλλικά ποδαράκια, 2cm περίπου γαλβανισμένα. Ομοίως κατασκευάζεται και το έμβλημα ως ένα γράμμα (περίγραμμα) από μεταλλοπλαστικό κουτί επί του οποίου επικολλάται το έμβλημα από αυτοκόλλητο υλικό μεγάλης αντοχής.
2. Προ της βαφής και για καλύτερα αποτελέσματα τα γράμματα και το έμβλημα υπόκεινται σε κατάλληλη προεργασία (εσωτερικά και εξωτερικά) με ειδικό υλικό Primer και εν συνεχεία βάφονται με χρώμα υψηλής αντοχής μπλε σκούρο, δύο τουλάχιστον φορές με πιστόλι αέρος.
3. Τα γράμματα έχουν ανάλογο ύψος, αραιώση, απόσταση σειρών και πάχος (σόκορο) που να προσαρμόζονται στην επιφάνεια όπου θα τοποθετηθούν και για να είναι ευδιάκριτα και καλαίσθητα.
4. Ο φωτισμός γίνεται με κατάλληλους μικρούς προβολείς για ομοιόμορφο και ικανοποιητικό φωτισμό ο έλεγχος της λειτουργίας του (άνοιγμα – κλείσιμο) γίνεται από ηλεκτρικό πίνακα με διακόπτη και ασφάλεια μέσου κατάλληλου χρονοδιακόπτη.
5. Το λογότυπο αυτής έχει : π.χ.

α. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Α
 ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

β. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Α
 ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΛΛΑΣ

Β) ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΠΙΓΡΑΦΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

1. Κατασκευάζεται από όψη ανοδιομένου αλουμινίου 2 mm περίπου επί της οποίας χαράσσεται το λογότυπο με LAZER. Στο πίσω μέρος τοποθετείται εφαπτόμενο διάφανο πλαστικό γαλακτερό πάχους 3 mm και στις οπές της όψης τοποθετούνται μεμονωμένα τα γράμματα από πλαστικό χρώμα μπλε σκούρο πάχους 7 mm περίπου. Το έμβλημα κατασκευάζεται ως ένα γράμμα (περίγραμμα) από Plexy – glass γαλακτερό, επί του οποίου επικολλάται αυτοκόλλητο μεγάλης αντοχής και εν συνεχεία τοποθετείται στην ανάλογη οπή της όψης στο πίσω μέρος της οποίας έχει τοποθετηθεί εφαπτόμενο διάφανο πλαστικό.
2. Η όψη αυτή, τοποθετείται επί πλαισίου (τελάρο) από ανοδιομένο αλουμίνιο. Περιμετρικά το πλαίσιο αυτό, στηρίζεται σε κουτί (παραλληλεπίπεδο) ανοικτό στην πρόσοψη και κατασκευάζεται από γαλβανισμένο στραντζαριστό με οριζόντιες και κάθετες ενισχύσεις και επένδυση (πλάτη – πλαϊνά) από ανοδιομένο αλουμίνιο πάχους 2 mm περίπου που στερεώνεται με ασφαλή τρόπο στον τοίχο.
3. Η όλη κατασκευή έχει το δυνατόν μικρότερο πάχος και ο φωτισμός γίνεται με λυχνίες φθορισμού που τοποθετούνται εντός αυτής σε πυκνή διάταξη για ομοιόμορφο και ικανοποιητικό φωτισμό. Η λειτουργία του (άνοιγμα – κλείσιμο) γίνεται από τον ηλεκτρικό πίνακα με διακόπτη και ασφάλεια μέσου χρονοδιακόπτη.
Το λογότυπο αυτής έχει: π.χ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΟΜΟΝΟΙΑΣ

ή

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
• ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
• ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

Γ) ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΠΙΓΡΑΦΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ

1. Κατασκευάζεται από γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους 1,5 χιλ. τουλάχιστον η οποία υποβάλλεται σε προεργασία με ειδικό υλικό (Primer) και στη συνέχεια βάφεται με πιστόλι αέρος σε χρώμα λευκό δύο στρώσεων.
2. Κατ' ανάλογο τρόπο γίνεται και η βαφή του λογότυπου χρώματος μπλε
3. Στερεώνεται με ασφαλή τρόπο στον τοίχο και φωτίζεται με κατάλληλους προβολείς.

Σημείωση: Τα ανωτέρω ισχύουν εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση με το αρχιτεκτονικό περιβάλλον της περιοχής οπότε και θα προσαρμόζονται μετά από έγκρισή μας. Οι διαστάσεις των πινακίδων ποικίλουν και είναι ανάλογες με την επιφάνεια στην οποία θα τοποθετηθούν προσέχοντας πάντοτε ώστε να είναι ευδιάκριτες.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ
Π. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ 4
Τ.Κ. 101 77 ΑΘΗΝΑ

Έργο: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΘΕΝΤΟΣ
ΟΙΚΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ Α.Τ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΡΤΑΣ

Θέση: ΑΝΩ ΚΑΛΛΕΝΤΙΝΗ ΑΡΤΑΣ

Προϋπολογισμός

Ημερομηνία : 17/2/2017

Α.Τ.	Είδος Εργασίας	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μέτρ	Ποσότητα	Τιμή (€)	Δαπάνη (€)
1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ						
1.1. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ						
1	Γενικές εργασίες Α.Τ. Γεωργίου Καραϊσκάκη	NET ΟΙΚ 054.46.ΣΧ	Τεμ.	1	479,29	479,29
2	Καθαίρεσεις. Καθαίρεσεις πλινθοδομών.	NET ΟΙΚ-Α 22.4	m3	0,82	15,7	12,87
3	Καθαίρεσεις. Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους. Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	NET ΟΙΚ-Α 22.20.1	m2	2,3	7,9	18,17
4	Καθαίρεσεις. Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου. Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	NET ΟΙΚ-Α 22.21.1	m2	10,8	4,5	48,60
5	Καθαίρεσεις. Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων.	NET ΟΙΚ-Α 22.45	m2	15,32	16,8	257,38
6	Καθαίρεσεις. Καθαίρεση επιχρισμάτων.	NET ΟΙΚ-Α 22.23	m2	30	5,6	168,00
7	Φοροεκφορτώσεις - Μεταφορές. Μεταφορά υλικών με τα χέρια.	NET ΟΙΚ-Α 10.3	t 10m	36	5,6	201,60
8	Φοροεκφορτώσεις - Μεταφορές. Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας	NET ΟΙΚ-Α 10.7.1	tkm	20	0,35	7,00
1.2. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ						
9	Χαλικοδέματα - Γαρμπιλοδέματα. Σκυροδέματα μικρών έργων. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	NET ΟΙΚ-Α 32.5.4	m3	0,4	106	42,40
10	Χαλικοδέματα - Γαρμπιλοδέματα. Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00 m³. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	NET ΟΙΚ-Α 32.25.3	m3	0,4	16,8	6,72
11	Διαζώματα (σενάζ) - Λοιπές ενισχύσεις τοιχοδομών. Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα. Γραμμικά διαζώματα (σενάζ) δρομικών τοίχων	NET ΟΙΚ-Α 49.1.1	m	4,8	16,8	80,64
12	Διαζώματα (σενάζ) - Λοιπές ενισχύσεις τοιχοδομών. Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα. Γραμμικά διαζώματα (σενάζ) μπατικών τοίχων	NET ΟΙΚ-Α 49.1.2	m	17	19,7	334,90
1.3. ΤΟΙΧΟΠΟΙΗΣ						
13	Οπτοπλινθοδομές. Οπτοπλινθοδομές με πλήρεις τυποποιημένους οπτοπλίνθους 6x9x19 cm. Πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικοί τοίχοι)	NET ΟΙΚ-Α 46.2.2	m2	17	22,5	382,50
14	Οπτοπλινθοδομές. Οπτοπλινθοδομές με πλήρεις τυποποιημένους οπτοπλίνθους 6x9x19 cm. Πάχους 1 (μιάς) πλίνθου (μπατικοί τοίχοι)	NET ΟΙΚ-Α 46.2.3	m2	29,2	36,5	1.065,80
1.4. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ						
15	Ξυλότυποι -Οπλισμοί. Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος. Δομικά πλέγματα B500C (S500s)	NET ΟΙΚ-Α 38.20.3	Kg	58	1,01	58,58

16	Αρμολογήματα - Επιχρίσματα. Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα.	NET OIK-A 71.21	m2	173	13,5	2.335,50
17	Επιστρώσεις - Επενδύσεις. Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα σε τρεις στρώσεις. Επιστρώσεις τσιμεντοκονίας πάχους 3,0 cm	NET OIK-A 73.36.1	m2	17,5	18	315,00
18	Επιστρώσεις - Επενδύσεις. Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια. Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 30x30 cm	NET OIK-A 73.33.2	m2	17,5	33,5	586,25
19	Επιστρώσεις - Επενδύσεις. Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια GROUP 1. Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 20x20 cm	NET OIK-A 73.34.1	m2	30	33,5	1.005,00
20	Επιστρώσεις - Επενδύσεις. Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραμικά πλακίδια.	NET OIK-A 73.35	μμ	28	4,5	126,00
1.5. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ Η΄ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ						
21	Διακοσμήσεις - Ειδικές καλύψεις. Γυψοσανίδες. Γυψοσανίδες ανθυγρές, επίπεδες, πάχους 12,5 mm	NET OIK-A 78.5.4	m2	15	15,5	232,50
22	Κατασκευές από αλουμίνιο. Υαλόθυρες αλουμινίου ανοιγόμενες. Υαλόθυρες από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο. Υαλόθυρες ανοιγόμενες, μονόφυλλες, χωρίς φεγγίτη	NET OIK-A 65.2.1.1	m2	2,2	165	363,00
23	Πόρτες - Παράθυρα - Υαλοστάσια από ξυλεία. Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές. Με κάσσα μπατική, πλάτους έως 23 cm	NET OIK-A 54.46.2	m2	8,8	123	1.082,40
24	Πόρτες - Παράθυρα - Υαλοστάσια από ξυλεία. Υαλόθυρα δρομική ξύλινη. Με κάσσα μπατική, πλάτους έως 23 cm	NET OIK-A 54.38.2	m2	2,2	146	321,20
25	Κατασκευές από αλουμίνιο. Υαλόθυρες αλουμινίου ανοιγόμενες, με τζάμι. Υαλόθυρες από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο. Υαλόθυρες ανοιγόμενες, μονόφυλλες, με τζάμι.	NET N OIK-A 065.2.1.ΣΧ1	m2	2	115,5	231,00
26	Κατασκευές από αλουμίνιο. Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα. Υαλοστάσια δίφυλλα, με το ένα ή και τα δύο φύλλα συρόμενα (επάλληλα), με ή χωρίς σταθερό φεγγίτη	NET OIK-A 65.17.6	m2	0,5	135	67,50
27	Κατασκευές από αλουμίνιο. Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα. Υαλοστάσια μονόφυλλα, κινητού φεγγίτη, κατακόρυφου ή οριζόντιου άξονα	NET OIK-A 65.17.3	m2	0,5	195	97,50
28	Υαλουργικά. Υαλοπίνακες ασφαλείας (LAMINATED). Υαλοπίνακες ασφαλείας (Laminated) συνολικού πάχους 18 mm (6 mm + μεμβράνη + 6 mm + μεμβράνη + 6 mm)	NET OIK-A 76.22.4	m2	2,3	73	167,90
29	Υαλοπίνακας από plexiglass πάχους τουλάχιστον 8 mm	NET N OIK A 072.70.ΣΧ1	m2	0,5	30	15,00
30	Σιδηρά κουφώματα κοινά - Γκαραζόπορτες. Θύρες μεταλλικές πυρασφαλείας, ανοιγόμενες, μονόφυλλες. Θύρες πυρασφαλείας, μονόφυλλες, ανοιγόμενες, χωρίς φεγγίτη, κλάσης πυραντίστασης 60 min	NET OIK-A 62.60.2	m2	2,2	280	616,00
31	Κατασκευές από αλουμίνιο. Κινητές σίτες αερισμού.	NET OIK-A 65.25	m2	27,02	45	1.215,90
32	Διακοσμήσεις - Ειδικές καλύψεις. Περσιδωτά προπετάσματα.	NET OIK-A 78.13	m2	27,02	25,9	699,82
33	Ερμάρια - Πάγκοι, κτλ. Πάγκος από άκαυστη φορμάκια ενδεικτικού τύπου DUROPAL.	NET OIK-A 56.21	m2	1	28	28,00
34	Ερμάρια - Πάγκοι, κτλ. Ερμάρια κουζίνας κρεμαστά επί τοίχου, μη τυποποιημένα.	NET OIK-A 56.24	m2	2	180	360,00
35	Ερμάρια - Πάγκοι, κτλ. Ερμάρια κουζίνας επί δαπέδου μη τυποποιημένα.	NET OIK-A 56.23	m2	2	225	450,00
36	Ερμάρια - Πάγκοι, κτλ. Ερμάρια μεγάλου ύψους, μη τυποποιημένα.	NET OIK-A 56.25	m2	10	155	1.550,00
37	Κεντρική θύρα κρατητηρίων.	NET N OIK-A 062.24.ΣΧ.1	Τεμ.	1	691,31	691,31

38	Θύρα WC κρατητηρίων.	NET N ΟΙΚ Α 062.24.ΣΧ.2	Τεμ.	1	320,28	320,28
39	Σιδηρουργικά διάφορα. Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς έως 160 mm.	NET ΟΙΚ-Α 61.5	Kg	100	2,7	270,00
40	Κυγκλιδώματα σιδηρά - Περιφράγματα. Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών. Απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους	NET ΟΙΚ-Α 64.1.1	Kg	785	4,5	3.532,50
41	Διακοσμήσεις - Ειδικές καλύψεις. Επένδυση κατακόρυφης ή οριζόντιας επιφάνειας με γαλβανισμένη λαμαρίνα.	NET ΟΙΚ-Α 78.91	m2	10	29	290,00
42	Σταθερή χαλύβδινη ΚΑΤΩ κλίνη κρατητηρίων	NET N ΟΙΚ Α 061.5.ΣΧ1	Τεμ.	1	316,12	316,12
43	Σταθερή χαλύβδινη ΑΝΩ κλίνη κρατητηρίων	NET N ΟΙΚ Α 061.5.ΣΧ2	Τεμ.	1	605,66	605,66
1.6. ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ						
44	Χρωματισμοί. Προετοιμασία ξυλίνων επιφανειών για χρωματισμούς.	NET ΟΙΚ-Α 77.16	m2	22	2,2	48,40
45	Χρωματισμοί. Ελαιοχρωματισμοί κοινοί ξυλίνων επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου.	NET ΟΙΚ-Α 77.54	m2	22	6,7	147,40
46	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου.	NET ΟΙΚ-Α 77.55	m2	35,18	6,7	235,71
47	Χρωματισμοί. Βαφή εσωτερικών επιφανειών επιχρισμάτων, σκυροδέματος ή γυψοσανίδων με οικολογικό ακρυλικό χρώμα βάσεως νερού.	NET ΟΙΚ-Α 77.102	m2	490	5	2.450,00
2. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ						
2.1. ΥΔΡΕΥΣΗ - ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΡΟΥΝΟΠΟΙΑΣ						
48	Νεροχύτης χαλύβδινος, ανοξείδωτος, πλάτους περίπου 50 cm μιάς σκάφης Διαστάσεων περίπου 35 X 40 X 13 cm, μήκους 1,20 m	ΑΤΗΕ 8165.1.1	Τεμ.	1	123,3	123,30
49	Αναμικτήρας (μπатарία) θερμού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος νεροχύτη - Διαμέτρου 1/2 ins	ΑΤΗΕ 8141.3.2	Τεμ.	1	70,3	70,30
50	Νιπτήρας πορσελάνης Διαστ. 40 X 50 cm	ΑΤΗΕ 8160.1	Τεμ.	3	158,49	475,47
51	Αναμικτήρας (μπатарία) θερμού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος νιπτήρα επίτοιχος - Διαμέτρου 1/2 ins	ΑΤΗΕ 8141.1.2	Τεμ.	1	57,94	57,94
52	Λεκάνη αποχωρητηρίου (τουρκικού) τύπου, πλήρης, με καζανάκι τύπου dall.	ΑΤΗΕ 8152.ΣΧ	Τεμ.	1	161,27	161,27
53	Αναμικτήρας (μπатарία) θερμού - ψυχρού ύδατος, για ντους χώρων κράτησης νιπτήρα επίτοιχος - Διαμέτρου 1/2 ins	ΑΤΗΕ 8141.1.2.ΣΧ	Τεμ.	1	57,94	57,94
54	Κρουνός εκροής (βρύση) ορειχάλκινος κοινός ορειχάλκινος κοινός ορειχάλκινος Διαμέτρου 1/2 ins	ΑΤΗΕ 8138.1.2	Τεμ.	1	8,96	8,96
55	Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη. Χαμηλής πίεσεως με το δοχείο πλύσεως και τα εξαρτήματά του.	ΑΤΗΕ 8151.2	Τεμ.	2	192,13	384,26
56	Αναμικτήρας (μπатарία) θερμού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος τοποθετημένος σε νιπτήρα - Διαμέτρου 1/2 ins	ΑΤΗΕ 8141.2.2	Τεμ.	2	60,62	121,24
57	Αναμικτήρας (μπатарία) θερμού - ψυχρού ύδατος, για ντους	ΑΤΗΕ 8141.1.2.ΣΧ1	Τεμ.	1	62,27	62,27
58	Χαρτοθήκη πλήρης επιχρωμιωμένη διαστάσεων 15 X 15 cm	ΑΤΗΕ 8178.2.1	Τεμ.	2	17,04	34,08
59	Εταζέρα νιπτήρα πλήρης πορσελάνης - μήκους 0,60 cm	ΑΤΗΕ 8169.1.2	Τεμ.	1	21,05	21,05
60	Καθρέπτης τοίχου πάχους 4 mm μπιζουτέ Διαστάσεων 42 X 60 cm	ΑΤΗΕ 8168.2	Τεμ.	1	25	25,00
61	Σαπυνοθήκη πορσελάνης πλήρης Διαστάσεων 15	ΑΤΗΕ 8171.3	Τεμ.	2	15,06	30,12

	X 15 cm					
62	Αγγιστρο (γάντζος) αναρτήσεως, από πορσελάνη Διπλό	ATHE 8175.2	Τεμ.	1	13,26	13,26
63	Ποτηριοθήκη πλήρης μονή επιχρωμιωμένη	ATHE 8170.1	Τεμ.	1	9,84	9,84
64	Πλαστικοί σωλήνες από πολυαιθυλένιο (PE). Σωληνώσεις πολυαιθυλενίου 3ης γενιάς, (MRS 10, PE 100) κατα CEN: TC 155/WG 12/20, 1/NT10 και TC 155/20, 2/N 100REV ονομ. διαμέτρου DN 20 mm / ονομ. πίεσης PN 10 atm	ATHE N12.14.1.1	μμ	50	1,8	90,00
65	Θερμική μόνωση σωλήνων με αφρώδες πλαστικό υλικό Armaflex διαμέτρου Φ 3/4 ins	ATHE N8540.2	m	50	4,67	233,50
2.2. ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ						
66	Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος. Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 110 mm	NET ΥΔΡ-A 12.10.1	m	10	3,8	38,00
67	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Πίεσεως 4 atm Διαμέτρου 50 mm	ATHE 8042.1.3	m	10	14,06	140,60
68	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Πίεσεως 4 atm Διαμέτρου 40 mm	ATHE 8042.1.2	m	12	13,45	161,40
69	Πώμα (τάπα) καθαρισμού ορειχάλκινο με στεφάνη Διαμέτρου 100 mm	ATHE 8054.8	Τεμ.	3	25,39	76,17
70	Σιφώνι ανοξείδωτο δαπέδου με εσχάρα και κόφτρα διαμέτρου Φ 100 mm	ATHE N8049.3	Τεμ.	3	60	180,00
2.3. ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ						
71	Πυροσβεστική φωλιά επίτοιχος ή χωνευτή 1/2 ins με σωλήνα 15 m.	HAM 020.ΣΧ	Τεμ.	2	120	240,00
72	Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, φορητός Γομώσεως 6 kg	ATHE 8201.1.2	Τεμ.	4	37,78	151,12
73	Πυροσβεστήρας διοξειδίου του άνθρακα, φορητός Γομώσεως 6 kg	ATHE 8202.2	Τεμ.	1	69,68	69,68
74	Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, αυτοδιεγείρομενος, γομώσεως 12 kgf Γομώσεως 12 kg	ATHE 8201.1.3.ΣΧ	Τεμ.	1	90	90,00
2.4. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ						
75	Καλώδιο τύπου NYM τριπολικό Διατομής:3 X 1,5 mm ²	ATHE 8766.3.1	m	25	5,07	126,75
76	Καλώδιο τύπου NYM τριπολικό Διατομής:3 X 2,5 mm ²	ATHE 8766.3.2	m	65	5,42	352,30
77	Καλώδιο τύπου NYM τριπολικό Διατομής:3 X 4 mm ²	ATHE 8766.3.3	m	8	6,74	53,92
78	Καλώδιο τύπου NYM τριπολικό Διατομής:3 X 6 mm ²	ATHE 8766.3.4	m	15	8,21	123,15
79	Κανάλι διανομής πλαστικό 50X50mm	ATHE 8840.1.3.ΣΧ9	μμ	15	6,07	91,05
80	Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός απιράλ διαμέτρου Φ29 mm σπιδάλ Διαμέτρου Φ 29mm	ATHE 8732.2.5.ΣΧ1	m	90	5,53	497,70
81	Φωτιστικό σώμα προβολέας 70 W	ATHE 8985.1.3.ΣΧ1	Τεμ.	6	140,75	844,50
82	Φωτιστικό σώμα παραβολικό φθορισμού, οροφής ή χωνευτό (4x18W T8) με στεγανότητα IP 20.	ATHE 8994.ΣΧ.1	Τεμ.	1	48,14	48,14
83	Φωτιστικό σώμα στεγανό, επίτοιχο ή οροφής (2x58W T8) με στεγανότητα IP 65.	ATHE 8994.ΣΧ.2	Τεμ.	2	50,18	100,36
84	Φωτιστικό σώμα στεγανό, επίτοιχο ή οροφής τύπου πλαφονιέρας για χώρους υγιεινής (2x18W TCL)	ATHE 8994.ΣΧ.4	Τεμ.	2	41	82,00
85	Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο εντάσεως 10 A τάσεως 250 V Εντάσεως 10 A απλός μονοπολικός	ATHE 8801.1.1	Τεμ.	8	4,06	32,48
86	Ηλεκτρικός πίνακας από χαλυβδοέλασμα 'ντεκαπέ' και μορφοσίδηρο Με πόρτα προστασίας P30 εντοιχισμένος Διαστάσεων 50 X 35 cm	ATHE 8840.1.2	Τεμ.	1	95,23	95,23
87	Προμήθεια και τοποθέτηση διακοπτικού υλικού πίνακα κρατητηρίων Α.Τ. Γεωργίου Καραϊσκάκη - Λοιπές ηλεκτρολογικές εργασίες	ATHE 8840.ΣΧ.3	Τεμ.	1	710,52	710,52

88	Φωτιστικό σώμα τύπου χελώνας χαμηλής τάσης.	ΑΤΗΕ 8994.ΣΧ.3	Τεμ.	5	41	205,00
89	Θερμοσίφωνα ηλεκτρικός Χωρητικότητα 60 l Ισχύος 3000 W	ΑΤΗΕ 8256.5.1	Τεμ.	1	194,17	194,17
90	Φωτεινή επιγραφή Αστυνομικού Τμήματος	ΑΤΗΕ 8983.ΣΧ	Τεμ.	1	400	400,00
2.5. ΔΟΜΗΜΕΝΗ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗ						
91	Προμήθεια και τοποθέτηση Rack 9U διαστάσεων Π x Β x Υ = 54 x 45 x 45 εκατοστών	ΑΤΗΕ 8840.1.3.ΣΧ1	Τεμ.	1	84,71	84,71
92	Μετώπη Μικτονόμησης (Patch-Panel) 24 εισόδων RJ45, cat.6 1U με γείωση και τερματισμό του.	ΑΤΗΕ 8840.1.3.ΣΧ2	Τεμ.	2	21,71	43,42
93	Μετώπη διευθέτηση καλωδίων σε Rack και ενός switch	ΑΤΗΕ 8840.1.3.ΣΧ3	Τεμ.	1	59,51	59,51
94	Καλώδια μικτονόμησης (Patch Cords) μέχρι 1 m.	ΑΤΗΕ 8840.1.3.ΣΧ5	Τεμ.	48	1,83	87,84
95	Πολύπριζο 7 υποδοχών με προστασία υπέρτασης.	ΑΤΗΕ 8840.1.3.ΣΧ4	Τεμ.	1	33,26	33,26
96	Ρευματοδότης χωνευτός SCHUKO - Εντάσεως 16 Α	ΑΤΗΕ 8826.3.2	Τεμ.	1	9,04	9,04
76	Καλώδιο τύπου NYM τριπολικό Διατομής:3 X 2,5 mm ²	ΑΤΗΕ 8766.3.2	m	5	5,42	27,10
79	Κανάλι διανομής πλαστικό 50X50mm	ΑΤΗΕ 8840.1.3.ΣΧ9	μμ	5	6,07	30,35
97	Κανάλι διανομής πλαστικό 150X50mm διμερές	ΑΤΗΕ 8840.1.3.ΣΧ8	μμ	110	14,47	1.591,70
98	Καλώδιο χαλκού τύπου UTP 4 ζευγών cat 6 τοποθετημένο μέσα σε κανάλι ή σωλήνα ή σχάρα.	ΑΤΗΕ 8840.1.3.ΣΧ6	μμ	404	3,04	1.228,16
99	Διπλή πρίζα Data - Voice, επίτοιχη, χωνευτή ή επικάναλη RJ 45 κατηγορίας cat 6a.	ΑΤΗΕ 8826.3.1.ΣΧ1	Τεμ.	13	14,97	194,61
100	Πιστοποίηση γραμμών δικτύου data - voice και έκδοση πιστοποιητικού	ΑΤΗΕ 8840.1.3.ΣΧ7	Τεμ.	26	6	156,00
				Μερικό Σύνολο		34.567,04 €
				Φ.Π.Α. 24 %		8.296,09 €
				Σύνολο		42.863,13 €

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ**ΠΡΟΣ : ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΡΤΑΣ**

Για την παροχή των υπηρεσιών της υπ' αριθμ: από..... διακήρυξης

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ	
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ	
Α.Φ.Μ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ	
ΑΡΜΟΔΙΑ Δ.Ο.Υ.	
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	
ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑΣ	
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ	

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ					<u>ΑΠΑΝΤΗΣΗ</u> <u>ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΣ</u> [Ο προσφέρων, δηλώνει τη συμμόρφωση ή απόκλιση των προσφερομένων, σε σχέση με την αντίστοιχη τεχνική περιγραφή του Παραρτήματος Ε' της διακήρυξης, συμπληρώνοντας ΝΑΙ ή ΟΧΙ αντίστοιχα.]
Α.Τ.	Είδος Εργασίας	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μέτρ	Ποσότητα	
<u>1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ</u>					
<u>1.1. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ</u>					
1	Γενικές εργασίες Α.Τ. Γεωργίου Καραϊσκάκη	NET ΟΙΚ 054.46.ΣΧ	Τεμ.	1	
2	Καθαίρεσεις. Καθαίρεσεις πλινθοδομών.	NET ΟΙΚ-A 22.4	m3	0,82	
3	Καθαίρεσεις. Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους. Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	NET ΟΙΚ-A 22.20.1	m2	2,3	
4	Καθαίρεσεις. Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου. Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	NET ΟΙΚ-A 22.21.1	m2	10,8	
5	Καθαίρεσεις. Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων.	NET ΟΙΚ-A 22.45	m2	15,32	
6	Καθαίρεσεις. Καθαίρεση επιχρισμάτων.	NET ΟΙΚ-A 22.23	m2	30	
7	Φοροεκφορτώσεις - Μεταφορές. Μεταφορά υλικών με τα χέρια.	NET ΟΙΚ-A 10.3	t 10m	36	
8	Φοροεκφορτώσεις - Μεταφορές. Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας	NET ΟΙΚ-A 10.7.1	tkm	20	
<u>1.2. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ</u>					
9	Χαλικοδέματα - Γαρμπιλοδέματα. Σκυροδέματα μικρών έργων. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	NET ΟΙΚ-A 32.5.4	m3	0,4	
10	Χαλικοδέματα - Γαρμπιλοδέματα. Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00 m³. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	NET ΟΙΚ-A 32.25.3	m3	0,4	
11	Διαζώματα (σενάζ) - Λοιπές ενισχύσεις τοιχοδομών. Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα. Γραμμικά διαζώματα (σενάζ) δρομικών τοίχων	NET ΟΙΚ-A 49.1.1	m	4,8	
12	Διαζώματα (σενάζ) - Λοιπές ενισχύσεις τοιχοδομών. Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα. Γραμμικά διαζώματα (σενάζ) μπατικών τοίχων	NET ΟΙΚ-A 49.1.2	m	17	
<u>1.3. ΤΟΙΧΟΠΟΙΗΣ</u>					
13	Οπτοπλινθοδομές. Οπτοπλινθοδομές με πλήρεις τυποποιημένους οπτοπλίνθους 6x9x19 cm. Πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικοί τοίχοι)	NET ΟΙΚ-A 46.2.2	m2	17	

14	Οπτοπλινθοδομές. Οπτοπλινθοδομές με πλήρεις τυποποιημένους οπτοπλίνθους 6x9x19 cm. Πάχους 1 (μιάς)πλίνθου (μπατικοί τοίχοι)	NET ΟΙΚ-A 46.2.3	m2	29,2	
1.4. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ					
15	Ευλότυποι -Οπλισμοί. Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος. Δομικά πλέγματα B500C (S500s)	NET ΟΙΚ-A 38.20.3	Kg	58	
16	Αρμολογήματα - Επιχρίσματα. Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα.	NET ΟΙΚ-A 71.21	m2	173	
17	Επιστρώσεις - Επενδύσεις. Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα σε τρεις στρώσεις. Επιστρώσεις τσιμεντοκονίας πάχους 3,0 cm	NET ΟΙΚ-A 73.36.1	m2	17,5	
18	Επιστρώσεις - Επενδύσεις. Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια. Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 30x30 cm	NET ΟΙΚ-A 73.33.2	m2	17,5	
19	Επιστρώσεις - Επενδύσεις. Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια GROUP 1. Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 20x20 cm	NET ΟΙΚ-A 73.34.1	m2	30	
20	Επιστρώσεις - Επενδύσεις. Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραμικά πλακίδια.	NET ΟΙΚ-A 73.35	μμ	28	
1.5. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ Η΄ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ					
21	Διακοσμήσεις - Ειδικές καλύψεις. Γυψοσανίδες. Γυψοσανίδες ανθυγρές, επίπεδες, πάχους 12,5 mm	NET ΟΙΚ-A 78.5.4	m2	15	
22	Κατασκευές από αλουμίνιο. Υαλόθυρες αλουμινίου ανοιγόμενες. Υαλόθυρες από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο. Υαλόθυρες ανοιγόμενες, μονόφυλλες, χωρίς φεγγίτη	NET ΟΙΚ-A 65.2.1.1	m2	2,2	
23	Πόρτες - Παράθυρα - Υαλοστάσια από ξυλεία. Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές. Με κάσσα μπατική, πλάτους έως 23 cm	NET ΟΙΚ-A 54.46.2	m2	8,8	
24	Πόρτες - Παράθυρα - Υαλοστάσια από ξυλεία. Υαλόθυρα δομική ξύλινη. Με κάσσα μπατική, πλάτους έως 23 cm	NET ΟΙΚ-A 54.38.2	m2	2,2	
25	Κατασκευές από αλουμίνιο. Υαλόθυρες αλουμινίου ανοιγόμενες, με τζάμι. Υαλόθυρες από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο. Υαλόθυρες ανοιγόμενες, μονόφυλλες, με τζάμι.	NET N ΟΙΚ-A 065.2.1.ΣΧ1	m2	2	
26	Κατασκευές από αλουμίνιο. Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα. Υαλοστάσια δίφυλλα, με το ένα ή και τα δύο φύλλα συρόμενα (επάλληλα), με ή χωρίς σταθερό φεγγίτη	NET ΟΙΚ-A 65.17.6	m2	0,5	
27	Κατασκευές από αλουμίνιο. Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα. Υαλοστάσια μονόφυλλα, κινητού φεγγίτη, κατακόρυφου ή οριζόντιου άξονα	NET ΟΙΚ-A 65.17.3	m2	0,5	
28	Υαλουργικά. Υαλοπίνακες ασφαλείας (LAMINATED). Υαλοπίνακες ασφαλείας (Laminated) συνολικού πάχους 18 mm (6 mm + μεμβράνη + 6 mm + μεμβράνη + 6 mm)	NET ΟΙΚ-A 76.22.4	m2	2,3	
29	Υαλοπίνακας από plexiglass πάχους τουλάχιστον 8 mm	NET N ΟΙΚ A 072.70.ΣΧ1	m2	0,5	
30	Σιδηρά κουφώματα κοινά - Γκαραζόπορτες. Θύρες μεταλλικές πυρασφαλείας, ανοιγόμενες, μονόφυλλες. Θύρες πυρασφαλείας, μονόφυλλες, ανοιγόμενες, χωρίς φεγγίτη, κλάσης πυραντίστασης 60 min	NET ΟΙΚ-A 62.60.2	m2	2,2	
31	Κατασκευές από αλουμίνιο. Κινητές σίτες αερισμού.	NET ΟΙΚ-A 65.25	m2	27,02	
32	Διακοσμήσεις - Ειδικές καλύψεις. Περισιδωτά προπετάσματα.	NET ΟΙΚ-A 78.13	m2	27,02	
33	Ερμάρια - Πάγκοι, κτλ. Πάγκος από άκαυστη μορμάικα ενδεικτικού τύπου DUROPAL.	NET ΟΙΚ-A 56.21	m2	1	
34	Ερμάρια - Πάγκοι, κτλ. Ερμάρια κουζίνας κρεμαστά επί τοίχου, μή τυποποιημένα.	NET ΟΙΚ-A 56.24	m2	2	
35	Ερμάρια - Πάγκοι, κτλ. Ερμάρια κουζίνας επί δαπέδου μή τυποποιημένα.	NET ΟΙΚ-A 56.23	m2	2	

36	Ερμάρια - Πάγκοι, κτλ. Ερμάρια μεγάλου ύψους, μή τυποποιημένα.	NET ΟΙΚ-Α 56.25	m2	10	
37	Κεντρική θύρα κρατητηρίων.	NET Ν ΟΙΚ Α 062.24.ΣΧ.1	Τεμ.	1	
38	Θύρα WC κρατητηρίων.	NET Ν ΟΙΚ Α 062.24.ΣΧ.2	Τεμ.	1	
39	Σιδηρουργικά διάφορα. Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς έως 160 mm.	NET ΟΙΚ-Α 61.5	Kg	100	
40	Κυγκλιδώματα σιδηρά - Περιφράγματα. Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών. Απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους	NET ΟΙΚ-Α 64.1.1	Kg	785	
41	Διακοσμήσεις - Ειδικές καλύψεις. Επένδυση κατακόρυφης ή οριζόντιας επιφάνειας με γαλβανισμένη λαμαρίνα.	NET ΟΙΚ-Α 78.91	m2	10	
42	Σταθερή χαλύβδινη ΚΑΤΩ κλίνη κρατητηρίων	NET Ν ΟΙΚ Α 061.5.ΣΧ1	Τεμ.	1	
43	Σταθερή χαλύβδινη ΑΝΩ κλίνη κρατητηρίων	NET Ν ΟΙΚ Α 061.5.ΣΧ2	Τεμ.	1	

1.6. ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ

44	Χρωματισμοί. Προετοιμασία ξυλίνων επιφανειών για χρωματισμούς.	NET ΟΙΚ-Α 77.16	m2	22	
45	Χρωματισμοί. Ελαιοχρωματισμοί κοινοί ξυλίνων επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου.	NET ΟΙΚ-Α 77.54	m2	22	
46	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου.	NET ΟΙΚ-Α 77.55	m2	35,18	
47	Χρωματισμοί. Βαφή εσωτερικών επιφανειών επιχρισμάτων, σκυροδέματος ή γυψοσανίδων με οικολογικό ακρυλικό χρώμα βάσεως νερού.	NET ΟΙΚ-Α 77.102	m2	490	

2. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ**2.1. ΥΔΡΕΥΣΗ - ΕΙΔΗ ΥΓΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΡΟΥΝΟΠΟΙΑΣ**

48	Νεροχύτης χαλύβδινος, ανοξείδωτος, πλάτους περίπου 50 cm μιάς σκάφης Διαστάσεων περίπου 35 X 40 X 13 cm, μήκους 1,20 m	ΑΤΗΕ 8165.1.1	Τεμ.	1	
49	Αναμκτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος νεροχύτη - Διαμέτρου 1/2 ins	ΑΤΗΕ 8141.3.2	Τεμ.	1	
50	Νιπτήρας πορσελάνης Διαστ. 40 X 50 cm	ΑΤΗΕ 8160.1	Τεμ.	3	
51	Αναμκτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος νιπτήρα επίτοιχος - Διαμέτρου 1/2 ins	ΑΤΗΕ 8141.1.2	Τεμ.	1	
52	Λεκάνη αποχωρητηρίου (τουρκικού) τύπου, πλήρης, με καζανάκι τύπου dall.	ΑΤΗΕ 8152.ΣΧ	Τεμ.	1	
53	Αναμκτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, για ντους χώρων κράτησης νιπτήρα επίτοιχος - Διαμέτρου 1/2 ins	ΑΤΗΕ 8141.1.2.ΣΧ	Τεμ.	1	
54	Κρουνός εκροής (βρύση) ορειχάλκινος κοινός ορειχάλκινος κοινός ορειχάλκινος Διαμέτρου 1/2 ins	ΑΤΗΕ 8138.1.2	Τεμ.	1	
55	Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη. Χαμηλής πίεσεως με το δοχείο πλύσεως και τα εξαρτήματά του.	ΑΤΗΕ 8151.2	Τεμ.	2	
56	Αναμκτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος τοποθετημένος σε νιπτήρα - Διαμέτρου 1/2 ins	ΑΤΗΕ 8141.2.2	Τεμ.	2	
57	Αναμκτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, για ντους	ΑΤΗΕ 8141.1.2.ΣΧ1	Τεμ.	1	
58	Χαρτοθήκη πλήρης επιχρωμιωμένη διαστάσεων 15 X 15 cm	ΑΤΗΕ 8178.2.1	Τεμ.	2	
59	Εταζέρα νιπτήρα πλήρης πορσελάνης - μήκους 0,60 cm	ΑΤΗΕ 8169.1.2	Τεμ.	1	
60	Καθρέπτης τοίχου πάχους 4 mm μπιζουτέ Διαστάσεων	ΑΤΗΕ 8168.2	Τεμ.	1	

	42 X 60 cm				
61	Σαπωνοθήκη πορσελάνης πλήρης Διαστάσεων 15 X 15 cm	ATHE 8171.3	Τεμ.	2	
62	Αγγιστρο (γάντζος) αναρτήσεως, από πορσελάνη Διπλό	ATHE 8175.2	Τεμ.	1	
63	Ποτηριοθήκη πλήρης μονή επιχρωμωμένη	ATHE 8170.1	Τεμ.	1	
64	Πλαστικοί σωλήνες από πολυαιθυλένιο (PE). Σωληνώσεις πολυαιθυλενίου 3ης γενιάς, (MRS 10, PE 100) κατα CEN: TC 155/WG 12/20, 1/NT10 και TC 155/20, 2/N 100REV ονομ. διαμέτρου DN 20 mm / ονομ. πίεσης PN 10 atm	ATHE N12.14.1.1	μμ	50	
65	Θερμική μόνωση σωλήνων με αφρώδες πλαστικό υλικό Armaflex διαμέτρου Φ 3/4 ins	ATHE N8540.2	m	50	
2.2. ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ					
66	Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος. Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 110 mm	NET ΥΔΡ-A 12.10.1	m	10	
67	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Πίεσεως 4 atm Διαμέτρου 50 mm	ATHE 8042.1.3	m	10	
68	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Πίεσεως 4 atm Διαμέτρου 40 mm	ATHE 8042.1.2	m	12	
69	Πώμα (τάπα) καθαρισμού ορειχάλκινο με στεφάνη Διαμέτρου 100 mm	ATHE 8054.8	Τεμ.	3	
70	Σιφώνι ανοξείδωτο δαπέδου με εσχάρα και κόφτρα διαμέτρου Φ 100 mm	ATHE N8049.3	Τεμ.	3	
2.3. ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ					
71	Πυροσβεστική φωλιά επίτοιχος ή χωνευτή 1/2 ins με σωλήνα 15 m.	HAM 020.ΣΧ	Τεμ.	2	
72	Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, φορητός Γομώσεως 6 kg	ATHE 8201.1.2	Τεμ.	4	
73	Πυροσβεστήρας διοξειδίου του άνθρακα, φορητός Γομώσεως 6 kg	ATHE 8202.2	Τεμ.	1	
74	Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, αυτοδιεγειρόμενος, γομώσεως 12 kg Γομώσεως 12 kg	ATHE 8201.1.3.ΣΧ	Τεμ.	1	
2.4. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ					
75	Καλώδιο τύπου NYM τριπολικό Διατομής:3 X 1,5 mm2	ATHE 8766.3.1	m	25	
76	Καλώδιο τύπου NYM τριπολικό Διατομής:3 X 2,5 mm2	ATHE 8766.3.2	m	65	
77	Καλώδιο τύπου NYM τριπολικό Διατομής:3 X 4 mm2	ATHE 8766.3.3	m	8	
78	Καλώδιο τύπου NYM τριπολικό Διατομής:3 X 6 mm2	ATHE 8766.3.4	m	15	
79	Κανάλι διανομής πλαστικό 50X50mm	ATHE 8840.1.3.ΣΧ9	μμ	15	
80	Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός απιράλ διαμέτρου Φ29 mm σπιδάλ Διαμέτρου Φ 29mm	ATHE 8732.2.5.ΣΧ1	m	90	
81	Φωτιστικό σώμα προβολέας 70 W	ATHE 8985.1.3.ΣΧ1	Τεμ.	6	
82	Φωτιστικό σώμα παραβολικό φθορισμού, οροφής ή χωνευτό (4x18W T8) με στεγανότητα IP 20.	ATHE 8994.ΣΧ.1	Τεμ.	1	
83	Φωτιστικό σώμα στεγανό, επίτοιχο ή οροφής (2x58W T8) με στεγανότητα IP 65.	ATHE 8994.ΣΧ.2	Τεμ.	2	
84	Φωτιστικό σώμα στεγανό, επίτοιχο ή οροφής τύπου πλαφονιέρας για χώρους υγιεινής (2x18W TCL)	ATHE 8994.ΣΧ.4	Τεμ.	2	
85	Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο εντάσεως 10 A τάσεως 250 V Εντάσεως 10 A απλός μονοπολικός	ATHE 8801.1.1	Τεμ.	8	
86	Ηλεκτρικός πίνακας από χαλυβδόελασμα 'ντεκαπέ' και μορφοσίδηρο Με πόρτα προστασίας P30 εντοιχισμένος Διαστάσεων 50 X 35 cm	ATHE 8840.1.2	Τεμ.	1	
87	Προμήθεια και τοποθέτηση διακοπτικού υλικού πίνακα κρατητηρίων Α.Τ. Γεωργίου Καραϊσκάκη - Λοιπές ηλεκτρολογικές εργασίες	ATHE 8840.ΣΧ.3	Τεμ.	1	

88	Φωτιστικό σώμα τύπου χελώνας χαμηλής τάσης.	ΑΤΗΕ 8994.ΣΧ.3	Τεμ.	5	
89	Θερμοσίφωνας ηλεκτρικός Χωρητικότητας 60 l Ισχύος 3000 W	ΑΤΗΕ 8256.5.1	Τεμ.	1	
90	Φωτεινή επιγραφή Αστυνομικού Τμήματος	ΑΤΗΕ 8983.ΣΧ	Τεμ.	1	
2.5. ΔΟΜΗΜΕΝΗ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗ					
91	Προμήθεια και τοποθέτηση Rack 9U διαστάσεων Π x Β x Υ = 54 x 45 x 45 εκατοστών	ΑΤΗΕ 8840.1.3.ΣΧ1	Τεμ.	1	
92	Μετώπη Μικτονόμησης (Patch-Panel) 24 εισόδων RJ45, cat.6 1U με γείωση και τερματισμό του.	ΑΤΗΕ 8840.1.3.ΣΧ2	Τεμ.	2	
93	Μετώπη διευθέτησης καλωδίων σε Rack και ενός switch	ΑΤΗΕ 8840.1.3.ΣΧ3	Τεμ.	1	
94	Καλώδια μικτονόμησης (Patch Cords) μέχρι 1 m.	ΑΤΗΕ 8840.1.3.ΣΧ5	Τεμ.	48	
95	Πολύπριζο 7 υποδοχών με προστασία υπέρτασης.	ΑΤΗΕ 8840.1.3.ΣΧ4	Τεμ.	1	
96	Ρευματοδότης χωνευτός SCHUKO - Εντάσεως 16 A	ΑΤΗΕ 8826.3.2	Τεμ.	1	
76	Καλώδιο τύπου NYM τριπολικό Διατομή: 3 X 2,5 mm ²	ΑΤΗΕ 8766.3.2	m	5	
79	Κανάλι διανομής πλαστικό 50X50mm	ΑΤΗΕ 8840.1.3.ΣΧ9	μμ	5	
97	Κανάλι διανομής πλαστικό 150X50mm διμερές	ΑΤΗΕ 8840.1.3.ΣΧ8	μμ	110	
98	Καλώδιο χαλκού τύπου UTP 4 ζευγών cat 6 τοποθετημένο μέσα σε κανάλι ή σωλήνα ή σχάρα.	ΑΤΗΕ 8840.1.3.ΣΧ6	μμ	404	
99	Διπλή πρίζα Data - Voice, επίτοιχη, χωνευτή ή επικάναλη RJ 45 κατηγορίας cat 6a.	ΑΤΗΕ 8826.3.1.ΣΧ1	Τεμ.	13	
100	Πιστοποίηση γραμμών δικτύου data - voice και έκδοση πιστοποιητικού	ΑΤΗΕ 8840.1.3.ΣΧ7	Τεμ.	26	

ΤΟΠΟΣ / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΟΝ

Ανήκει στην Διακήρυξη 8039/6704/17/1-δ
από 13.03.2017 Δ.Α. Άρτας



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡ. ΑΣΤΥΝ. Δ/ΝΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΔΕΙΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΡΤΑΣ
ΜΕΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΛΙΚΟΥ-ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ
Αγ. Ειρήνης & Αγ.Αρτεμίου,471 00 - ΑΡΤΑ

«Αναρτητέα στο διαδίκτυο»

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	
Αριθμός:	
Αξία:	#.....#€
Είδος παροχής:	Επισκευής - συντήρησης και αναβάθμισης σε δωρεάν παραχωρηθέν ισόγειο, τμήματος δημοτικού καταστήματος, ιδιοκτησίας του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη, που βρίσκεται στην Άνω Καλεντίνη με σκοπό την κάλυψη στεγαστικών αναγκών του νεοϊδρυθέντος Αστυνομικού Τμήματος Γεωργίου Καραϊσκάκη, σύμφωνα με το ΠΔ 72014ΦΕΚ Α- 14 από 09-02-2017 Αναδιάταξη - Αναδιοργάνωση, σύσταση και λειτουργία περιφερειακών υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας.
Οικονομικός Φορέας:	

Σήμερα την του έτους **201...** στ και στην έδρα της Διεύθυνσης Αστυνομίας Άρτας οδός Αγ. Ειρήνης & Αγ. Αρτεμίου - Άρτα, οι κάτωθι συμβαλλόμενοι:

α) Το Ελληνικό Δημόσιο, νομίμως εκπροσωπούμενο με βάση τις κείμενες διατάξεις από τον, που στη συνέχεια θα ονομάζεται για συντομία **"Αναθέτουσα Αρχή"** και

β) Η επιχείρηση (πλήρη επωνυμία), που εδρεύει (πλήρης Δ/ση, Τηλ. και FAX), νομίμως εκπροσωπούμενη από τ... (πλήρη στοιχεία), που στη συνέχεια θα ονομάζεται για συντομία **"πάροχος υπηρεσιών"**, **συμφώνησαν συναποδέχθηκαν** τα ακόλουθα:

- Με τον πρόχειρο διαγωνισμό που διενεργήθηκε την **29.02.2017** δυνάμει της υπ' αριθ. **8039/6704/17/1-δ από 13.03.2017** Διακήρυξης της Διεύθυνσης Αστυνομίας Άρτας, κατακυρώθηκε ύστερα από την υπ' αριθ. από Απόφαση τ... η παροχή υπηρεσιών επισκευής - συντήρησης και αναβάθμισης σε δωρεάν παραχωρηθέν ισόγειο, τμήματος δημοτικού καταστήματος, ιδιοκτησίας του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη, που βρίσκεται στην Άνω Καλεντίνη με σκοπό την κάλυψη στεγαστικών αναγκών του νεοϊδρυθέντος Αστυνομικού Τμήματος Γεωργίου Καραϊσκάκη, όπως αναλυτικά περιγράφεται στο άρθρο 2 της παρούσας.

Ύστερα από τα παραπάνω, η **Αναθέτουσα Αρχή**, αναθέτει στον ως άνω **πάροχο υπηρεσιών**, το εν λόγω έργο, το οποίο αυτή αναλαμβάνει με τους κατωτέρω όρους και συμφωνίες, που αποδέχεται ανεπιφύλακτα.

Άρθρο 1

Αντικείμενο σύμβασης

Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών επισκευής - συντήρησης και αναβάθμισης σε δωρεάν παραχωρηθέν ισόγειο, τμήματος δημοτικού καταστήματος, ιδιοκτησίας του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη, που βρίσκεται στην Άνω Καλεντίνη με σκοπό την κάλυψη στεγαστικών αναγκών του νεοϊδρυθέντος Αστυνομικού Τμήματος Γεωργίου Καραϊσκάκη, όπως αυτές με λεπτομέρεια περιγράφονται στο Παράρτημα Α' της υπ' αριθ. **8041/9/95-γ από 01.02.2017** Διακήρυξης της Διεύθυνσης Αστυνομίας Άρτας, στη συνολική τιμή των€ (ολογράφως και αριθμητικώς), συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων 5,55% πλέον Φ.Π.Α. 24%,€ (ολογράφως και αριθμητικώς), ήτοι στη συνολική τιμή συμπεριλαμβανομένων των κρατήσεων κατ του%.

Στην ανωτέρω τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες, όπως ημερομίσθια, εργοδοτικές εισφορές, επιδόματα αδειών και εορτών, ασφάλισης απασχολούμενου προσωπικού, η αξία των υλικών και μέσων ως και κάθε άλλη

προβλεπόμενη από τη σχετική διακήρυξη δαπάνη, σχετική με την επισκευής - συντήρησης και αναβάθμισης του εν λόγω κτηρίου.

Η ανωτέρω τιμή θα παραμείνει σταθερή σε όλη τη διάρκεια της παρούσας σύμβασης και δεν υπόκειται σε καμία μεταβολή από οποιαδήποτε αιτία.

Άρθρο 2

Εκτελούμενες εργασίες

Η επισκευής - συντήρησης και αναβάθμισης του εν λόγω κτηρίου, όπως αυτές με λεπτομέρεια περιγράφονται στο Παράρτημα Α' της υπ' αριθ. 8039/6704/17/1-δ από 13.03.2017 Διακήρυξης της Διεύθυνσης Αστυνομίας Άρτας θα γίνεται από τον **πάροχο υπηρεσιών**, όπως ακριβώς αυτή αναγράφεται στο **ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε'** της εν λόγω Διακήρυξης: ήτοι:

A.T.	Είδος Εργασίας	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μέτρ	Ποσότητα
1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ				
1.1. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ				
1	Γενικές εργασίες Α.Τ. Γεωργίου Καραϊσκάκη	NET ΟΙΚ 054.46.ΣΧ	Τεμ.	1
2	Καθαιρέσεις. Καθαιρέσεις πλινθοδομών.	NET ΟΙΚ-A 22.4	m3	0,82
3	Καθαιρέσεις. Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιοδήποτε πάχους. Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	NET ΟΙΚ-A 22.20.1	m2	2,3
4	Καθαιρέσεις. Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου. Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	NET ΟΙΚ-A 22.21.1	m2	10,8
5	Καθαιρέσεις. Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων.	NET ΟΙΚ-A 22.45	m2	15,32
6	Καθαιρέσεις. Καθαίρεση επιχρισμάτων.	NET ΟΙΚ-A 22.23	m2	30
7	Φοροεκφορτώσεις - Μεταφορές. Μεταφορά υλικών με τα χέρια.	NET ΟΙΚ-A 10.3	t 10m	36
8	Φοροεκφορτώσεις - Μεταφορές. Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας	NET ΟΙΚ-A 10.7.1	tkm	20
1.2. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ				
9	Χαλικοδέματα - Γαρμπιλοδέματα. Σκυροδέματα μικρών έργων. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	NET ΟΙΚ-A 32.5.4	m3	0,4
10	Χαλικοδέματα - Γαρμπιλοδέματα. Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00 m³. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	NET ΟΙΚ-A 32.25.3	m3	0,4
11	Διαζώματα (σενάζ) - Λοιπές ενισχύσεις τοιχοδομών. Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα. Γραμμικά διαζώματα (σενάζ) δρομικών τοίχων	NET ΟΙΚ-A 49.1.1	m	4,8
12	Διαζώματα (σενάζ) - Λοιπές ενισχύσεις τοιχοδομών. Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα. Γραμμικά διαζώματα (σενάζ) μπατικών τοίχων	NET ΟΙΚ-A 49.1.2	m	17
1.3. ΤΟΙΧΟΠΟΙΗΣΕΙΣ				
13	Οπτοπλινθοδομές. Οπτοπλινθοδομές με πλήρεις τυποποιημένους οπτοπλίνθους 6x9x19 cm. Πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικοί τοίχοι)	NET ΟΙΚ-A 46.2.2	m2	17
14	Οπτοπλινθοδομές. Οπτοπλινθοδομές με πλήρεις τυποποιημένους οπτοπλίνθους 6x9x19 cm. Πάχους 1 (μιάς) πλίνθου (μπατικοί τοίχοι)	NET ΟΙΚ-A 46.2.3	m2	29,2
1.4. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ				
15	Ξυλότυποι -Οπλισμοί. Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος. Δομικά πλέγματα B500C (S500s)	NET ΟΙΚ-A 38.20.3	Kg	58
16	Αρμολογήματα - Επιχρίσματα. Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα.	NET ΟΙΚ-A 71.21	m2	173
17	Επιστρώσεις - Επενδύσεις. Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα σε τρεις στρώσεις. Επιστρώσεις τσιμεντοκονίας πάχους 3,0 cm	NET ΟΙΚ-A 73.36.1	m2	17,5
18	Επιστρώσεις - Επενδύσεις. Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια. Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 30x30 cm	NET ΟΙΚ-A 73.33.2	m2	17,5

19	Επιστρώσεις - Επενδύσεις. Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια GROUP 1. Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 20x20 cm	NET ΟΙΚ-A 73.34.1	m2	30
20	Επιστρώσεις - Επενδύσεις. Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραμικά πλακίδια.	NET ΟΙΚ-A 73.35	μμ	28
1.5. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ Η΄ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ				
21	Διακοσμήσεις - Ειδικές καλύψεις. Γυψοσανίδες. Γυψοσανίδες ανθυγρές, επίπεδες, πάχους 12,5 mm	NET ΟΙΚ-A 78.5.4	m2	15
22	Κατασκευές από αλουμίνιο. Υαλόθυρες αλουμινίου ανοιγόμενες. Υαλόθυρες από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο. Υαλόθυρες ανοιγόμενες, μονόφυλλες, χωρίς φεγγίτη	NET ΟΙΚ-A 65.2.1.1	m2	2,2
23	Πόρτες - Παράθυρα - Υαλοστάσια από ξυλεία. Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές. Με κάσσα μπατική, πλάτους έως 23 cm	NET ΟΙΚ-A 54.46.2	m2	8,8
24	Πόρτες - Παράθυρα - Υαλοστάσια από ξυλεία. Υαλόθυρα δρομική ξύλινη. Με κάσσα μπατική, πλάτους έως 23 cm	NET ΟΙΚ-A 54.38.2	m2	2,2
25	Κατασκευές από αλουμίνιο. Υαλόθυρες αλουμινίου ανοιγόμενες, με τζάμι. Υαλόθυρες από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο. Υαλόθυρες ανοιγόμενες, μονόφυλλες, με τζάμι.	NET N ΟΙΚ-A 065.2.1.ΣΧ1	m2	2
26	Κατασκευές από αλουμίνιο. Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα. Υαλοστάσια δίφυλλα, με το ένα ή και τα δύο φύλλα συρόμενα (επάλληλα), με ή χωρίς σταθερό φεγγίτη	NET ΟΙΚ-A 65.17.6	m2	0,5
27	Κατασκευές από αλουμίνιο. Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα. Υαλοστάσια μονόφυλλα, κινητού φεγγίτη, κατακόρυφου ή οριζόντιου άξονα	NET ΟΙΚ-A 65.17.3	m2	0,5
28	Υαλοπινάκες. Υαλοπίνακες ασφαλείας (LAMINATED). Υαλοπίνακες ασφαλείας (Laminated) συνολικού πάχους 18 mm (6 mm + μεμβράνη + 6 mm + μεμβράνη + 6 mm)	NET ΟΙΚ-A 76.22.4	m2	2,3
29	Υαλοπίνακας από plexiglass πάχους τουλάχιστον 8 mm	NET N ΟΙΚ A 072.70.ΣΧ1	m2	0,5
30	Σιδηρά κουφώματα κοινά - Γκαραζόπορτες. Θύρες μεταλλικές πυρασφαλείας, ανοιγόμενες, μονόφυλλες. Θύρες πυρασφαλείας, μονόφυλλες, ανοιγόμενες, χωρίς φεγγίτη, κλάσης πυραντίστασης 60 min	NET ΟΙΚ-A 62.60.2	m2	2,2
31	Κατασκευές από αλουμίνιο. Κινητές σίτες αερισμού.	NET ΟΙΚ-A 65.25	m2	27,02
32	Διακοσμήσεις - Ειδικές καλύψεις. Περσιδωτά προπετάσματα.	NET ΟΙΚ-A 78.13	m2	27,02
33	Ερμάρια - Πάγκοι, κτλ. Πάγκος από άκαυστη φορμάικα ενδεικτικού τύπου DUROPAL.	NET ΟΙΚ-A 56.21	m2	1
34	Ερμάρια - Πάγκοι, κτλ. Ερμάρια κουζίνας κρεμαστά επί τοίχου, μή τυποποιημένα.	NET ΟΙΚ-A 56.24	m2	2
35	Ερμάρια - Πάγκοι, κτλ. Ερμάρια κουζίνας επί δαπέδου μή τυποποιημένα.	NET ΟΙΚ-A 56.23	m2	2
36	Ερμάρια - Πάγκοι, κτλ. Ερμάρια μεγάλου ύψους, μή τυποποιημένα.	NET ΟΙΚ-A 56.25	m2	10
37	Κεντρική θύρα κρατητηρίων.	NET N ΟΙΚ A 062.24.ΣΧ.1	Τεμ.	1
38	Θύρα WC κρατητηρίων.	NET N ΟΙΚ A 062.24.ΣΧ.2	Τεμ.	1
39	Σιδηρουργικά διάφορα. Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς έως 160 mm.	NET ΟΙΚ-A 61.5	Kg	100
40	Κυγκλιδώματα σιδηρά - Περιφράγματα. Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών. Απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους	NET ΟΙΚ-A 64.1.1	Kg	785
41	Διακοσμήσεις - Ειδικές καλύψεις. Επένδυση κατακόρυφης ή οριζόντιας επιφάνειας με γαλβανισμένη λαμαρίνα.	NET ΟΙΚ-A 78.91	m2	10
42	Σταθερή χαλύβδινη ΚΑΤΩ κλίνη κρατητηρίων	NET N ΟΙΚ A 061.5.ΣΧ1	Τεμ.	1
43	Σταθερή χαλύβδινη ΑΝΩ κλίνη κρατητηρίων	NET N ΟΙΚ A 061.5.ΣΧ2	Τεμ.	1
1.6. ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ				
44	Χρωματισμοί. Προετοιμασία ξυλίνων επιφανειών για χρωματισμούς.	NET ΟΙΚ-A 77.16	m2	22
45	Χρωματισμοί. Ελαιοχρωματισμοί κοινοί ξυλίνων επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου.	NET ΟΙΚ-A 77.54	m2	22

46	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού ή διαλύτου.	NET ΟΙΚ-Α 77.55	m2	35,18
47	Χρωματισμοί. Βαφή εσωτερικών επιφανειών επιχρισμάτων, σκυροδέματος ή γυψοσανίδων με οικολογικό ακρυλικό χρώμα βάσεως νερού.	NET ΟΙΚ-Α 77.102	m2	490
2. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ				
2.1. ΥΔΡΕΥΣΗ - ΕΙΔΗ ΥΓΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΡΟΥΝΟΠΟΙΑΣ				
48	Νεροχύτης χαλύβδινος, ανοξείδωτος, πλάτους περίπου 50 cm μιάς σκάφης Διαστάσεων περίπου 35 X 40 X 13 cm, μήκους 1,20 m	ΑΤΗΕ 8165.1.1	Τεμ.	1
49	Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος νεροχύτη - Διαμέτρου 1/2 ins	ΑΤΗΕ 8141.3.2	Τεμ.	1
50	Νιπτήρας πορσελάνης Διαστ. 40 X 50 cm	ΑΤΗΕ 8160.1	Τεμ.	3
51	Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος νιπτήρα επίτοιχος - Διαμέτρου 1/2 ins	ΑΤΗΕ 8141.1.2	Τεμ.	1
52	Λεκάνη αποχωρητηρίου (τουρκικού) τύπου, πλήρης, με καζανάκι τύπου dall.	ΑΤΗΕ 8152.ΣΧ	Τεμ.	1
53	Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, για ντουζ χώρων κράτησης νιπτήρα επίτοιχος - Διαμέτρου 1/2 ins	ΑΤΗΕ 8141.1.2.ΣΧ	Τεμ.	1
54	Κρουνός εκροής (βρύση) ορειχάλκινος κοινός ορειχάλκινος κοινός ορειχάλκινος Διαμέτρου 1/2 ins	ΑΤΗΕ 8138.1.2	Τεμ.	1
55	Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη. Χαμηλής πίεσεως με το δοχείο πλύσεως και τα εξαρτήματά του.	ΑΤΗΕ 8151.2	Τεμ.	2
56	Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος τοποθετημένος σε νιπτήρα - Διαμέτρου 1/2 ins	ΑΤΗΕ 8141.2.2	Τεμ.	2
57	Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, για ντουζ	ΑΤΗΕ 8141.1.2.ΣΧ1	Τεμ.	1
58	Χαρτοθήκη πλήρης επιχρωμιωμένη διαστάσεων 15 X 15 cm	ΑΤΗΕ 8178.2.1	Τεμ.	2
59	Εταζέρα νιπτήρα πλήρης πορσελάνης - μήκους 0,60 cm	ΑΤΗΕ 8169.1.2	Τεμ.	1
60	Καθρέπτης τοίχου πάχους 4 mm μπιζουτέ Διαστάσεων 42 X 60 cm	ΑΤΗΕ 8168.2	Τεμ.	1
61	Σαπωνοθήκη πορσελάνης πλήρης Διαστάσεων 15 X 15 cm	ΑΤΗΕ 8171.3	Τεμ.	2
62	Αγγιστρο (γάντζος) αναρτήσεως, από πορσελάνη Διπλό	ΑΤΗΕ 8175.2	Τεμ.	1
63	Ποτηριοθήκη πλήρης μονή επιχρωμιωμένη	ΑΤΗΕ 8170.1	Τεμ.	1
64	Πλαστικοί σωλήνες από πολυαιθυλένιο (PE). Σωληνώσεις πολυαιθυλενίου 3ης γενιάς, (MRS 10, PE 100) κατά CEN: TC 155/WG 12/20, 1/NT10 και TC 155/20, 2/N 100REV ονομ. διαμέτρου DN 20 mm / ονομ. πίεσης PN 10 atm	ΑΤΗΕ N12.14.1.1	μμ	50
65	Θερμική μόνωση σωλήνων με αφρώδες πλαστικό υλικό Armaflex διαμέτρου Φ 3/4 ins	ΑΤΗΕ N8540.2	m	50
2.2. ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ				
66	Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος. Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 110 mm	NET ΥΔΡ-Α 12.10.1	m	10
67	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό Ρ.Υ.Υ. Πιέσεως 4 atm Διαμέτρου 50 mm	ΑΤΗΕ 8042.1.3	m	10
68	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό Ρ.Υ.Υ. Πιέσεως 4 atm Διαμέτρου 40 mm	ΑΤΗΕ 8042.1.2	m	12
69	Πώμα (τάπα) καθαρισμού ορειχάλκινο με στεφάνη Διαμέτρου 100 mm	ΑΤΗΕ 8054.8	Τεμ.	3
70	Σιφώνι ανοξείδωτο δαπέδου με εσχάρα και κόφτρα διαμέτρου Φ 100 mm	ΑΤΗΕ N8049.3	Τεμ.	3
2.3. ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ				
71	Πυροσβεστική φωλιά επίτοιχος ή χωνευτή 1/2 ins με σωλήνα 15 m.	ΗΛΜ 020.ΣΧ	Τεμ.	2
72	Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, φορητός Γομώσεως 6 kg	ΑΤΗΕ 8201.1.2	Τεμ.	4
73	Πυροσβεστήρας διοξειδίου του άνθρακα, φορητός Γομώσεως 6 kg	ΑΤΗΕ 8202.2	Τεμ.	1
74	Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, αυτοδιεγερόμενος, γομώσεως 12 kg	ΑΤΗΕ 8201.1.3.ΣΧ	Τεμ.	1
2.4. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ				
75	Καλώδιο τύπου ΝΥΜ τριτολικό Διατομής: 3 X 1,5 mm2	ΑΤΗΕ 8766.3.1	m	25
76	Καλώδιο τύπου ΝΥΜ τριτολικό Διατομής: 3 X 2,5 mm2	ΑΤΗΕ	m	65

		8766.3.2		
77	Καλώδιο τύπου NYM τριπολικό Διατομής:3 X 4 mm2	ΑΤΗΕ 8766.3.3	m	8
78	Καλώδιο τύπου NYM τριπολικό Διατομής:3 X 6 mm2	ΑΤΗΕ 8766.3.4	m	15
79	Κανάλι διανομής πλαστικό 50X50mm	ΑΤΗΕ 8840.1.3.ΣΧ9	μμ	15
80	Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός απιράλ διαμέτρου Φ29 mm σπирάλ Διαμέτρου Φ 29mm	ΑΤΗΕ 8732.2.5.ΣΧ1	m	90
81	Φωτιστικό σώμα προβολέας 70 W	ΑΤΗΕ 8985.1.3.ΣΧ1	Τεμ.	6
82	Φωτιστικό σώμα παραβολικό φθορισμού, οροφής ή χωνευτό (4x18W T8) με στεγανότητα IP 20.	ΑΤΗΕ 8994.ΣΧ.1	Τεμ.	1
83	Φωτιστικό σώμα στεγανό, επίτοιχο ή οροφής (2x58W T8) με στεγανότητα IP 65.	ΑΤΗΕ 8994.ΣΧ.2	Τεμ.	2
84	Φωτιστικό σώμα στεγανό, επίτοιχο ή οροφής τύπου πλαφονιέρας για χώρους υγιεινής (2x18W TCL)	ΑΤΗΕ 8994.ΣΧ.4	Τεμ.	2
85	Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο εντάσεως 10 A τάσεως 250 V Εντάσεως 10 A απλός μονοπολικός	ΑΤΗΕ 8801.1.1	Τεμ.	8
86	Ηλεκτρικός πίνακας από χαλυβδοέλασμα 'ντεκαπέ' και μορφοσίδηρο Με πόρτα προστασίας P30 εντοιχισμένος Διαστάσεων 50 X 35 cm	ΑΤΗΕ 8840.1.2	Τεμ.	1
87	Προμήθεια και τοποθέτηση διακοπτικού υλικού πίνακα κρατητηρίων Α.Τ. Γεωργίου Καραϊσκάκη - Λοιπές ηλεκτρολογικές εργασίες	ΑΤΗΕ 8840.ΣΧ.3	Τεμ.	1
88	Φωτιστικό σώμα τύπου χελώνας χαμηλής τάσης.	ΑΤΗΕ 8994.ΣΧ.3	Τεμ.	5
89	Θερμοσίφωνα ηλεκτρικός Χωρητικότητας 60 l Ισχύος 3000 W	ΑΤΗΕ 8256.5.1	Τεμ.	1
90	Φωτεινή επιγραφή Αστυνομικού Τμήματος	ΑΤΗΕ 8983.ΣΧ	Τεμ.	1
2.5. ΔΟΜΗΜΕΝΗ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗ				
91	Προμήθεια και τοποθέτηση Rack 9U διαστάσεων Π x Β x Υ = 54 x 45 x 45 εκατοστών	ΑΤΗΕ 8840.1.3.ΣΧ1	Τεμ.	1
92	Μετώπη Μικτονόμησης (Patch-Panel) 24 εισόδων RJ45, cat.6 1U με γείωση και τερματισμό του.	ΑΤΗΕ 8840.1.3.ΣΧ2	Τεμ.	2
93	Μετώπη διευθέτηση καλωδίων σε Rack και ενός switch	ΑΤΗΕ 8840.1.3.ΣΧ3	Τεμ.	1
94	Καλώδια μικτονόμησης (Patch Cords) μέχρι 1 m.	ΑΤΗΕ 8840.1.3.ΣΧ5	Τεμ.	48
95	Πολύπριζο 7 υποδοχών με προστασία υπέρτασης.	ΑΤΗΕ 8840.1.3.ΣΧ4	Τεμ.	1
96	Ρευματοδότης χωνευτός SCHUKO - Εντάσεως 16 A	ΑΤΗΕ 8826.3.2	Τεμ.	1
76	Καλώδιο τύπου NYM τριπολικό Διατομής:3 X 2,5 mm2	ΑΤΗΕ 8766.3.2	m	5
79	Κανάλι διανομής πλαστικό 50X50mm	ΑΤΗΕ 8840.1.3.ΣΧ9	μμ	5
97	Κανάλι διανομής πλαστικό 150X50mm διμερές	ΑΤΗΕ 8840.1.3.ΣΧ8	μμ	110
98	Καλώδιο χαλκού τύπου UTP 4 ζευγών cat 6 τοποθετημένο μέσα σε κανάλι ή σωλήνα ή σχάρα.	ΑΤΗΕ 8840.1.3.ΣΧ6	μμ	404
99	Διπλή πρίζα Data - Voice, επίτοιχη, χωνευτή ή επικάναλη RJ 45 κατηγορίας cat 6a.	ΑΤΗΕ 8826.3.1.ΣΧ1	Τεμ.	13
100	Πιστοποίηση γραμμών δικτύου data - voice και έκδοση πιστοποιητικού	ΑΤΗΕ 8840.1.3.ΣΧ7	Τεμ.	26

Άρθρο 3

Χρόνος και τόπος παράδοσης

Οι προς παροχή υπηρεσίες πρέπει να παραδοθούν εντός εξήντα (60) ημερών, από την επόμενη της υπογραφής της παρούσας σύμβασης, στην έδρα της Διεύθυνσης Αστυνομίας Άρτας, οδός Αγ. Ειρήνης & Αγ. Αρτεμίου, στην Άρτα, ήτοι μέχρι την

Ως προς τις λοιπές λεπτομέρειες του τρόπου και του χρόνου παράδοσης των υπό παροχή εργασιών, ισχύουν τα αναφερόμενα στα άρθρα 216 και 217 του ν.4412/2016.

Άρθρο 4

Διαπίστωση εκτέλεσης εργασιών καθαριότητας

Η παρακολούθηση, αξιολόγηση και ο έλεγχος της καλής εκτέλεσης των εργασιών, θα γίνεται, από Επιτροπή που θα ορισθεί με Απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αρτας.

Η παραλαβή των εργασιών, θα γίνει την ημέρα ολοκλήρωσης του συνόλου αυτών, από τριμελή επιτροπή, που έχει ορισθεί με Απόφαση του Διευθυντή Διεύθυνσης Αστυνομίας Αρτας, με τη σύνταξη σχετικού Πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής, το οποίο θα αποτελέσει δικαιολογητικό της δαπάνης.

Κατά την παραλαβή θα διενεργηθούν οι απαιτούμενοι έλεγχοι.

Ως προς τις λοιπές λεπτομέρειες του τρόπου και του χρόνου παραλαβής των υπό παροχή υπηρεσιών, ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 219 του ν.4412/2016

Άρθρο 5

Υποχρεώσεις Παρόχου Υπηρεσιών κατά την εκτέλεση της σύμβασης

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο Πάροχος Υπηρεσιών υποχρεούται να τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016, της νομοθεσίας περί υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου. Η αθέτηση της υποχρέωσης αυτής, συνιστά σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα του παρόχου υπηρεσιών, κατά την έννοια της παρ. 6 του άρθρου 73 του ν.4412/2016, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.

Τα υλικά και τα εξαρτήματα που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι καινούργια, άριστης ποιότητας και θα πληρούν την τεχνική περιγραφή του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ε' της εν λόγω διακήρυξης. Επίσης οι εργασίες που θα εκτελεστούν, θα πληρούν την παραπάνω τεχνική περιγραφή.

Ο πάροχος υπηρεσιών υποχρεούται να ελέγξει την ποιότητα και τις προδιαγραφές των υλικών και εργασιών πριν την παράδοση τους στην Υπηρεσία. Ο πάροχος υπηρεσιών επίσης είναι υπεύθυνος για την ποιότητα και αντοχή των υλικών του καθώς και για την έντεχνη και άρτια κατασκευή. Θα είναι σε άμεση επικοινωνία με την αρμόδια Υπηρεσία και θα του δίνονται, όπου χρειαστεί, οι υποδείξεις για τις εργασίες. Τέλος ο πάροχος υπηρεσιών αναλαμβάνει την υποχρέωση να αντικαταστήσει κάθε είδος που θα διαπιστωθεί κατά τον έλεγχο, ότι είναι ελαττωματικό, καθώς και να επισκευάσει άμεσα και με δικές του δαπάνες, κάθε φθορά ή βλάβη που θα επέλθει, εξαιτίας επισφαλούς εργασίας.

Ο πάροχος υπηρεσιών υποχρεούται να υποβάλλει αντίστοιχο φάκελο στην οικεία Υπηρεσία Δόμησης για την έκδοση άδειας μικρής κλίμακας για την επισκευής - συντήρησης και αναβάθμισης του εν λόγω κτηρίου, πριν την έναρξη των εργασιών.

Άρθρο 6

Πληρωμή

Η πληρωμή του παρόχου υπηρεσιών θα γίνει, μετά την οριστική, ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των εργασιών και αφού υποβληθούν τα δικαιολογητικά της δαπάνης, με χρηματικό ένταλμα που θα εκδοθεί από την Γ.Δ.Ο.Ε.Σ./Δ.Ε.Ε.Π.Δ. του Υπουργείου Εσωτερικών, στο όνομα του δικαιούχου.

Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του ΚΑΕ 0851 του προϋπολογισμού εξόδων του Φορέα 07 Ειδικός Φορέας 410 «Ελληνική Αστυνομία», οικονομικού έτους 2017.

Άρθρο 7

Κρατήσεις – Φόρος εισοδήματος

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες, υπόκειται στις ακόλουθες κρατήσεις υπέρ των κατωτέρω δικαιούχων φορέων:

Τ.Α.Α.Σ.	Μ.Τ.Σ.	ΤΕΛΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ (Τ.Α.Α.Σ.-Μ.Τ.Σ.)	ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΟΓΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ (2%)	ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ	ΤΕΛΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (0,10%)	ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΟΓΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ (3%)
2,72%	2,72%	2%	20%	0,10%	3%	20%

Επίσης, υπόκειται και σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος 8% επί του καθαρού πληρωτέου ποσού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν.4172/2013, όπως ισχύουν.

Άρθρο 8

Ποινικές ρήτρες - Ανωτέρα Βία

Αν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή εάν λήξει ο παραταθείς χρόνος, χωρίς να παραδοθούν οι εργασίες, ο Πάροχος Υπηρεσιών κηρύσσεται έκπτωτος.

Σε περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης λόγω ανωτέρας βίας ή άλλων ιδιαιτέρως σοβαρών λόγων που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών εργασιών και δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του παρόχου υπηρεσιών, δεν επιβάλλονται κυρώσεις. Σε κάθε άλλη περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, επιβάλλονται οι ποινικές ρήτρες, που προβλέπονται στο άρθρο 218 του ν. 4412/2016.

Ο Πάροχος Υπηρεσιών που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) μέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά στην Υπηρεσία και να προσκομίσει τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.

Άρθρο 9

Καταγγελία σύμβασης

Η **Αναθέτουσα Αρχή** έχει το δικαίωμα να καταγγείλει την παρούσα σύμβαση, εφόσον ο **πάροχος υπηρεσιών**, καθ' οιονδήποτε τρόπο εκ προθέσεως, συνεχώς και αποδεδειγμένα παραλείπει να εκπληρώσει τις αναληφθείσες υποχρεώσεις της, ο δε **πάροχος υπηρεσιών**, εφόσον η **Αναθέτουσα Αρχή** παραλείπει, χωρίς νόμιμη αιτία, την πληρωμή του οφειλόμενου σύμφωνα με την παρούσα, συμβατικού τιμήματος.

Άρθρο 10

Τροποποίηση της σύμβασης

Η τροποποίηση της σύμβασης κατά το άρθρο 132 του ν.4412/2016, γίνεται ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου.

Άρθρο 11

Εγγύηση καλής εκτέλεσης

Προς εξασφάλιση της καλής εκτέλεσης των όρων της παρούσας σύμβασης, ο **πάροχος υπηρεσιών** κατέθεσε εγγυητική επιστολή με τα παρακάτω στοιχεία:

Αριθμός	Ημερομηνία	Τράπεζα έκδοσης	Ποσό	Υπέρ της εταιρείας

Η εγγύηση αυτή επέχει θέση ποινικής ρήτρας και θα αποδοθεί στον πάροχο υπηρεσιών μετά την πλήρη και κανονική εκτέλεση των όρων της σύμβασης.

Άρθρο 12

Βαρύτητα εγγράφων

Οι σχέσεις της **Αναθέτουσας Αρχής** και του **παρόχου υπηρεσιών**, ρυθμίζονται από την παρούσα σύμβαση, την ισχύουσα νομοθεσία και όλα τα έγγραφα, που σχετίζονται με το έργο.

Για την άρση τυχόν αμφισβητήσεων ή συγκρουόμενων ρυθμίσεων, εκτός από τους όρους που αναφέρονται ειδικά στην παρούσα σύμβαση, το κείμενο της οποίας κατισχύει κάθε άλλου κειμένου, στο οποίο αυτή στηρίζεται, εκτός βεβαίως καταδήλων σφαλμάτων ή παραδρομών, ισχύουν και όλα τα παρακάτω αναφερόμενα κείμενα με την ακόλουθη σειρά ιεραρχίας:

α. Η παρούσα σύμβαση.

β. Η υπ' αριθμ. **8039/6704/17/1-δ από 13.03.2017** Διακήρυξη της Διεύθυνσης Αστυνομίας Άρτας.

γ. Η προσφορά του **παρόχου υπηρεσιών**.

Όπου προκύπτουν ερμηνευτικές ή οποιοσδήποτε άλλες αμφισβητήσεις ή κενά ρυθμίσεων ισχύουν οι πλέον ευεργετικές, για την **Αναθέτουσα Αρχή**, ρυθμίσεις.

Άρθρο 13

Τροποποιήσεις – Προσθήκες

Η **Αναθέτουσα Αρχή** μπορεί, οποτεδήποτε μέσα στα όρια της σύμβασης, να ζητήσει από τον **πάροχο υπηρεσιών** να αναθεωρήσει το χρονοδιάγραμμα ή να επιχειρήσει οποιαδήποτε τροποποίηση στο έργο, εφ' όσον αυτό δεν συνεπάγεται αύξηση της δαπάνης για την εκτέλεση του έργου.

Η παρούσα σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί μόνο όταν συμφωνήσουν προς τούτο και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου.

Άρθρο 14

Λοιποί όροι

Για τους λοιπούς μη κατονομαζόμενους στην παρούσα σύμβαση όρους, ισχύουν τ' αναφερόμενα στην **8039/6704/17/1-δ από 13.03.2017** Διακήρυξη της Διεύθυνσης Αστυνομίας Άρτας και τη σχετική προσφορά του **παρόχου υπηρεσιών**.

Άρθρο 15

Επίλυση διαφορών – Διατάξεις

Κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει κατά την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, επιλύεται αποκλειστικά από τα αρμόδια δικαστήρια της έδρας της **Αναθέτουσας Αρχής** (Διεύθυνση Αστυνομίας Άρτας).

Η παρούσα Σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις των Ν.4412/2016, Ν.4270/2014 (Α΄-143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης κ.λπ.», Ν.2800/2000, Π.Δ. 178/2014, Ν.1481/1984, Ν.2522/1997, Π.Δ.394/1996 και Ν.2685/1999, όπως τροποποιήθηκαν – συμπληρώθηκαν και ισχύουν σήμερα.

- Ύστερα από αυτά συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση, η οποία αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφηκε νόμιμα από τους συμβαλλόμενους σε τρία (3) όμοια πρωτότυπα, σε κάθε ένα από τα οποία επικολλήθηκαν τα προβλεπόμενα ένσημα.

- Ένα από τα πρωτότυπα της σύμβασης κατατέθηκε στο γραφείο Διαχείρισης της Διεύθυνσης Αστυνομίας Άρτας, το άλλο πήρε ο **πάροχος υπηρεσιών**, δια του νομίμου εκπροσώπου της που δήλωσε ότι λειτουργεί για λογαριασμό της και το τρίτο θα αποσταλεί στο 6^ο Τμήμα της Δ/σης Οικονομικών του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Για το Ελληνικό Δημόσιο

Ο Πάροχος

Ανήκει στην Διακήρυξη **8039/6704/17/1-δ**
από **13.03.2017** Δ.Α. Άρτας

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ΄

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Τίτλος Εκδότη

Ημερομηνία έκδοσης.....

ΠΡΟΣ : Την Διεύθυνση Αστυνομίας Άρτας.

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΕΥΡΩ

1. Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσης εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ (και ολογράφως) στο οποίο και μόνο περιορίζεται η υποχρέωσή μας, υπέρ της Εταιρείας ΑΦΜ....., οδός....., αριθμός ΤΚ..... (ή σε περίπτωση Ένωσης υπέρ των εταιριών (1) , (2) , κ.λπ. ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης προμηθευτών), για την καλή εκτέλεση από αυτή των όρων της υπ' αριθμό σύμβασης, που υπέγραψε μαζί σας για την παροχή υπηρεσιών (αριθμός διακήρυξης/....., ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού/.....) προς κάλυψη αναγκών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ορεστιάδας και το οποίο ποσόν καλύπτει το 5% της συμβατικής προ Φ.Π.Α. αξίας ΕΥΡΩ αυτής.
2. Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή σας ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε πέντε (5) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
3. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, το οποίο και μας βαρύνει.
4. Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο στην παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την επιστροφή της σε εμάς, οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμία ισχύ.
5. Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας δεν υπερβαίνει το όριο εγγυήσεων που έχει καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.

Με εκτίμηση
ΕΚΔΟΤΗΣΑνήκει στην Διακήρυξη 8039/6704/17/1-δ
από 13.03.2017 Δ.Α. Άρτας**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η'**
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥΛ)

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]

για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών**Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα¹ και τη διαδικασία ανάθεσης****Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης:****Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα φορέα (αφ)**

- Ονομασία: [ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΡΤΑΣ]
- Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [00001773]
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [ΑΓ. ΕΙΡΗΝΗΣ & ΑΓ. ΑΡΤΕΜΙΟΥ – ΑΡΤΑ – Τ.Κ. 471 32]
- Αρμόδιος για πληροφορίες: [ΑΝΘΥΠ. ΤΣΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ]
- Τηλέφωνο: [2681080131 - 80133]
- Ηλ. ταχυδρομείο: [k.tsaris@astynomia.gr]
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): [-]

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης

- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού CPV): [ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ για την επισκευή - συντήρησης και αναβάθμισης σε δωρεάν παραχωρηθέν ισόγειο, τμήματος δημοτικού καταστήματος, ιδιοκτησίας του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη, που βρίσκεται στην Άνω Καλεντίνη με σκοπό την κάλυψη στεγαστικών αναγκών του νεοϊδρυθέντος Αστυνομικού Τμήματος Γεωργίου Καραϊσκάκη, σύμφωνα με το ΠΔ 72014ΦΕΚ Α- 14 από 09-02-2017 Αναδιάταξη - Αναδιοργάνωση, σύσταση και λειτουργία περιφερειακών υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας.
- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΡΤΑΣ (CPV: 90911200-8)]
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [17REQ005844775]
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες: [ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ]
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων: [.....]
- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): [.....]

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
A: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα

Στοιχεία αναγνώρισης:	Απάντηση:
Πλήρης Επωνυμία:	[]
Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον εθνικό αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και υπάρχει	[]
Ταχυδρομική διεύθυνση:	[.....]
Αρμόδιος ή αρμόδιοι ⁱⁱ :	[.....]
Τηλέφωνο:	[.....]
Ηλ. ταχυδρομείο:	[.....]
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):	[.....]
Γενικές πληροφορίες:	Απάντηση:
Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία επιχείρηση ⁱⁱⁱ ;	
Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ' αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: ο οικονομικός φορέας είναι προστατευόμενο εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση» ^{iv} ή προβλέπει την εκτέλεση συμβάσεων στο πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης απασχόλησης; Εάν ναι , ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των εργαζομένων με αναπηρία ή μειονεκτούντων εργαζομένων; Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια κατηγορία ή κατηγορίες εργαζομένων με αναπηρία ή μειονεκτούντων εργαζομένων ανήκουν οι απασχολούμενοι.	[] Ναι [] Όχι [.....] [.....] [....]
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού συστήματος (προ)επιλογής);	[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου
Εάν ναι: Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος μέρους, συμπληρώστε το μέρος V κατά περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI. α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση: β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο κατάλογο ^v : δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής;	α) [.....] β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):[.....][.....] [.....][.....] γ) [.....] δ) [] Ναι [] Όχι

Εάν όχι: <u>Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV, ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση ΜΟΝΟ εφόσον αυτό απαιτείται στη σχετική διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης:</u> ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν; Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:	ε) ☐ Ναι ☐ Όχι (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [.....]/[.....]/[.....]/[.....]
Τρόπος συμμετοχής:	Απάντηση:
Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από κοινού με άλλους^{vi};	☐ Ναι ☐ Όχι
Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους οικονομικούς φορείς.	
Εάν ναι: α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα στην ένωση ή κοινοπραξία (επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα ...): β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης: γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας.	α) [.....] β) [.....] γ) [.....]
Τμήματα	Απάντηση:
Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος ή των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά.	[]

Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης:

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει:	Απάντηση:
Ονοματεπώνυμο	[.....]
συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται:	[.....]
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα	[.....]
Ταχυδρομική διεύθυνση:	[.....]
Τηλέφωνο:	[.....]
Ηλ. ταχυδρομείο:	[.....]
Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της, την έκταση, τον σκοπό ...):	[.....]

Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝ^{vii}

Στήριξη:	Απάντηση:
Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;	☐ Ναι ☐ Όχι

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος III, για κάθε ένα από τους σχετικούς φορείς, δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους αυτών.

Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες, είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας για την εκτέλεση της σύμβασης.

Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε ένα από τους οικονομικούς φορείς.

Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο οικονομικός φορέας (Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται ρητώς από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)

Υπεργολαβική ανάθεση :	Απάντηση:
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας;	☐ Ναι ☐ Όχι Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποσοστό της σύμβασης που θα αναλάβουν: [...]

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' εφαρμογή του άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων).

Μέρος ΙΙΙ: Λόγοι αποκλεισμού**Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες^{viii}**

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού:

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση^{ix}.
2. δωροδοκία^{x,xi}.
3. απάτη^{xii}.
4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεδεμένα με τρομοκρατικές δραστηριότητες^{xiii}.
5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας^{xiv}.
6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων^{xv}.

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες:	Απάντηση:
Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση εις βάρος του οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε προσώπου ^{xvi} το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για έναν από τους λόγους που παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;	☐ Ναι ☐ Όχι <i>Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):</i> [.....]/[.....]/[.....]/[.....] ^{xvii}
Εάν ναι , αναφέρετε ^{xviii} : α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της καταδίκης, β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί []. γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση:	α) Ημερομηνία: [], σημείο(-α): [], λόγος(-οι): [] β) [.....] γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [.....] και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [] <i>Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):</i> [.....]/[.....]/[.....]/[.....] ^{xix}
Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού («αυτοκάθαρση») ^{xx} ;	☐ Ναι ☐ Όχι
Εάν ναι , περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν ^{xxi} :	[.....]

Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης:			Απάντηση:
1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης ^{xxii} , στην Ελλάδα και στη χώρα στην οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ;			☐ Ναι ☐ Όχι
Εάν όχι αναφέρετε: α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται: β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; γ) Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των υποχρεώσεων; 1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης; - Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική; - Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή έκδοσης απόφασης - Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού: 2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε: δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους ; ^{xxiii}	ΦΟΡΟΙ	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ	
	α)[.....]. β)[.....] γ.1) ☐ Ναι ☐ Όχι - ☐ Ναι ☐ Όχι -[.....]. -[.....]. γ.2)[.....]. δ) ☐ Ναι ☐ Όχι Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες [.....]	α)[.....]. β)[.....] γ.1) ☐ Ναι ☐ Όχι - ☐ Ναι ☐ Όχι -[.....]. -[.....]. γ.2)[.....]. δ) ☐ Ναι ☐ Όχι Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες [.....]	
Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:			(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): ^{xxiv} [.....]/[.....]/[.....]

Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα	Απάντηση:
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου ^{xxv} ;	☐ Ναι ☐ Όχι Εάν ναι , ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»); ☐ Ναι ☐ Όχι Εάν το έχει πράξει , περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν: [.....]
Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις ^{xxvi} : α) πτώχευση, ή β) διαδικασία εξυγίανσης, ή γ) ειδική εκκαθάριση, ή δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, ή ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού, ή στ) αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, ή ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου Εάν ναι: - Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία: - Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των μέτρων σχετικά με τη συνέχε συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές αυτές τις περιστάσεις ^{xxvii} Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:	☐ Ναι ☐ Όχι -[.....] -[.....] (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [.....]/[.....]/[.....]
Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα ^{xxviii} ;	☐ Ναι ☐ Όχι
Εάν ναι , να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες:	[.....] Εάν ναι , έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα αυτοκάθαρσης; ☐ Ναι ☐ Όχι Εάν το έχει πράξει , περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν: [.....]
Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού ;	☐ Ναι ☐ Όχι
Εάν ναι , να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες:	[.....] Εάν ναι , έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα αυτοκάθαρσης; ☐ Ναι ☐ Όχι Εάν το έχει πράξει , περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν:[.....]

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων^{xxix}, λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης; Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες:	☐ Ναι ☐ Όχι [.....]
Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα ή έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί στη προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης^{xxx}; Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες:	☐ Ναι ☐ Όχι [.....]
Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια^{xxxi} κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις; Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες:	☐ Ναι ☐ Όχι [.....]
	Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα αυτοκάθαρσης; ☐ Ναι ☐ Όχι Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν: [.....]
Μπορεί ο οικονομικός φορέας να επιβεβαιώσει ότι: α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση;	☐ Ναι ☐ Όχι

Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ

Ονομαστικοποίηση μετοχών εταιρειών που συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις Άρθρο 8 παρ. 4 ν. 3310/2005^{xxxii}:	Απάντηση:
Συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 ;	☐ Ναι ☐ Όχι (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [.....][.....][.....] Εάν ναι , έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα αυτοκάθαρσης; ☐ Ναι ☐ Όχι Εάν το έχει πράξει , περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν: [.....]

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΗΤΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΘΟΣΟΝ ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ**Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής**

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα ✓ ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την Ενότητα α του Μέρους IV χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους IV:

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων κριτηρίων επιλογής	Απάντηση
Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής;	☐ Ναι ☐ Όχι

Α: Καταλληλότητα

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.

Καταλληλότητα	Απάντηση
1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος εγκατάστασής^{xxxiii}; του: Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:	[...] (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [.....]/[.....]/[.....]
2) Για συμβάσεις υπηρεσιών: Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο οικονομικός φορέας μέλος συγκεκριμένου οργανισμού για να έχει τη δυνατότητα να παράσχει τις σχετικές υπηρεσίες στη χώρα εγκατάστασής του Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:	☐ Ναι ☐ Όχι Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονομικός φορέας: [...] ☐ Ναι ☐ Όχι (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [.....]/[.....]/[.....]

Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.

Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια	Απάντηση:
1α) Ο («γενικός») ετήσιος κύκλος εργασιών του οικονομικού φορέα για τον αριθμό οικονομικών ετών που απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης : και/ή, 1β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του οικονομικού φορέα για τον αριθμό ετών που απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης είναι ο εξής^{xxxiv}: Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:	έτος: [.....] κύκλος εργασιών:[.....][...]νόμισμα έτος: [.....] κύκλος εργασιών:[.....][...]νόμισμα έτος: [.....] κύκλος εργασιών:[.....][...]νόμισμα (αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών): [.....],[.....][...]νόμισμα (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [.....][.....][.....]
2α) Ο ετήσιος («ειδικός») κύκλος εργασιών του οικονομικού φορέα στον επιχειρηματικό τομέα που καλύπτεται από τη σύμβαση και προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης για τον αριθμό οικονομικών ετών που απαιτούνται είναι ο εξής: και/ή, 2β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του οικονομικού φορέα στον τομέα και για τον αριθμό ετών που απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης είναι ο εξής^{xxxv}: Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:	έτος: [.....] κύκλος εργασιών: [.....][...] νόμισμα έτος: [.....] κύκλος εργασιών: [.....][...] νόμισμα έτος: [.....] κύκλος εργασιών: [.....][...] νόμισμα (αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών): [.....],[.....][...] νόμισμα (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [.....][.....][.....]
3) Σε περίπτωση που οι πληροφορίες σχετικά με τον κύκλο εργασιών (γενικό ή ειδικό) δεν είναι διαθέσιμες για ολόκληρη την απαιτούμενη περίοδο, αναφέρετε την ημερομηνία που ιδρύθηκε ή άρχισε τις δραστηριότητές του ο οικονομικός φορέας:	[.....]
4) Όσον αφορά τις χρηματοοικονομικές αναλογίες^{xxxvi} που ορίζονται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι οι πραγματικές τιμές των απαιτούμενων αναλογιών έχουν ως εξής: Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:	(προσδιορισμός της απαιτούμενης αναλογίας-αναλογία μεταξύ x και y^{xxxvii} -και η αντίστοιχη αξία) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [.....][.....][.....]
5) Το ασφαλισμένο ποσό στην ασφαλιστική κάλυψη επαγγελματικών κινδύνων του οικονομικού φορέα είναι το εξής: Εάν οι εν λόγω πληροφορίες διατίθενται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:	[.....][...]νόμισμα (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [.....][.....][.....]
6) Όσον αφορά τις λοιπές οικονομικές ή χρηματοοικονομικές απαιτήσεις, οι οποίες (ενδέχεται να) έχουν προσδιοριστεί στη σχετική	[.....]

διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι: <i>Εάν η σχετική τεκμηρίωση που ενδέχεται να έχει προσδιοριστεί στη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:</i>	<i>(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):</i> <i>[.....][.....][.....]</i>
--	--

Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη .

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα	Απάντηση:								
1α) Μόνο για τις δημόσιες συμβάσεις έργων: Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς^{xxxviii}, ο οικονομικός φορέας έχει εκτελέσει τα ακόλουθα έργα του είδους που έχει προσδιοριστεί: <i>Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την καλή εκτέλεση και ολοκλήρωση των σημαντικότερων εργασιών διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:</i>	Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη): [...] Έργα: [.....] (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [.....][.....][.....]								
1β) Μόνο για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών: Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς^{xxxix}, ο οικονομικός φορέας έχει προβεί στις ακόλουθες κυριότερες παραδόσεις αγαθών του είδους που έχει προσδιοριστεί ή έχει παράσχει τις ακόλουθες κυριότερες υπηρεσίες του είδους που έχει προσδιοριστεί: Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου αναφέρετε τα ποσά, τις ημερομηνίες και τους παραλήπτες δημόσιους ή ιδιωτικούς^{xl}:	Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη): [.....] <table border="1"> <thead> <tr> <th>Περιγραφή</th><th>ποσά</th><th>ημερομηνίες</th><th>παραλήπτες</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>	Περιγραφή	ποσά	ημερομηνίες	παραλήπτες				
Περιγραφή	ποσά	ημερομηνίες	παραλήπτες						
2) Ο οικονομικός φορέας μπορεί να χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές υπηρεσίες^{xli}, ιδίως τους υπεύθυνους για τον έλεγχο της ποιότητας: Στην περίπτωση δημόσιων συμβάσεων έργων, ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές υπηρεσίες για την εκτέλεση του έργου:	[.....] [.....]								
3) Ο οικονομικός φορέας χρησιμοποιεί τον ακόλουθο τεχνικό εξοπλισμό και λαμβάνει τα ακόλουθα μέτρα για την διασφάλιση της ποιότητας και τα μέσα μελέτης και έρευνας που διαθέτει είναι τα ακόλουθα:	[.....]								
4) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να εφαρμόσει τα ακόλουθα συστήματα διαχείρισης της αλυσίδας εφοδιασμού και ανίχνευσης κατά την εκτέλεση της σύμβασης:	[.....]								
5) Για σύνθετα προϊόντα ή υπηρεσίες που θα παρασχεθούν ή, κατ' εξαίρεση, για προϊόντα ή υπηρεσίες που πρέπει να ανταποκρίνονται σε κάποιον ιδιαίτερο σκοπό: Ο οικονομικός φορέας θα επιτρέπει τη διενέργεια ελέγχων^{xlii} όσον αφορά το παραγωγικό δυναμικό ή τις τεχνικές ικανότητες του οικονομικού φορέα και, εφόσον κρίνεται αναγκαίο, όσον αφορά τα μέσα μελέτης και έρευνας που αυτός διαθέτει καθώς και τα μέτρα που λαμβάνει για τον έλεγχο της ποιότητας:	☐ Ναι ☐ Όχι								
6) Οι ακόλουθοι τίτλοι σπουδών και									

επαγγελματικών προσόντων διατίθενται από: α) τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών ή τον εργολάβο, και/ή (ανάλογα με τις απαιτήσεις που ορίζονται στη σχετική πρόσκληση ή διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης) β) τα διευθυντικά στελέχη του:	α)[.....] β) [.....]
7) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να εφαρμόζει τα ακόλουθα μέτρα περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά την εκτέλεση της σύμβασης:	[.....]
8) Το μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό δυναμικό του οικονομικού φορέα και ο αριθμός των διευθυντικών στελεχών του κατά τα τελευταία τρία έτη ήταν τα εξής:	Έτος, μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό προσωπικό: [.....], [.....] [.....], [.....] [.....], [.....] Έτος, αριθμός διευθυντικών στελεχών: [.....], [.....] [.....], [.....] [.....], [.....]
9) Ο οικονομικός φορέας θα έχει στη διάθεσή του τα ακόλουθα μηχανήματα, εγκαταστάσεις και τεχνικό εξοπλισμό για την εκτέλεση της σύμβασης:	[.....]
10) Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας^{xliii} το ακόλουθο τμήμα (δηλ. ποσοστό) της σύμβασης:	[.....]
11) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών : Ο οικονομικός φορέας θα παράσχει τα απαιτούμενα δείγματα, περιγραφές ή φωτογραφίες των προϊόντων που θα προμηθεύσει, τα οποία δεν χρειάζεται να συνοδεύονται από πιστοποιητικά γνησιότητας. Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας δηλώνει περαιτέρω ότι θα προσκομίσει τα απαιτούμενα πιστοποιητικά γνησιότητας. <i>Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:</i>	☐ Ναι ☐ Όχι ☐ Ναι ☐ Όχι (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [.....]/[.....]/[.....]
12) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών: Μπορεί ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει τα απαιτούμενα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από επίσημα ιστιτούτα ελέγχου ποιότητας ή υπηρεσίες αναγνωρισμένων ικανοτήτων, με τα οποία βεβαιώνεται η καταλληλότητα των προϊόντων, επαληθευόμενη με παραπομπές στις τεχνικές προδιαγραφές ή σε πρότυπα, και τα οποία ορίζονται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη; Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και αναφέρετε ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να προσκομιστούν: <i>Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:</i>	☐ Ναι ☐ Όχι [.....] (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [.....]/[.....]/[.....]

Λ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα συστήματα διασφάλισης ποιότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης.

Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης	Απάντηση:
Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισμούς που βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας, συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας για άτομα με ειδικές ανάγκες; Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να προσκομιστούν όσον αφορά το σύστημα διασφάλισης ποιότητας: <i>Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:</i>	☐ Ναι ☐ Όχι [.....] [.....] (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [.....][.....][.....]
Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισμούς που βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα συστήματα ή πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης; Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να προσκομιστούν όσον αφορά τα συστήματα ή πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης: <i>Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:</i>	☐ Ναι ☐ Όχι [.....] [.....] (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [.....][.....][.....]

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΗΤΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΘΟΣΟΝ ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ**Μέρος V: Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων**

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει προσδιορίσει αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται να εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού των υποψηφίων που θα προσκληθούν να υποβάλουν προσφορά ή να συμμετάσχουν στον διάλογο. Οι πληροφορίες αυτές, οι οποίες μπορούν να συνοδεύονται από απαιτήσεις όσον αφορά τα πιστοποιητικά (ή το είδος τους) ή τις μορφές αποδεικτικών εγγράφων, εφόσον συντρέχει περίπτωση, που θα πρέπει να προσκομιστούν, ορίζονται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης. Για κλειστές διαδικασίες, ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση, διαδικασίες ανταγωνιστικού διαλόγου και συμπράξεις καινοτομίας μόνον:

Ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:

Περιορισμός του αριθμού	Απάντηση:
Πληροί τα αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται να εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού των υποψηφίων με τον ακόλουθο τρόπο: Εφόσον ζητούνται ορισμένα πιστοποιητικά ή λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων, αναφέρετε για καθένα από αυτά αν ο οικονομικός φορέας διαθέτει τα απαιτούμενα έγγραφα: Εάν ορισμένα από τα εν λόγω πιστοποιητικά ή λοιπές μορφές αποδεικτικών στοιχείων διατίθενται ηλεκτρονικά^{xlv}, αναφέρετε για το καθένα:	[...] ☐ Ναι ☐ Όχι^{xlv} (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [...][...][...]^{xlvi}

Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη I – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων.

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονται^{xlvi}, εκτός εάν :

α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν^{xlvi}.

β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος I, ενότητα Α], προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης για τους σκοπούς τ... [προσδιορισμός της διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον εθνικό τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)].

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [.....]

- ii Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) θα αναφέρεται το σύνολο αυτών
2. Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται.
 3. Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για στατιστικούς σκοπούς.
Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ.
Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ.
Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ.
 4. Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ατόμων με αναπηρία ή μειονεκτούντων ατόμων.
 5. Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση.
 6. Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος.
 7. Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ’ του Μέρους II του Παραρτήματος XII του Προσαρτήματος Α’ ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.”
 8. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.
 9. Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42).
 10. Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”.
 11. Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ’ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία).
 12. Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48) όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση της Σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών με αυτήν Πρωτοκόλλων.
 13. Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο.
 14. Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.15) που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”.

15. Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α) "Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις".
16. Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73)
17. Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
18. Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
19. Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
20. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την περίοδο αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)
21. Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ' εξακολούθηση, συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν.
22. Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).
23. Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ' εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος ή/και όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεων του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς
24. Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης ή στο άρθρο 18 παρ. 2 .
25. Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7)
26. Άρθρο 73 παρ. 5.
27. Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 .
28. Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης.
29. Πρβλ άρθρο 48.
30. Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7)
31. Για συμβάσεις έργου, η εκτιμώμενη αξία της οποίας υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ εκτός ΦΠΑ (άρθρο 79 παρ. 2). Πρβλ και άρθρο 375 παρ. 10.
32. Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη μέλη οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό.
33. Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.
34. Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.
35. Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων
36. Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων

37. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως πέντε έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας που υπερβαίνει τα πέντε έτη.
38. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας που υπερβαίνει τα τρία έτη.
39. Πρέπει να απαριθμούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τόσο δημόσιους όσο και ιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες.
40. Όσον αφορά το τεχνικό προσωπικό ή τις τεχνικές υπηρεσίες που δεν ανήκουν άμεσα στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα, αλλά στων οποίων τις ικανότητες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, όπως καθορίζεται στο μέρος II, ενότητα Γ, πρέπει να συμπληρώνονται χωριστά έντυπα ΤΕΥΔ.
41. Ο έλεγχος πρόκειται να διενεργείται από την αναθέτουσα αρχή ή, εφόσον αυτή συναινέσει, εξ ονόματός της από αρμόδιο επίσημο οργανισμό της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής ή ο πάροχος υπηρεσιών.
42. Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει τμήμα της σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν λόγω τμήματος, τότε θα πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΤΕΥΔ για τους σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε μέρος II, ενότητα Γ ανωτέρω.
43. Διευκρινίστε ποιο στοιχείο αφορά η απάντηση.
44. Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
45. Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
46. Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014
47. Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση.

xxxiii
xxxiv
xxxv
xxxvi
xxxvii
xxxviii
xxxix

xl
xli
xlii
xliii
xliv
xlv
xlvi
xlvii
xlviii